
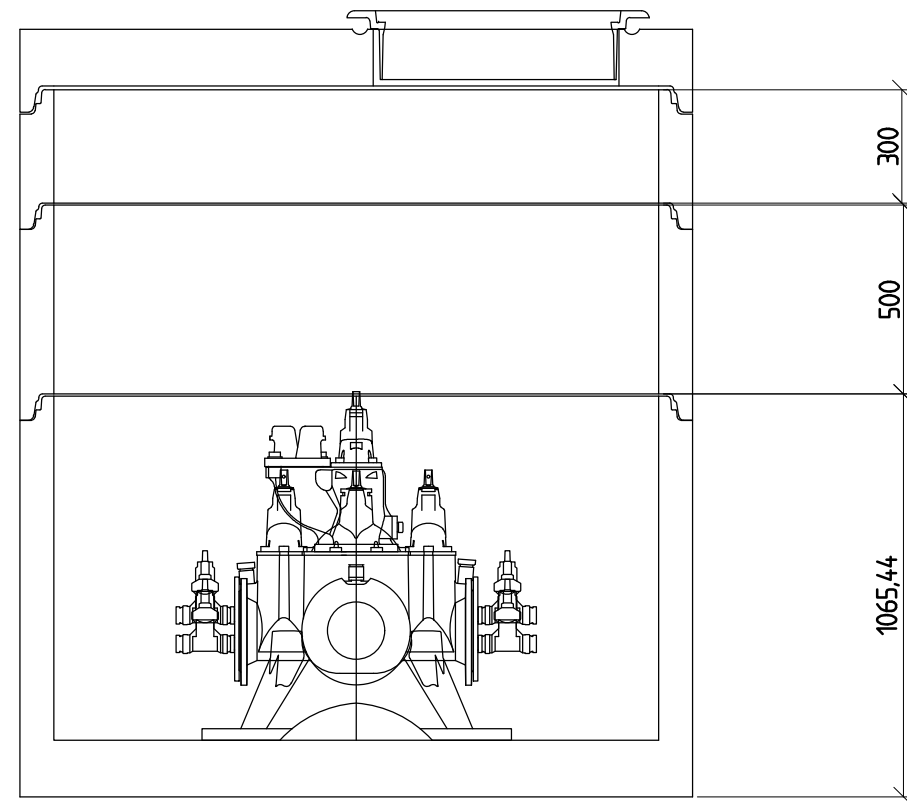


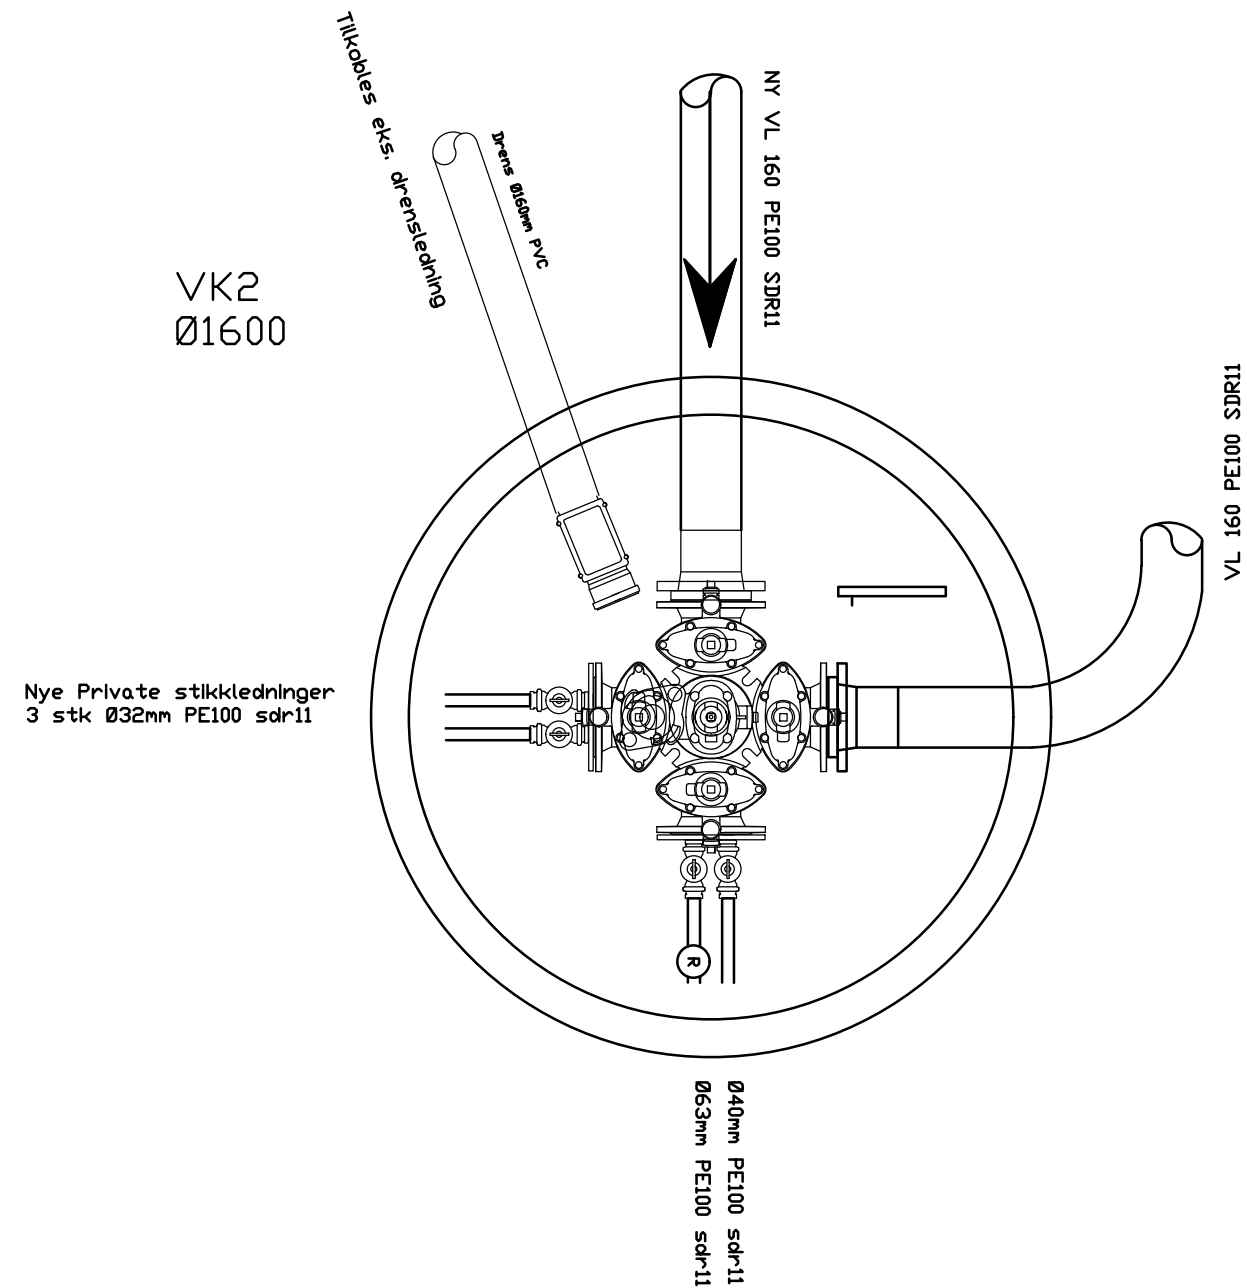

Oppbygging av VK2.

Det må benyttes topp plate for å få arbeidshøyde i kummen

Vannverksmateriell VK2

- 2 stk DN150 Krage og løslens for Ø160PE100 SDR11
- 2 stk DN150 Samleflens m/ bakkekraner.
- 1 stk DN150 Ventilkryss m/ servicevent. og brann ventil avstikker
- 3 stk 11/2" Bakkekran / Tippunion for tilkobling til 32mmPE
- 1 stk 11/2" Bakkekran/ Reduksjonsventil / Tippunion for tilkobling til 63mm PE
- 1 stk 11/2" Bakkekran/ Tippunion for tilkobling til 40mm PE
- 1 stk DN100 Stengbar brannventil
- 1 stk DN150 Tilbakeslagsventil for ø160mm PVC (Drens)

TEGNFORKLARING

PLANLAGT ANLEGG:

- Vannledning
- Spillvannsledning
- Overvannsledning

- Vannkum
- AF-/spillvannskum
- Overvannskum

EKSISTERENDE ANLEGG:

- Vannledning
- Spillvannsledning
- Overvannsledning
- AF-ledning

- Eks. ledninger som skal fases ut

B	VL Kommunalt nett, fra PVC til PE	20.04.2018	JMT		
A	Revidert iht merknader fra Åfjord kommune.	19.04.2018	JMT		
Revisjon	Rettelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent

PLANTEGNIG

RAMBOLL

Rambøll Norge AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen - 7493 TRONDHEIM - Tel 73 84 10 00 - Fax 73 84 10 60

SYSTEMBYGG AS
VA NEDRE JOENGET

VANNKUM VK2

DATO: 19.09.2017

TEGN: JMT

KONTR:

Oppdragsnummer
1350024243

Dokumentansvarlig
JMT

Filnavn
H100rev2.dwg

Målestokk
A3= 1:20

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
			K			10 H202			B