

Kommunens saksnr.



Søknad om igangsettingstillatelse

for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) § 21-2

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser?

☐ Ja

☒ Nei

Hvis ja, skal samtykke innhentes fra

Arbeidstilsynet før igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	59	305					ÅFJORD
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	MONSTADVEGEN 15				7170	ÅFJORD	

Det søkes om igangsettingstillatelse for		
☐ Hele tiltaket		
☒ Deler av tiltaket		
Angi hvilken del av tiltaket denne søknaden gjelder		
VVA-ANLEGG		
Angi tidligere del søknader	Dato for gitt tillatelse	Kommentar

Vedlegg			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
Situasjonsplan, avkjøringsplan	D	-	☒
Tegninger	E	1 – 9	☐
Redegjørelser/kart	F	10 – 10	☐
Erklæring om ansvarsrett	G	11 – 12	☐
Gjennomføringsplan	G	-	☒
Boligspesifikasjon i matrikkelen	H	-	☒
Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet	I	-	☒
Andre vedlegg	Q	-	☒

Underskrift			
Ansvarlig søker for tiltaket			
Foretak			
SYSTEMBYGG AS			
Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon	E-post
Andor Rødsjø	72515740		andor.rodsjo@nordbohus.no
Dato	Underskrift		
26/6-18	<i>Andor Rødsjø</i>		
Gjentas med blokkbokstaver			
ANDOR RØDSJØ			



VL 32 PE100 SDR11 tilkobles eks. ledning til P.S

Vannverksmaterieell VK1

- | | |
|-------|--|
| 2 stk | DN150 Flensmuffe for Ø160 PVC strekkfast |
| 2 stk | DN150 Løpemuffe for Ø160 PVC |
| 1 stk | DN150 Krage og løsfens for Ø160PE100 SDR11 |
| 1 stk | DN150 Ventil T rør m/ servicevent og brann ventil avstikker |
| 1 stk | DN150 Mellomring |
| 1 stk | 1 1/2" Bakkekran/ Tippunion til antatt 32mm PE til PS. I gjengefri utførelse |
| 1 stk | DN100 Stengbar brannventil |
| 1 stk | DN100 Tilbakeslagsvef |

TEGNFÖRKLARING

PLANLAGT ANLEGG:

- Vannledning
 Spillvannsledning
 Overvannsledning

- Vannkum
● AF-/spillvannskum
● Overvannskum

- EKSISTERENDE ANLEGG:**
- Vannledning
 - - - Spillvannsledning
 - · - Overvannsledning
 - - - AF-ledning

- Eks. ledninger som skal fases ut

B	VL Kommunal nett, fra PVC til PE	20.04.2018	JMT		
A	Revidert iht merknader fra Åford kommune	19.04.2018	JMT		
Utskrift	Utskrift	Utskrift	Utskrift	Utskrift	Godkjent
Signert	Signert	Signert	Signert	Signert	Godkjent

PLANTEGNIG



Rambøll Norge AS - Region Midt-Norge

P.b. 9420 Sluppen - 7493 TRONDHEIM - Tel 73 84 10 00 - Fax 73 84 10 60

DATO: 19.09.2017

TEGN: JMT

KONTR:

KONTAK:
Onged: aggr@ayman.net
1750034343

1350024243
Dokumentationsverlag
St. Gallen

JMT

H100rev2.dwg

A3= 1:20

1000

1

[illegible]

Eks. spillvannsledning må oppgraves, høyde kontrolleres.
Ny SP Ø1000mm BTG kum nesettes og stikk til private boliger legges.
Det skal være min 0.9meter mellom laveste sluk og topp kommunal ledning.
Vannkum2 nedsettes ved SP kum. ledning legeggs frostfritt, eventuelt må ledningstrase isoleres. Eks VL 63mm, utgår ny VL 160mm legges fra VK1 til VK2.
Utspyling i VK2, Øvervann føres til sjø/ bekk.
Øvervann fra tomter føres til terreng.

I VK2 tilkobles eks. 63mm Pe ledning, denne skal ha redusert trykk ut, VK1 har med ledning til PS og utspyling, (Tilkobles eks. utspyling)




Utsagn	Dato	Kontrollert	Gjort ved
B	VL Kommunalt nett, fra PVC til PE	20.04.2018	JMT
A	Rev. ihtk merknader fra Ålfjord kommune	19.04.2018	JMT
	Settes	Tegnet	Gjort ved

PLANTEGNIG



Rambøll Norge AS - Region Midt-Norge
P. b. 9420 Sluppen - 7493 TRONDHEIM - Tel 73 84 10 00 - Fax 73 84 10 60

SYSTEMBYGG AS					DATO: 19.09.2017
VIA NEDRE JOENGET					Tegn: JMT
					KONTR:
					Prosjekt nr 1350024243
					Oppdragsnr 1350024243-8g
					JMT
					Revusjon
					H10dreve2.dwg
					A3 = 1:1000 / 200
					Prosjekt/Status
					Skrevet
					B

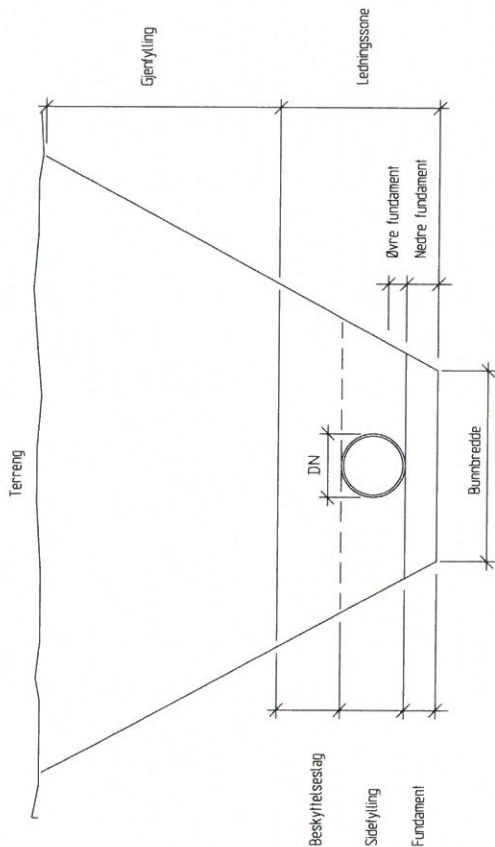

FUNDAMENT

Kornstørrelser for fundamentmasser:

Rørtype	Nominell rørdiameter	Største nominelle kornstørrelse	
		Velgraderte masser	Ensgraderte masser
Belongrør	DN < 400	32	22
	DN ≥ 400	53	32
	DN ≤ 300	22	22
Termoplasrør	DN > 300	22	22
	DN ≤ 600	16	16
Herdeplastisrør	DN ≤ 600	22	22
	DN > 600	32	22

1) I hht. DPs leggesvisning

hht. l. 101 i NS311 i NS320 og DPs leggesvisning

Minste nedre fundamenttykkelse:

Nominell rørdiameter	Normale grunnforhold	Harde grunnforhold, f.eks. berg eller betong
DN < 400	150	
400 ≤ DN ≤ 1200	200	300
1200 < DN ≤ 2000	250	400

hht. l. 101 i NS312 i NS320

SIDEFYLLING/BESKYTTELSESLAG

Kornstørrelser for masser til siderfylling/beskyttelsesslag

Rørtype	Nominell rørdiameter	Største nominelle kornstørrelse
Belongrør	DN < 400	64
	DN ≥ 400	120
	DN ≤ 300	22
Trykkløse termoplasrør	300 < DN ≤ 400	22
	DN > 400	32
Trykkrøse termoplasrør	DN < 300	22
	300 ≤ DN < 600	22
Stål- og støpejernrør	DN ≥ 600	32
	DN < 600	32

1) I hht. DPs leggesvisning

2) Dersom ikke rørløse røret stiller andre krav

hht. l. 101 i NS311 i NS320 og DPs leggesvisning

GRØFTEBREDDER/AVST. MELLOM RØR

Minste grøftebredden i forhold til nominell størrelse DN:
Avstand mellom rør:

DN	Minste grøftebredden (OO + x), m		Minste avstand til grøfteside mellom rør (mm)
	Avstivet grøft	Uavstivet grøft	
DN ≤ 225	OO + 0,40	β > 60°	200
225 < DN ≤ 350	OO + 0,50	β ≤ 60°	250
350 < DN ≤ 700	OO + 0,70	OO + 0,40	350
700 < DN ≤ 1200	OO + 0,85	OO + 0,40	425
1200 < DN	OO + 1,00	OO + 0,40	500


I verdier OO + x, er x/2 lik minste arbeidsområde mellom rør og grøfteside eller avstivning, hvor:
- OO er utvendig diameter i meter
- β er vinkelen på en uavstivet grøfteside, målt i forhold til horisontalplanet (se figur).

hht. l. 101 i NS310 og V-avstand nr. 5

Minste tykkelse på beskyttelsesslaget skal være 300 mm over rør

I hht. V-avstand nr. 5 og 6 og 9 i NS320

Der det er avvik mellom denne tegning og rørprodusentens leggesvisning skal alltid leggesvisning gjelde først, hvis den angir strengere krav.



PLANTEGNING

RAMBØLL

Rambøll Norge AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen - 7493 TRONDHEIM - Tel 73 84 10 00 - Fax 73 84 10 60

SYSTEMBYGG AS

VA NEDRE JOENGET

GENERELT GRØFTESNITT

DATE: 19.04.2018

TEGN: JMT

KONTR: MJK

1350024243

1350024243

JMT

H300.dwg

H300.dwg

H300.dwg

H300.dwg

H300.dwg


H300.dwg

H300.dwg


H300.dwg

H300.dwg

H300.dwg

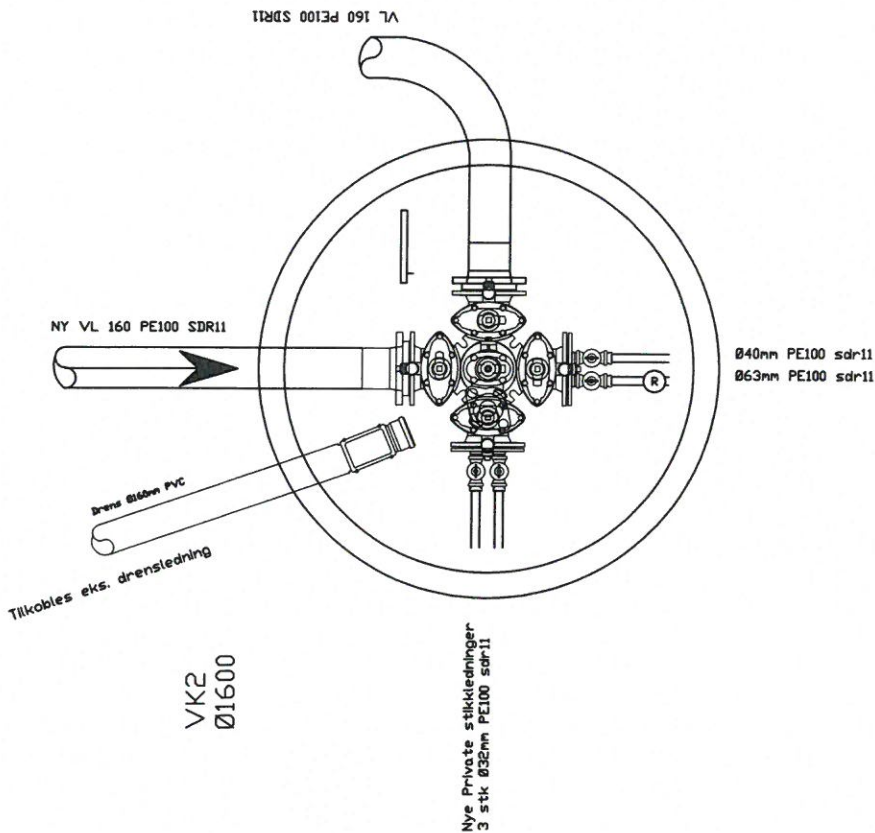

Oppbygging av VK2.
Det må benyttes topp plate for å få arbeidshøyde i kummen

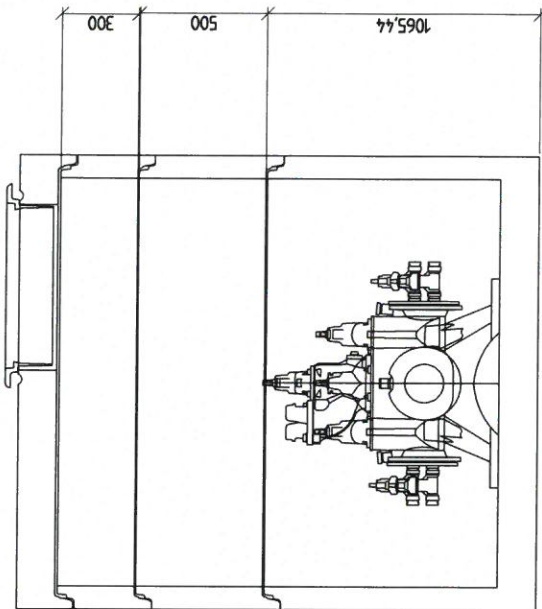

TEGNFORKLARING

PLANLAGT ANLEGG:	EKSISTERENDE ANLEGG:
Vannledning	Vannledning
Spillvannsledning	Spillvannsledning
Overvannsledning	Overvannsledning
AF-ledning	AF-ledning
Vannkum	Eks. ledninger som skal fases ut
AF-/spillvannskum	
Overvannskum	

Rev.	Revisjon	Dato	Utskrift	Utskrift
B	VL Kommunal nett fra PVC til PE	20.04.2018	JMT	
A	Revidert iht merknader fra Aford kommune	19.04.2018	JMT	

PLANTEGNIS

RAMBOLL

Ramboll Norge AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen - 7483 TRONDHEIM - Tel 73 84 10 00 - Fax 73 84 10 60

SYSTEMBYGG AS

VA NEDRE JOENGET

VANNKUM VK2

DATE: 19.09.2017

TEGN: JMT

KONTR:

1350024243

H100rev2.dwg

A3 - 1:20

Prosjekt

Revisjon

Status

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Lageperiode	Revisjon	Status
			K		10 H202			B

Vannverksmaterieell VK2

2 stk DN150 Krage og løseflens for Ø160PE100 SDR11

2 stk DN150 Samleflens m/ bakkekraner,

1 stk DN150 Ventilkrøss m/ servicevent. og brann

ventil avstikker


3 stk 11/2" Bakkekran / Tippunion for tilkobling til 32mmPE

1 stk 11/2" Bakkekran/ Reduksjonsventil / Tippunion for tilkobling til 63mm PE

1 stk 11/2" Bakkekran/ Tippunion for tilkobling til 40mm PE

1 stk DN100 Stengbar brannventil

1 stk DN150 Tilbakeslagningsventil for Ø160mm PVC (Drens)

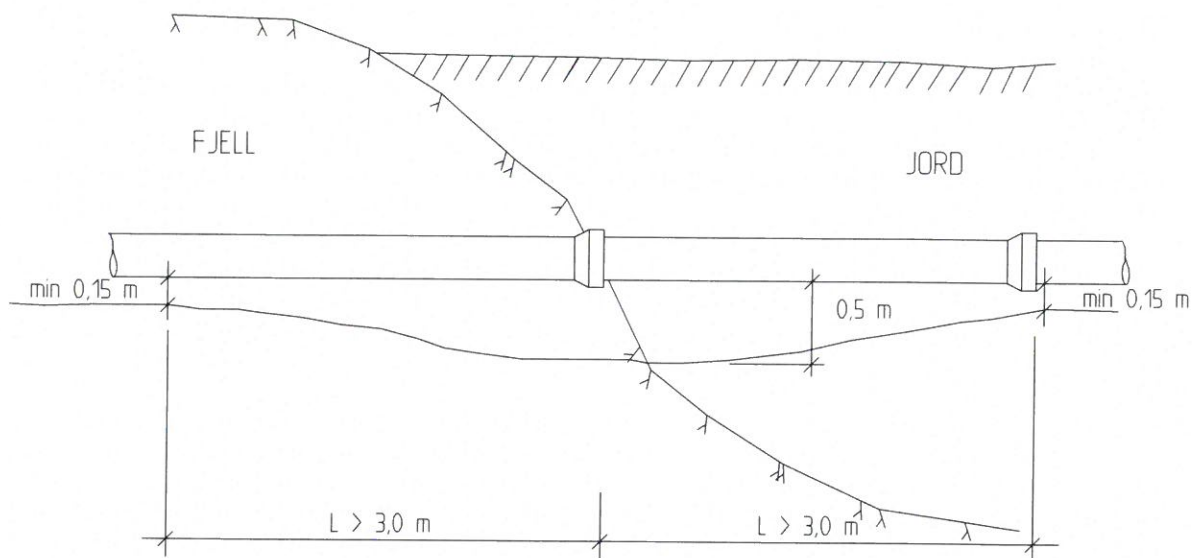


DENNE UTSPISSINGEN NYTTES VED OVERGANG FJELL/JORD
OG VED OVERGANG FASTE/LØSE MASSER

UTSPISSINGEN FORETAS I SAMME BREDDEN SOM
GRØFTEN FORØVRIG



Revisjon	Rettelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent				
Fase									
PLANTEGNING									
									
Rambøll Norge AS - Region Midt-Norge P.b. 9420 Sluppen - 7493 TRONDHEIM - Tel 73 84 10 00 - Fax 73 84 10 60									
SYSTEMBYGG AS				DATO: 19.04.2018					
VA NEDRE JOENGET				TEGN: MJT					
				KONTR: MJN					
GRØFT OVERGANG FJELL/JORD				Oppdragsnummer 1350024243					
				Dokumentansvarlig JMT					
				Filnavn H300.dwg					
				Målestokk					
Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
K 700 50 H302									

VANKUM I VEG/GATE

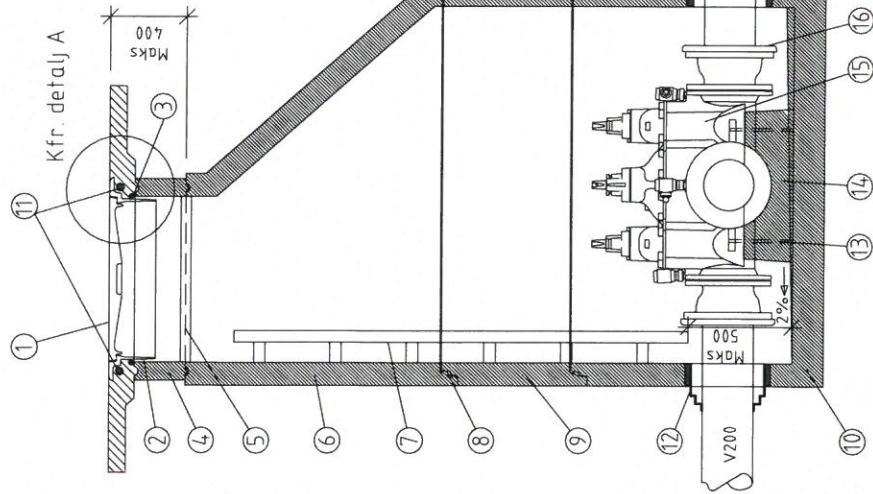

Kummer skal tilfredsstille kravene til NS 3139

DETALJ A M 1 10

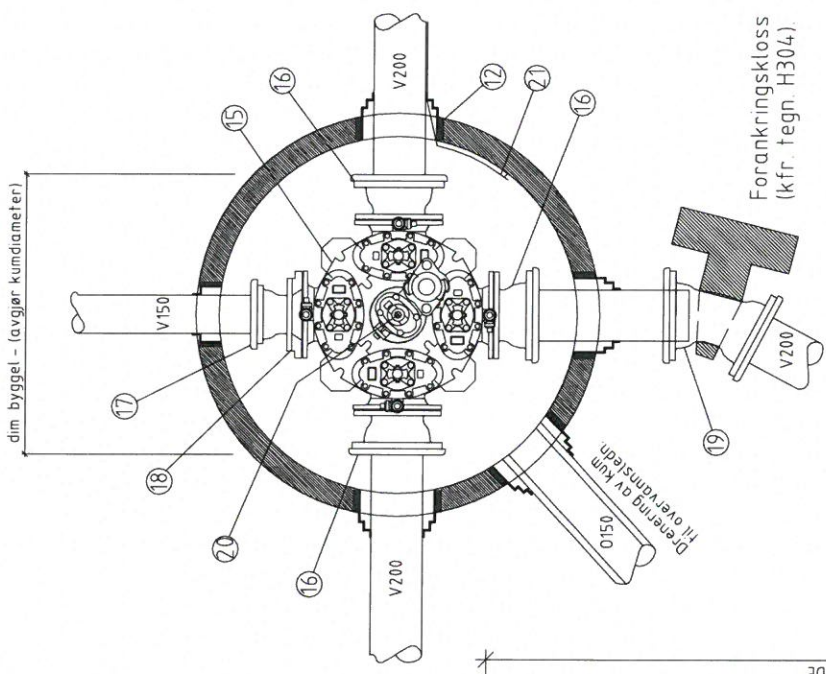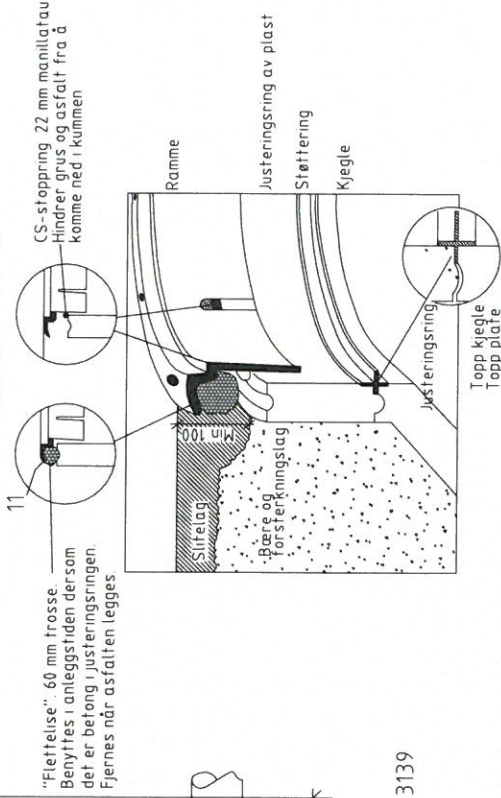

MATERIELLISTE

KUMTYPE VANKUM	
Eks. Diameter Ø1600, kumhøyde 2200 mm.	
POS BESKRIVELSE	
	DIM/TYPE mm
1 Løkk (merket V)	NS1992-SIG
2 Ramme NS 1990	UFNS1990 SJK
3 CS-stopping 22 mm manilla tau	Ø650
4 Justeringsring	Ø650/200
5 AS-støtting m/Novalastikk pakk.	Ø650
6 Kjegle	Ø1600/500
7 Kumstige (H=Kumhøyde)	Alustar
8 Guidepakning	F116
9 Kumring	Ø1600/500
10 Kumring, bunn med forankring	Ø1600/1000
FOR ANLEGGSPERIODEN	
11 "Flettelse" 60 mm trosse	

ARMA TURLISTE	
12 Combipakning	F911
13 Festebolter for armatur	SIS 234.3
14 Prefabrikkert konsoll	Ø200
15 Ventilkrøss m/service ventiler	200/200
16 Flenselumfelle, Heinco-flex e.l.	Ø200
17 Flenselumfelle, Heinco-flex e.l.	Ø150
18 Reduksjonsflens	200/150
19 Heinco-flex muffebend 5-51° e.l.	Ø150
20 Evt brannventil stengbar type	
21 Peleleband, festes til vegg	Plast, stålklørne
Alle bolter og muffere i varmgalvanisert stål hvis ikke annet er spesifisert	

PLANTEGNING

Rambøll Norge AS - Region Midt-Norge
P.b. 9420 Sluppen - 7493 TRONDHEIM - Tel 73 84 10 00 - Fax 73 84 10 60


SYSTEMBYGG AS
VA NEDRE JOENGET

NORMALTEGNING
VANNVERKSKUM

Dato: 19.04.2018
TEGN: JMT
KOMTR: MIN
Oppdragsnummer: 1350024243
JMT
Prosjekt: 1350024243
Type: K 700 50 H306
Status:

Rambøll

GRØFT MED SKRÅ SIDER

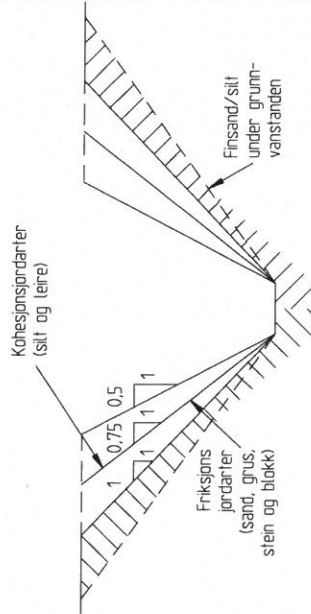

BRUKSOMRÅDE: GRØFTEDYBDE OVER 2,0 m *)


Tiltatt helning på grøftesidene avhenger av jordarten:

- * Frikasjonsjordarter (sand, grus, stein og blokk):
Tiltatt helning 1:1. Kan økes til 10,75 hvis grøfta er mindre enn 3,0 m dyp og den skal gjenfylles samme dag.
- * Blandede jordarter kan vanligvis vurderes på samme måte som friksjonsjordarter, men en bør følge godt med hvordan forholdene endrer seg under graving.
- * Kohesjonsjordarter (silt og leire):
a) Uoppsprukket leire (ikke tørrskorpe) og hardmorene, grøftedybde < 3,0 m:
Tiltatt helning 10,5 (10,75) hvis grøfta skal stå åpen i over 1 uke.
b) Tørrskorpeleire: Tiltatt helning 10,75
c) Ved vanskelige forhold og grøftedybde over 3,0 m bør geotekniske sakkyndige konsulteres.

- Kvikkleire: Geotekniske sakkyndige må konsulteres.
- Lagdelt jord: Når forsvarlig helning skal vurderes må en gå ut fra den jordarten som er minst stabil.

*) I løse jordmasser kan skrå grøftesider eller avstivning også være nødvendig ved mindre grøftedybder enn 2,0 m.

GRØFT MED VERTIKALE SIDER, UTEN SIKRING

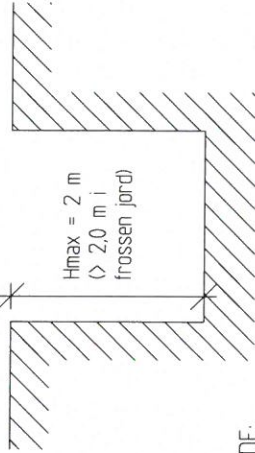

BRUKSOMRÅDE:

- a) Ved grøftedybde mindre enn 2,0 m, hvis ikke særlige faremomenter foreligger.


Med "særlige faremomenter" menes bl.a. graving i omrørt jord, kryssing av gamle grøftefaser o.l. I slike tilfeller må grøftesiden ha en helning lik 1:1. Ved graving i sterkt regnvær og i sand/silt under grunnvannstanden kan svakere helning være nødvendig. (Gjelder også ved grøftedybde over 2,0 m)

- b) I frossen jord når gjentylling skal foretas før det er fare for oppløsing.
Veggene renskes for stein og blokk. Frosne klumper som evt. er løst under graving fjernes. Dersom det graves mer enn 1,0 m under den telen slutter må grøfteveggen under telen avstivnes.

NB! Bare hovedprinsippene for graving og avstivning av grøfter er medtatt på denne tegningen. For detaljerte bestemmelser vises det til de forskriftene og evt. beskrivelse for det enkelte prosjekt.


For graving og avstivning av grøfter gjelder Arbeidsstilsynets forskrifter av 19.11.85.

Plassering av gravemasser

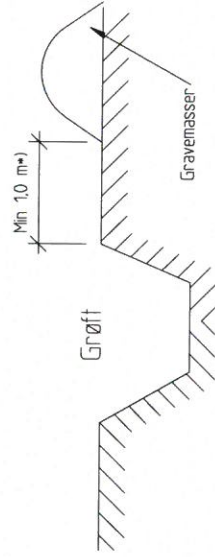

*) Stabilitetsforholdene kan kreve større avstand

AVSTIVEDE GRØFTER

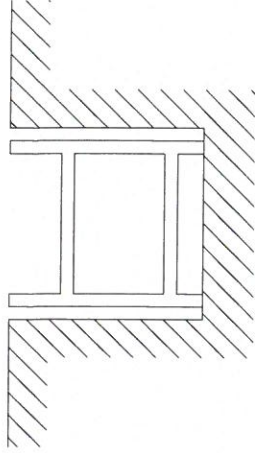


BRUKSOMRÅDE: GRØFTEDYBDE OVER 2,0 m *)

Aktuelt utstyr for avstivning/sikring

- a) Spuntvegger: Beregning skal utføres av kvalifiserte fagfolk ved grøftedybder over 3,0 m.
- b) Prefabrikkert kledning med tverravsivning.
- c) Grøftekasser: Det skal finnes bruksveiledning på norsk som angir grøftedybder og jordmasser kassene skal brukes i.
- d) Tverravsivert horisontal kledning.

Alle grøfter dypere enn 1,0 m skal ha en eller flere rømningsveger, f.eks. slike:

Prosjekt	Plan	Dato	Utgave	Revisjon	Godkjent
PLANTEGNING					
Ramboll Norge AS - Region Midt-Norge P.b. 9420 Sluppen - 7493 TRONDHEIM - Tel 73 84 10 00 - Fax 73 84 10 60					
SYSTEMBYGG AS VA NEDRE JOENGET			DATO: 19.04.2018 TEGN: JMT KONTR: MJN Oppdragsnr: 1350024243 Oppdragsnavn: JMT Prosjekt: H300.dwg Tegningsnavn: H300.dwg		
GRØFTEGRAVING			Status:		
Bygg	Etapp	Fag	System	Type	Utgave
					K 700 50 H301

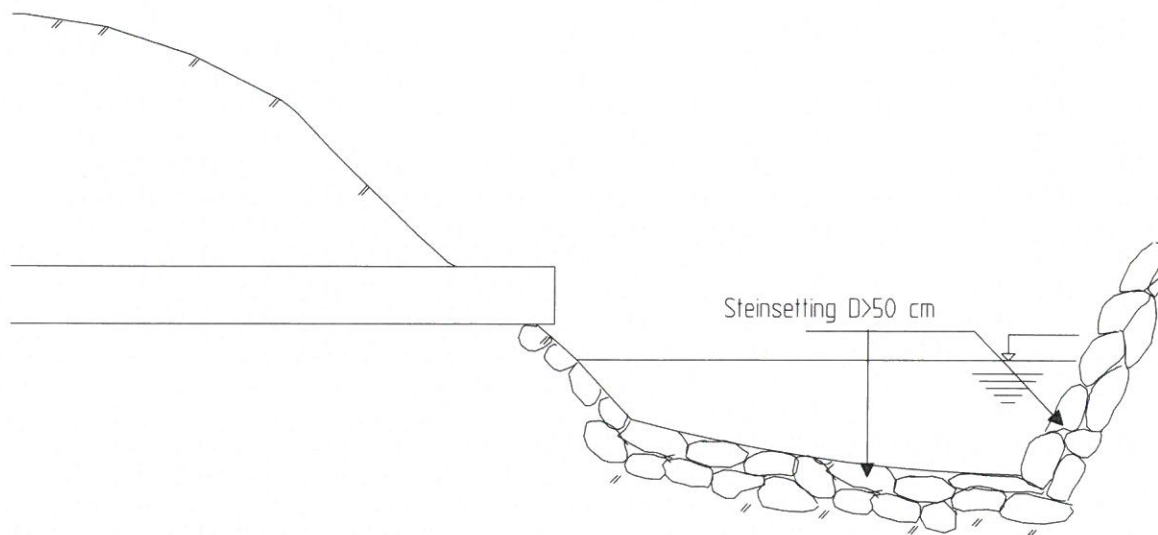


VED UTLØP I SKRÅNING / BEKK STEINSETTES 5 m FRA UTLØPET
I RØRETS LENGDERETNING OG 2 m I BREDDEN

Revisjon	Rettelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent				
Fase									
PLANTEGNING									
									
Rambøll Norge AS - Region Midt-Norge P.b. 9420 Sluppen - 7493 TRONDHEIM - Tel 73 84 10 00 - Fax 73 84 10 60									
SYSTEMBYGG AS				DATO: 19.04.2018					
VA NEDRE JOENGET				TEGN: JMT					
UTSLIPP FRA SPYLELEDNING				KONTR: MJN					
				Oppdragsnummer 1350024243					
				Dokumentansvarlig JMT					
				Filnavn H300.dwg					
				Målestokk					
Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
K 700 50 H305									

SNITT

PLAN ALT.1

PLAN ALT.2

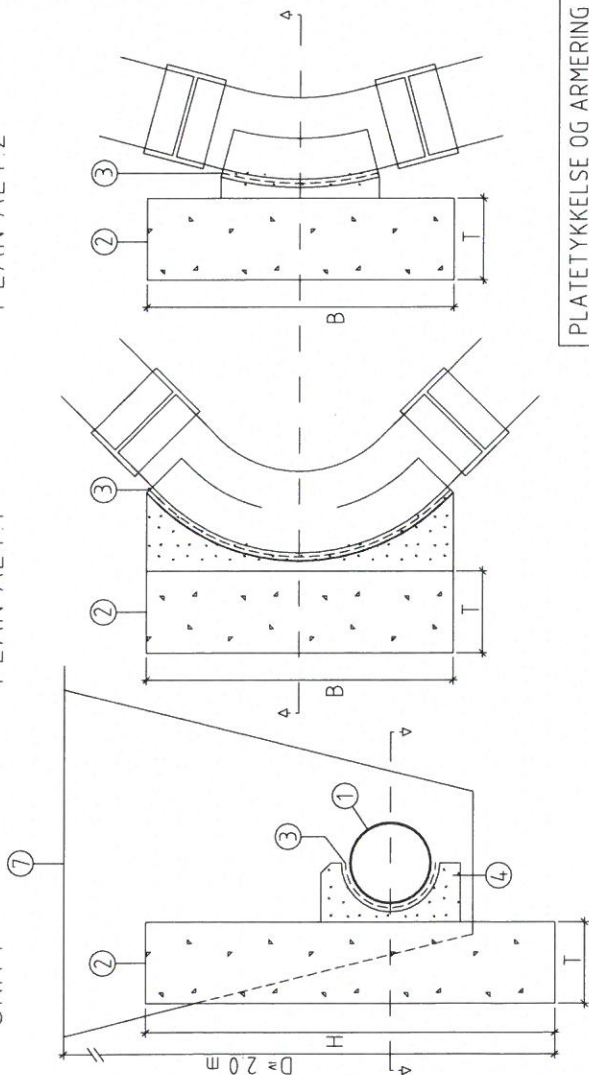

GENERELT

1. Trykklledning
2. Forankringskloss.
3. Mellom betong og rør legges to lag asf.papp kval. A
4. Min 10 cm betong over og under rør
5. Alt. 1 for bend lengre enn B
Alt. 2 for bend kortere enn B

FORUTSETNINGER

- a. Dimensjonerende trykk, prøvetrykk er 15 bar (150 m VS), tilsvarende driftstrykk på 10 bar (PN10) Ved andre trykk justeres anleggsflaten proporsjonalt
- b. Dybden fra terreng til underkant av forankring er min. 2 m.
- c. Tillatt jordtrykk er 100 kN/m², dvs. normal leire eller grus.
 - ved fast leire, pukk eller komprimert grus kan anleggsflaten reduseres til 2/3
 - ved bløt leire eller silt skal anleggsflaten fordobles.
- d. Ved små anleggsflater (700 x 700)mm kan forankringen forenkles ved at det støpes direkte mot grøfteveggen
 - ved de minste anleggsflatene vil armering være unødvendig
- e. Rørbend må kunne tas ut av forankring uten meisling i betongen.
- f. Tilbakefylling gjøres før trykkprøving.

PLATETYKKELSE OG ARMERING

Maks. dm. B x H mm	Tykkelse T mm	Armering Ks 40 Kryssarm.
700 x 700	150	Ø 10 C/C 250
1000 x 1000	200	Ø 10 C/C 200
1300 x 1300	250	Ø 10 C/C 150
1600 x 1600	300	Ø 12 C/C 180
1900 x 1900	350	Ø 12 C/C 150
2200 x 2200	400	Ø 16 C/C 200

NØDVENDIG ANLEGGSFLATE VED RETTINGSFORANDRINGER						
Grader avvinkling i bend						
RØR ND mm	11 H X B mm	22 H X B mm	30 H X B mm	45 H X B mm	60 H X B mm	90 H X B mm
100				400 x 350	400 x 400	500 x 500
150			450 x 400	500 x 500	600 x 600	800 x 600
200		500 x 450	600 x 500	700 x 650	800 x 700	1000 x 800
250		700 x 500	700 x 650	900 x 750	1000 x 900	1200 x 1000
300	600 x 400	800 x 600	800 x 800	1000 x 1000	1200 x 1200	1500 x 1200
400	800 x 500	1000 x 850	1100 x 1000	1300 x 1300	1600 x 1400	2000 x 1500
500	900 x 700	1300 x 1000	1400 x 1300	1600 x 1600	1800 x 1800	2400 x 2000
600	1100 x 800	1500 x 1200	1600 x 1600	1900 x 1900	2200 x 2200	2800 x 2400

NB! Ved bruk av flexi-bend 0-51 grader, skal anl flaten for 60 grader benyttes.

Ved bruk av flexi-bend 44-90 grader, skal anl flaten for 90 grader benyttes

Ved ND≥400mm bør det lages egne form- og armeringstegninger for forankringsklossene.

NB! -Tabellene gjelder for PN 10

Ved andre trykk justeres anleggsflaten proporsjonalt.

-Ved bruk av prefabrikerte bend gjelder samme forutsetninger

Prosjekt	Rev. 1	Dato	Utgitt	Revisjon	Godkjent
PLANTEGNING					
Rambøll Norge AS - Region Midt-Norge P.b. 9420 Sluppen - 7493 TRONDHEIM - Tel 73 84 10 00 - Fax 73 84 10 60			RAMBOLL		
SYSTEMBYGG AS			DATO: 19.04.2018		
VA NEDRE JOENGET			TEGN: JMT		
			KONTR: MJN		
			Oppdragsnummer 1350024243		
			Prosjekt JMT		
			Dokument H300.dwg		
			Målestokk 1:100		
Opparbeidet	Prosjekt	Utskrift	Revisjon	Sider	
FORANKRING AV TRYKKLEDNING				K 700 50 H304	

Kommunens saksnr.	Vedlegg nr. G- 11	Side 1 av
-------------------	----------------------	--------------

Nullstill



Erklæring om ansvarsrett

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 23-3

Erklæringen skal sendes til ansvarlig søker.

Alternativt kan erklæringen sendes direkte til kommunen, men da må ansvarlig søker få tilsendt en kopi.

Erklæringen gjelder						
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.
	59	305				
	Adresse MONSTADVEGEN 15				Postnr.	Poststed
					7170	ÅFJORD
						Kommune ÅFJORD

Foretak			
Foretakets navn RAMBOLL NORGE AS			Organisasjonsnr. 915251293
Adresse POSTBOKS 427		Postnr. 0213	Poststed OSLO
Kontaktperson JOHAN MARTIN TILLER		Telefon 93243006	Mobiltelefon
E-post JOHANM.TILLER@RAMBOLL.NO			
Foreligger sentral godkjenning? ☒ Ja ☐ Nei			
Hvis ja, dekkes ansvarsområdene av sentral godkjenning? ☒ Helt ☐ Delvis ☐ Nei			

Ansvarsområde						
Funksjon (SØK, PRO, UTF, kontroll)	Beskriv arbeidet foretaket skal ha ansvar for	Tiltaks- klasse	Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer vil foreligge ved: (sett X)			
			Søknad om ramme- tillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ ett-trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest
- PRO	VA LEDNINGER fra hus til kommunalt	- 2	☐	☒	☐	☐
-			☐	☐	☐	☐
-			☐	☐	☐	☐
-			☐	☐	☐	☐
-			☐	☐	☐	☐
-			☐	☐	☐	☐
-			☐	☐	☐	☐
-			☐	☐	☐	☐
-			☐	☐	☐	☐
-			☐	☐	☐	☐
-			☐	☐	☐	☐
-			☐	☐	☐	☐
-			☐	☐	☐	☐
-			☐	☐	☐	☐
-			☐	☐	☐	☐

Erklæring og underskrift	
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uniktige opplysninger. Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket jf. SAK10 kap. 10 og 11	
☒ Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl jf. SAK10 §12-3 ☐ Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen jf. SAK10 § 12-4 ☐ Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten jf. SAK10 §12-5	
Dato 26.06.18	Underskrift Johan Martin Tiller
Gjentas med blokkbokstaver JOHAN MARTIN TILLER.	

Vedlegg nr.

G- 12

Side

1 av



Søknad om ansvarsrett

etter plan- og bygningsloven

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	59	305					ÅFJORD
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Monstadvegen 15				7170	ÅFJORD	

Foretak			
Foretak			Organisasjonsnr.
TROND AUNE MASKINSTASJON AS			988 950 173
Adresse		Postnr.	Poststed
AUNE, SELNESVEIEN 112		7170	ÅFJORD
Kontaktperson		Telefon	Mobiltelefon
ANITA ARONSEN AUNE		725 31 784	915 58 545
E-post			
post@trondaune.no			

Ansvarsområde						
Funksjon (SØK, PRO, UTF, kontroll)	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer vil foreligge ved: (sett X)			
			Søknad om ramme- tillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ ett-trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest
PRO	Grunn og terrengarbeid, Utv.VA anlegg	1				
UTF		1		✓		
-		-				
-		-				
-		-				
-		-				
-		-				
-		-				

Godkjenning av foretak	
Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene?	☒ Ja ☐ Nei
Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning	☒ Helt ☐ Delvis ☐ Nei
Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg):	
Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning".	
Vedlegg nr. G-	

Erklæringer og underskrifter	
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.	
☒ Vi forplikter oss å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket ☒ Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl ☒ Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen ☐ Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten	
Ansvarlig foretak	Ansvarlig søker for tiltaket
Foretak	Foretak
TROND AUNE MASKINSTASJON AS	SYSTEMBYGG AS
Dato	Dato
26.06.18	29.6.18
Underskrift	Underskrift
Anita Aune	Andor Rødge
Gjentas med blokkbokstaver	Gjentas med blokkbokstaver
ANITA ARONSEN AUNE	ANDOR RØDGE