



TRØNDERENERGI NETT AS
Att. Jan Petter Moan
Postboks 9480 Torgarden
7496 TRONDHEIM

Deres ref.

Vår ref.
4291/2019/T32/8MSI


Dato
08.05.2019

Nytt kabelanlegg - Humstadmyran - Dolmseth

Viser til deres forelegging av planer om tiltaket «Humstadmyran – Dolmseth»
Tiltaket omfatter kryssing og nærføring til vår vannledning flere steder. Forelegging behandles som søknad om nærføring. Nedenstående kartutsnitt viser omsøkt kabelanlegg og vår infrastruktur i området.

Åfjord kommune er positiv til utbygging og ønsker å bidra til at prosjektet gjennomføres så enkelt og smidig som mulig og med et resultat som er hensiktsmessig for alle parter.

Åfjord kommune innvilger derfor søknad om kryssing og nærføring til vannledninger på land.
Vannledning i sjø må ikke krysses av kabel.

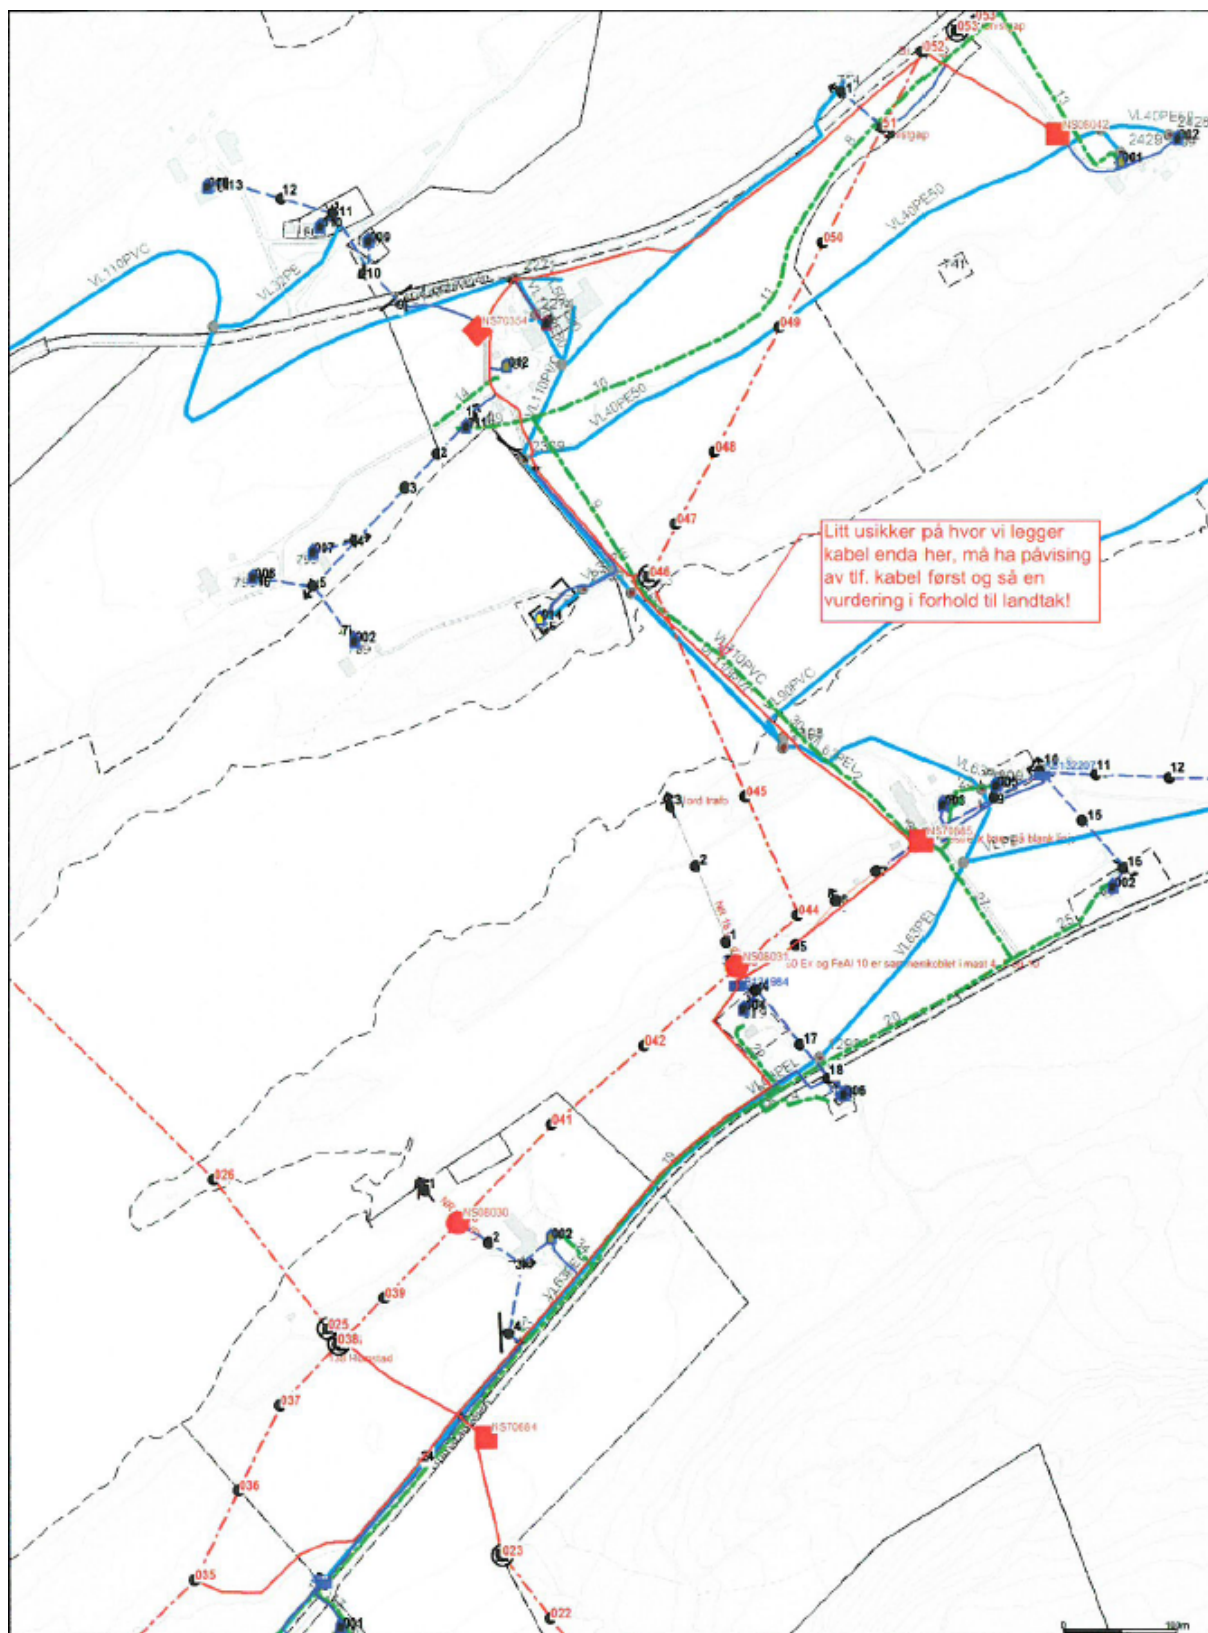

Når Åfjord kommune gir tillatelse til kryssing eller nærføring til kommunal infrastruktur, skjer dette med vilkår. Hovedprinsippene er at det som bygges ikke skal skade eller forringe eksisterende kommunalt anlegg eller være til hinder for kommunens drift og vedlikehold. Om tiltaket påfører kommunen ekstra kostnader, må dette dekkes av utbygger/kabeleier.

Det tillates normalt ikke at kabler og andre installasjoner plasseres slik at de er til hinder ved drift og vedlikehold av kommunal VA-anlegg. Minsteavstand fra ledningsanlegg til bygninger er 4 meter. Generelt må kabel i minst mulig grad legges rett over vannledningen og helst 3 meter til siden for denne.

Kabler må påvises omgående om det skulle oppstå behov for det. Påvisning skal skje kostnadsfritt for Åfjord kommune. Ved arbeider på vannledningen må utbygger dekke de ekstra kostnader som måtte oppstå på grunn av nærføring. Kabeleier må stille med eget mannskap under arbeidene evt. selv stå ansvarlig for at utførende entreprenør er godkjent i henhold til Trønderenergi sine krav. Disse må lede og evt. utføre alt arbeide som ikke direkte omfatter arbeide på VA-ledninger. Evt. skader som måtte oppstå som følge av drift og vedlikehold av ledninger må utbygger selv stå ansvarlig for. Likeledes må installasjoner flyttes om dette skulle bli nødvendig i forbindelse med drift, vedlikehold eller nybygging av VA-ledninger. Alternativt om kabler ikke kan flyttes så må kabeleier dekke ekstrakostnader dette medfører ved drift eller ombygging av VA-ledninger.

Kartutsnitt med kommunale vannledninger kan inneholde feil ved plassering av ledninger. Private ledningsanlegg i området er ikke vist i kartutsnitt. Dette må Trønderenergi avklare med eiere av disse.

Magne Silseth
Fagleder VVA

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.