



«MOTTAKERNAVN»
«KONTAKT»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

Deres ref.
«REF»


Vår ref.
9681/2019/Q83/8MSI

Dato
14.11.2019

Søknad om kryssing av vannledning

Viser til søknad om kryssing av vannledning på Selseth. Søknad innsendt av BN Entreprenør AS på vegne av Tensio TS.


Kartutsnitt viser planlagt trase som krysser våre ledning og kart over vår ledning:

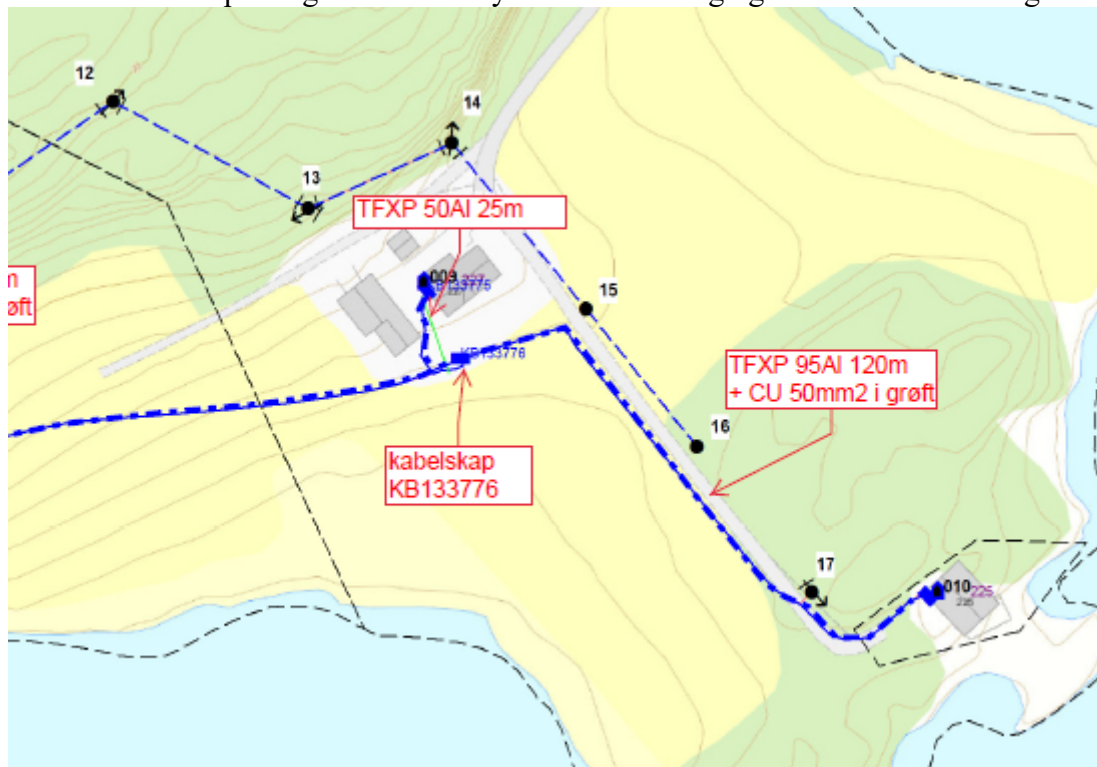

Åfjord kommune innvilger derfor søknad om kryssing av ledninger.

Når Åfjord kommune gir tillatelse til kryssing eller nærføring til kommunal infrastruktur, skjer dette med vilkår. Hovedprinsippene er at det som bygges ikke skal skade eller forringe eksisterende kommunalt anlegg eller være til hinder for kommunens drift og vedlikehold. Om tiltaket påfører kommunen ekstra kostnader, må dette dekkes av utbygger/kabeleier.

Våre registrerte ledninger er vist på nedenstående kartutsnitt.

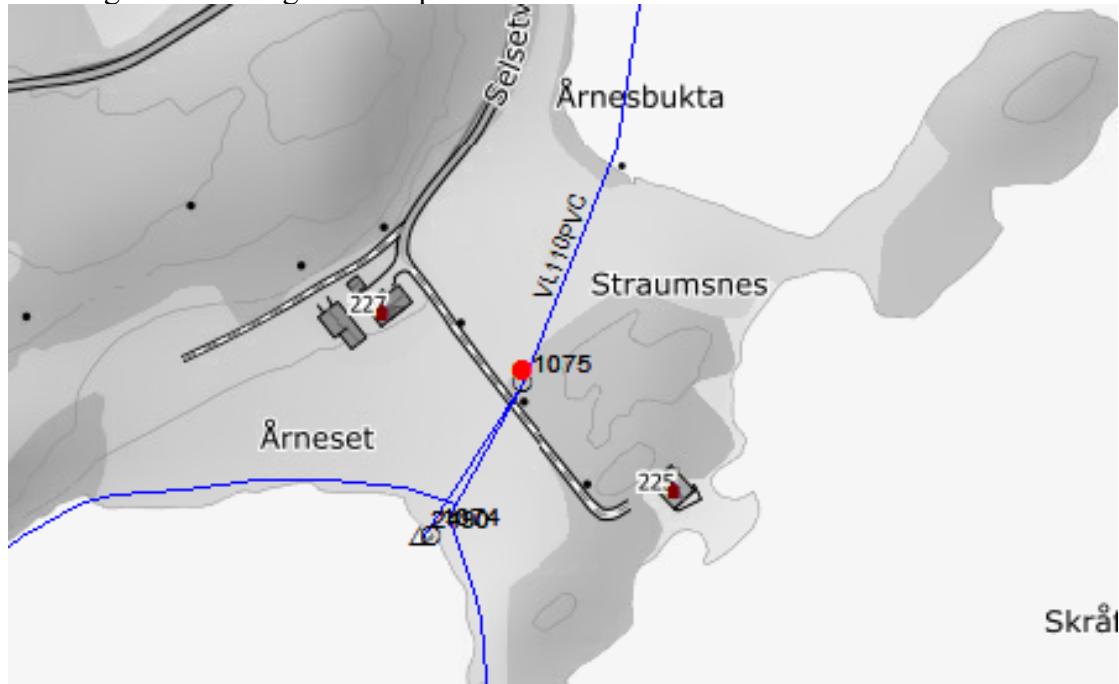

Kabel må krysse mest mulig vinkelrett over våre ledninger. Om ikke må søknad betraktes som søknad om nærføring, med vilkår som følger av dette.

Kabler må påvises omgående om det skulle oppstå behov for det. Påvisning skal skje kostnadsfritt for Åfjord kommune. Ved arbeider på vannledningen må utbygger dekke de ekstra kostnader som måtte oppstå på grunn av nærføring. Likeledes må installasjoner flyttes om dette skulle bli nødvendig i forbindelse med drift, vedlikehold eller nybygging av VA-ledninger. Kabeleier må stille med eget mannskap under arbeidene evt. selv stå ansvarlig for at utførende entreprenør er godkjent i henhold til Trønderenergi sine krav. Evt. skader som måtte oppstå som følge av drift og vedlikehold av våre ledninger må utbygger selv stå ansvarlig for.

Kartutsnitt med kommunale vannledninger kan inneholde feil ved plassering av ledninger. Private ledningsanlegg i området er ikke vist i kartutsnitt. Dette må Trønderenergi avklare med eiere av disse.

Lars-Helge Kolmannskog
Sektorsjef

Magne Silseth
Fagleder VVA

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.