

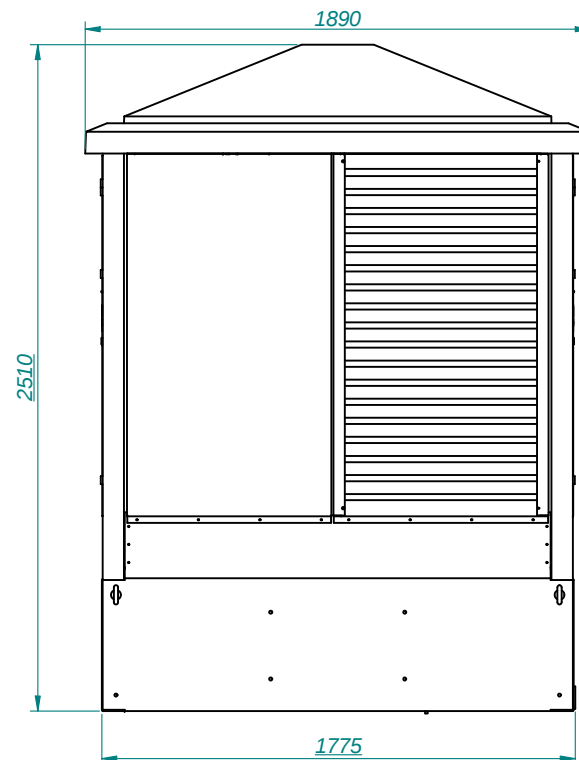
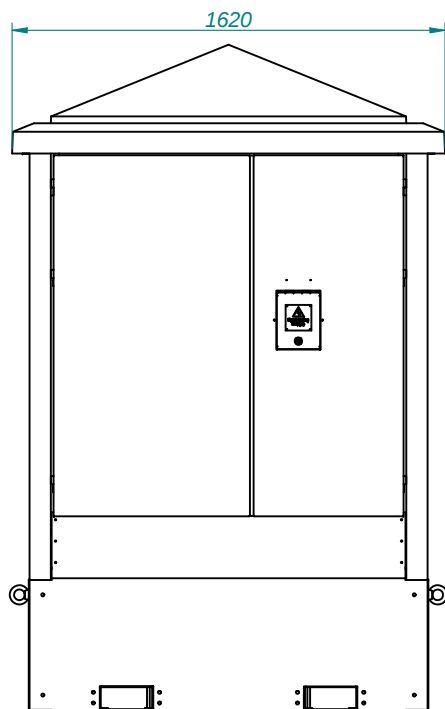
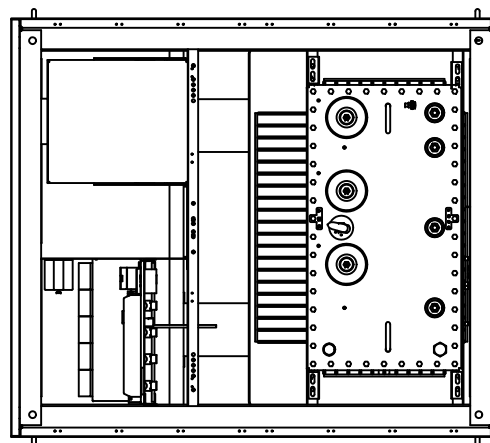


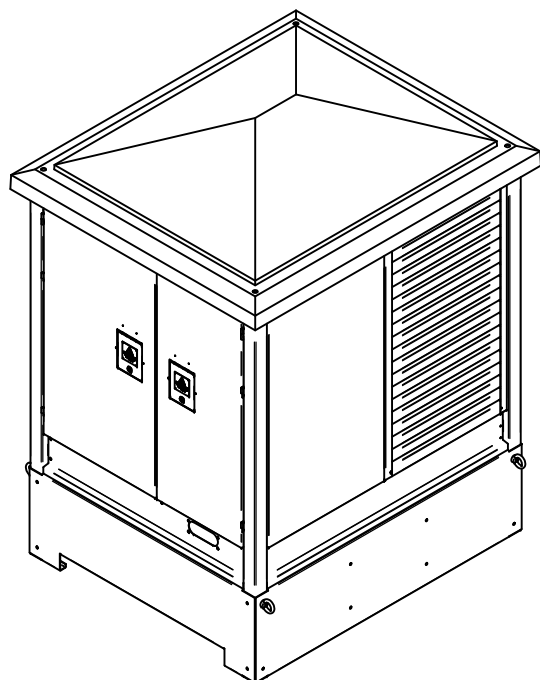

Bakkenivå

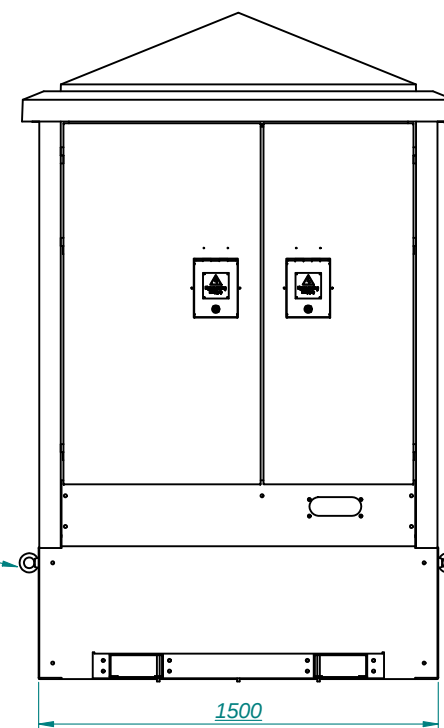

Vekt uten anlegg og trafo: 550kg

Hs: 1- eller 2-kurs kompaktanlegg
eller UCE sikringsholdere
Ls: Maks 5 sikringslister 400A
Trafo: Maks 315kVA

Material:

1:20

Målskisse FLEX2 - 315

Fundament

Skala:	Dato: 02.12.2011
A3	Mod. av: berrag
Projeksjons- metode	Kontroll:
	Erstatning for:
	Erstattet av:

MØRE
TRAFOMØRE TRAFO AS
N-6230 SYKKYLVEN

Tgn. nr:

Rev. nr:

N-4357A

Side 1 av 1