

Bekreftelse fra Nettselskapet AS

Fra: Ståle Rostad [mailto:Stale.Rostad@nettselskapet.as]

Sendt: 25. september 2020 09:48

Til: per@rudolfesen.priv.no

Kopi: Odd Einar Rædergård <Odd.Radergard@nettselskapet.as>

Emne: SV: Uttalelse byggesøknad

Hei

Avstander mellom høyspennings luftledninger og bygninger er regulert i Forskrift om Elektriske Forsyningsanlegg.

I § 6-4 står det at minste tillatte horisontale avstand fra linje til bygninger (d.v.s. avstanden hvis du står rett under nærmeste tråd og til bygningen) skal være minst 6,0 meter.

Dersom dette kravet overholdes har Nettselskapet ingen innvendinger mot bygging med tanke på høyspentlinja.

Høyspentlinja ble for øvrig satt opp i 1956.

Når det gjelder lavspennings luftledninger er avstander, kryssinger og nærføringer beskrevet i § 7-4.

Her er det, så langt jeg kan forstå, mest aktuelt å be om flytting (eventuelt kabling) av linja uansett, så det blir neppe et problem.

Bare ta kontakt med oss i god tid så skal du få en pris på hva en flytting/kabling av linja vil koste.

Med vennlig hilsen

Nettselskapet AS

Ståle Rostad

Driftsleder

stale.rostad@nettselskapet.as

952 81 582

www.nettselskapet.as



Fra: per@rudolfesen.priv.no <per@rudolfesen.priv.no>

Sendt: torsdag 24. september 2020 11:50

Til: Ståle Rostad <Stale.Rostad@nettselskapet.as>

Emne: Uttalelse byggesøknad

Hei Ståle

Med referanse til tlf samtale tidligere i dag. Dette dreier da seg om en byggesak der jeg skal bygge på huset noen meter samt sette opp en garasje /kjeller. I byggesøknaden så trenger jeg en uttalelse fra Dere vedr nærheten til bla høyspentlinjen.

Vedlegger et utklipp fra kommunekart som viser hvordan dette blir, samt vedlegg av situasjonsplanen

Når det gjelder høyspent linjen så blir nærmeste punkt 19m fra garasje/kjeller.

Høyspentlinjen berører tomten så vidt det er.

Huset ble bygd i 1986 og høyspentlinjen har så vidt jeg forstår vært der en god stund.

Det blir ikke foretatt noen justering av terrenget på tomten som reduserer høyden under høyspentlinjen.

Den stiplede grønne linjen er 230V linjen til nabohytte. Den blir berørt, men regner med at det går fint å flytte denne kablen. Det er mange stolper i nærheten som det lar seg hekte i. Dette får vi komme tilbake til etter hvert.

Fint hvis du kan komme med en uttalelse om at utbyggingen ikke blir å berøre høyspentlinjen.

Ps;


Jeg tar kontakt når jeg har fått gjennom byggesøknaden vedr flytting av lavspenlinjen

Mvh

Per Rudolfsen

93432168

Utklipp situasjonsplan

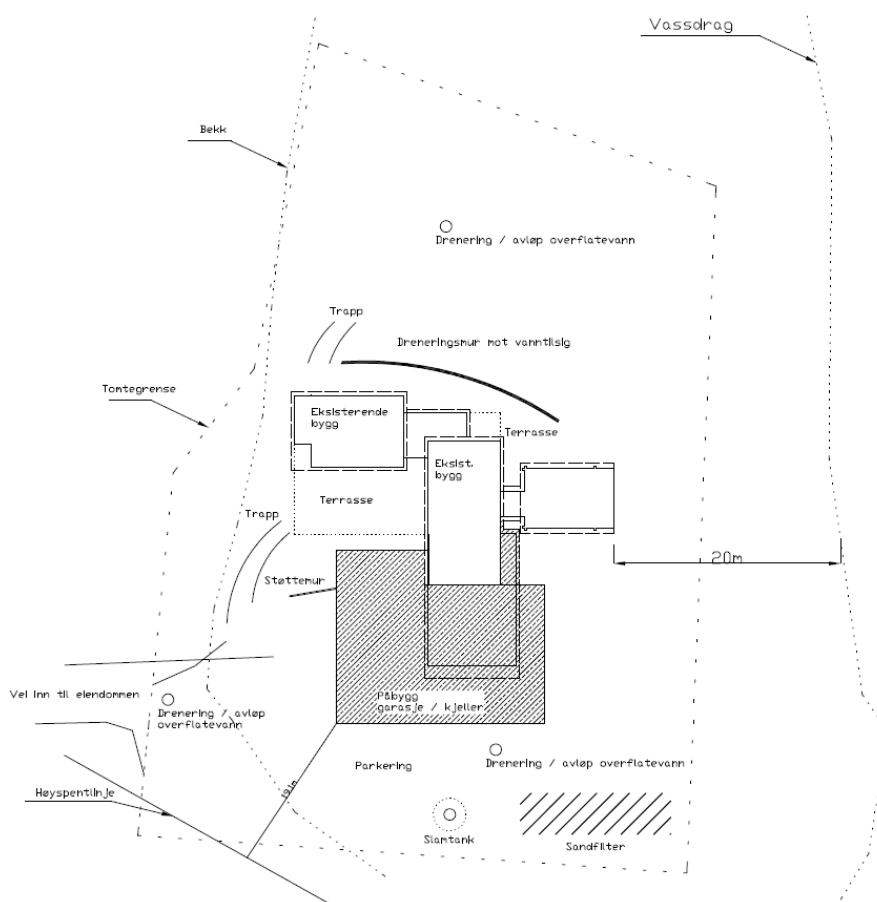

Utklipp kommunekart

