



Legemiddel er definert som en stor branncelle.
 Dette er beskrevet i notat: RIB-01 – As built: Rissa helsetun – Legesenter
 datert 2011-12-22

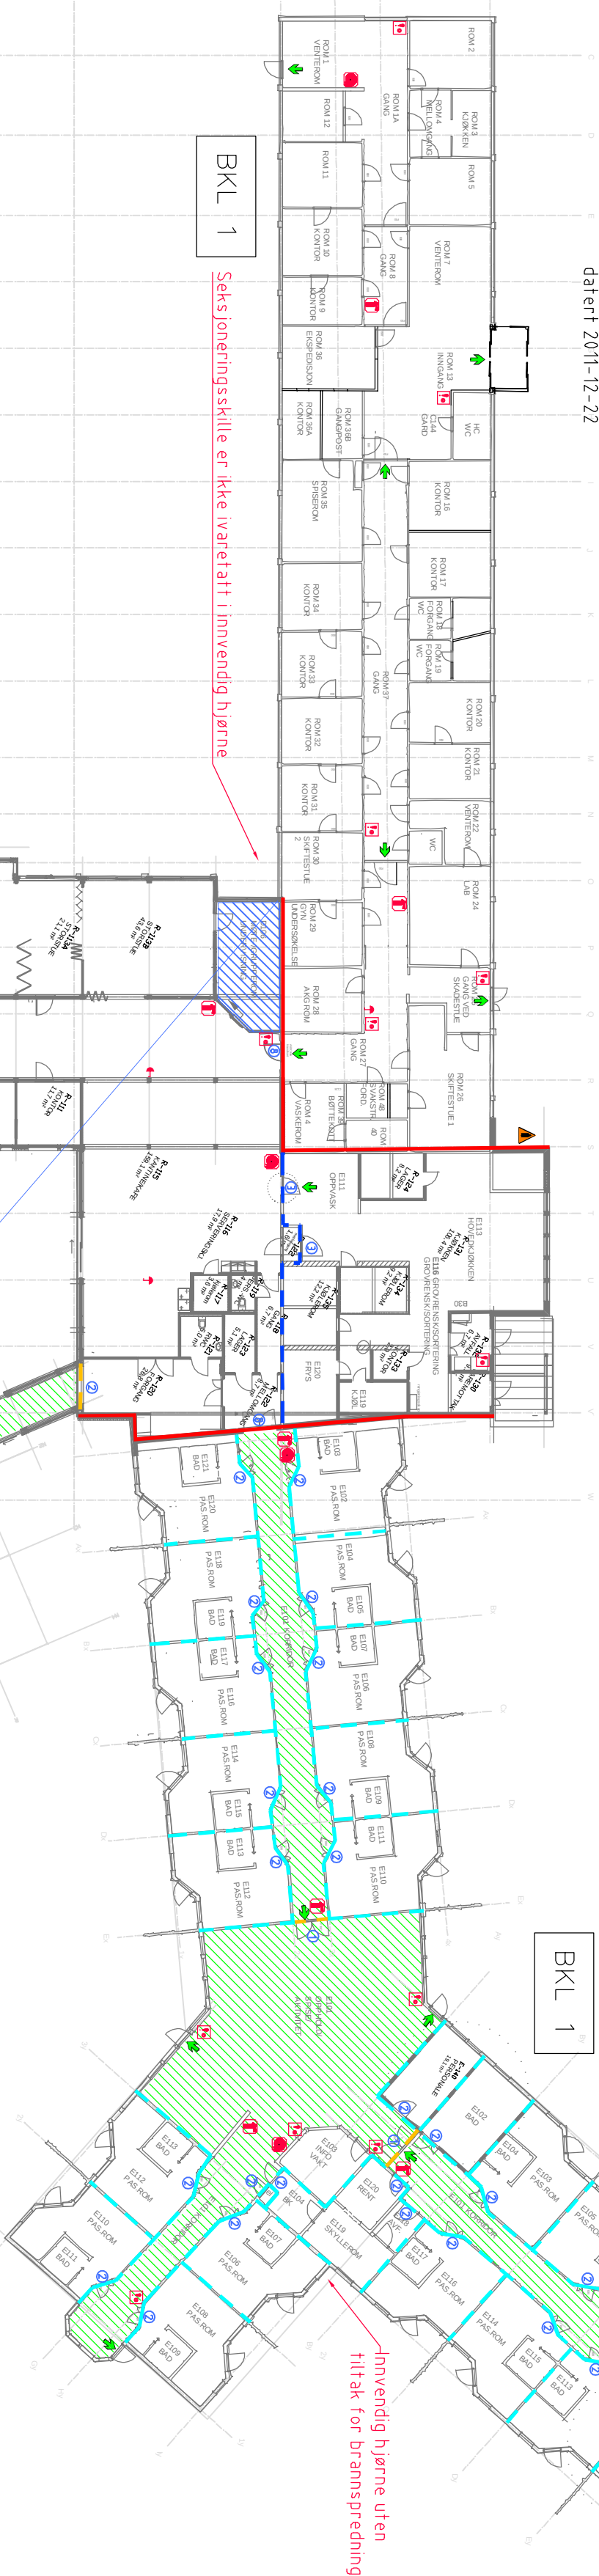

Ukllassifisert dør til laken og håndklelager
Skiftes ut til dør med klasse
EI30-S_a [B30 m/ anslag og tettelister]

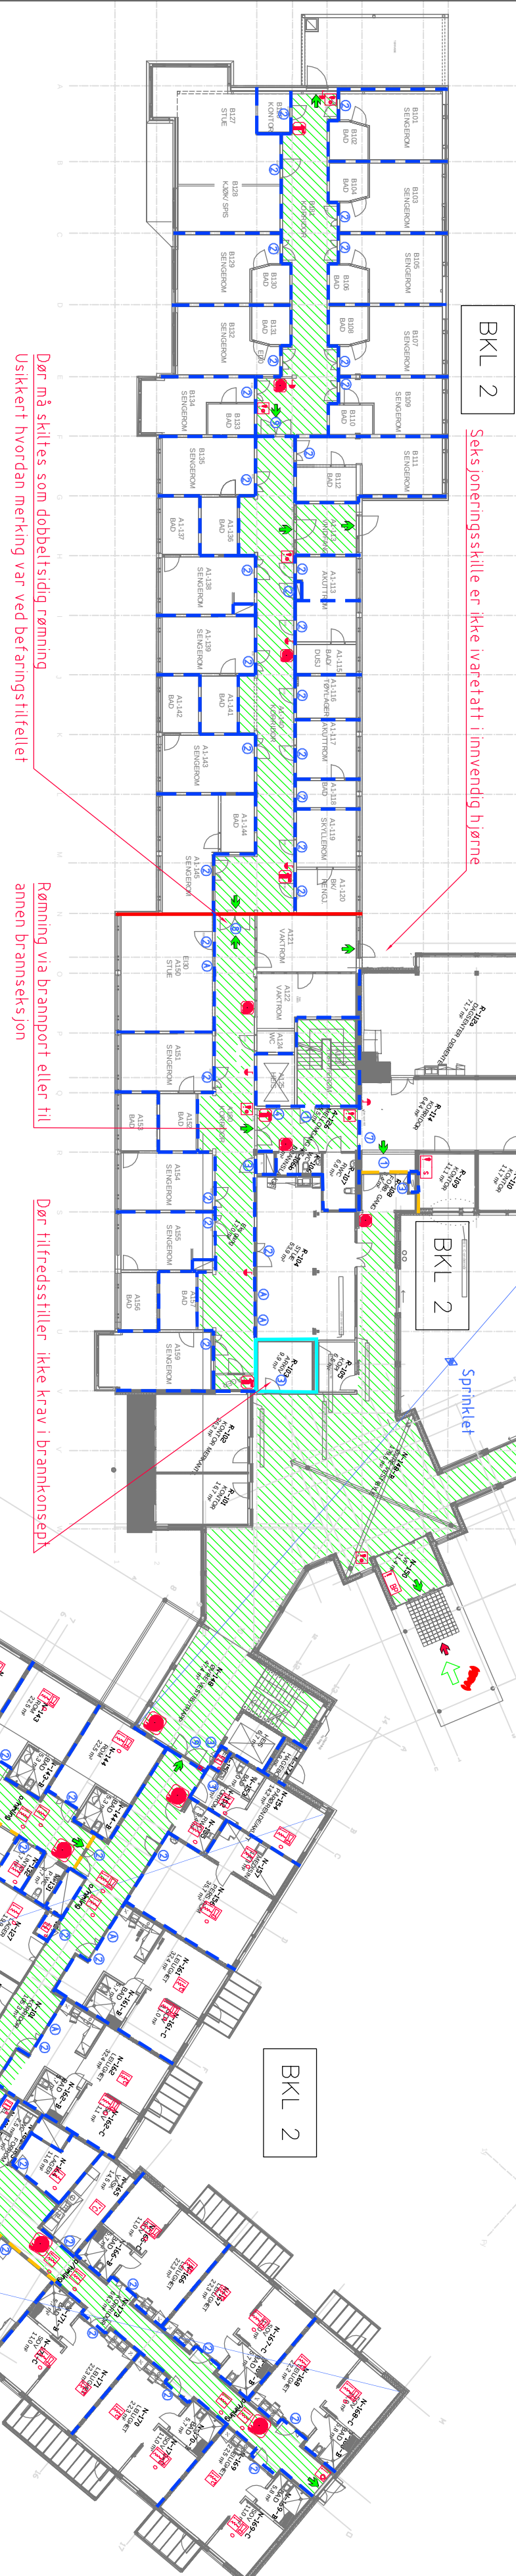

SYMBOLFORKLARING:

- BRANSEKSJONERINNSØGGE REI 120—M/42—s1,40 [120]
- BRANSELLEGG E1 90 42—s1,40 [A90]
- BRANSELLEGG E1 60 42—s1,40 [A60]
- BRANSELLEGG E1 60 [B60]
- BRANSELLEGG E1 30 [B30]
- FLAME— OG RØKKEBRENNSENDE KONSTRUKSJON E 30
- ROMINNSØGGE

VINDUSKJEMA:	
NR.:	TYPE:
(A)	EI 30 [B30]

DØRSKJEMA:

NR.:	TYPE:
------	-------

MERKNADER:

BRANKKLASSE: 1 / 2, SE TEGNING

[illegible]

SEKUNDEBT BEFESYSTEM B30 [B30] / B60 [B60]

RAPPELØP: K30 B30

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

FOR KRAV TIL OVERLATER, KLEDDNINGER OG UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER, HENVISES DET TIL BRANNTTEKNISK KONSEPT.

SYKEHJEMSFØY OG ATRIUMSAREAL MELLOM TUN A OG TUN B ER SPRINKLETT

BYGNINGEN HAR HELDEKENDE BRANNALARMANLEGG KATEGORI 2

KFR RIE-TEG FOR PLASSERING AV DETEKTORER, MANUELLE MELDERE, NØDLYS ETC
KFR RIV-TEG FOR PLASSERING AV MANUELT SLOKKEUTSTYR ETC

TEGNINGENE ER Å ANSE SOM KONSEPTTEGNINGER, OG SKAL LESES SAMMEN MED NOTAT
DATERT 2013-03-21

TEKNIKKEN SKAL LESERES I FARGER I MINIMUM STØRRELSE 3

NR	ANFÄHRER	STRECKE	ZEIT	WERT	STRECKE
2	OPDARTERT FLOW C	2019-12-17	UEHE	BMN	BMN
1	OPDARTERT UNDERLAG	2019-11-22	UEHE	BMN	BMN
0	BRANDDOKUMENTATION	2013-03-19	BMN	KET	BMN

BRANDDOKUMENTATION - TILTAK

[illegible]