

Revisjonsnr: 00
Dato: 2020-11-16

EVAKUERINGSPLAN LEKSVIK HELSETUN

EVAKUERINGSPLAN

LEKSVIK HELSETUN

INNHALDSFORTEGNELSE

1.	Innledning	1
1.1	Om evakueringsplanen	1
1.2	Hjemmel	1
1.3	Formål	2
1.4	Evakueringssituasjoner	2
2.	Opplysninger om bygget	3
2.1	Generell informasjon	3
2.2	Brannspesifikk informasjon	3
2.3	Faremomenter ved brann	4
2.4	Personbelastning	4
2.5	Romplassering rullestolbrukere / sengeliggende beboere	5
3.	Nødvendig Materiell	6
3.1	Vester	6
3.2	Instrukser	6
3.3	Rømningsplaner	6
4.	Kommandolinjer	7
4.1	Intern brannvernorganisasjon	7
4.2	Oppgavebeskrivelse nøkkelpersonell ved evakueringssituasjon	8
4.3	Nødvendig bemanning	10
4.4	Instrukser for nøkkelpersonellet	10
5.	Brannøvelser	18
5.1	Plan for brannøvelser	18
5.2	Brannvernopplæring av nyansatte, vikarer, ekstrahjelpere etc.	19
5.3	Brannvernopplæring av beboere	19
5.4	Kvitteringsskjema – Grunnleggende brannvernopplæring	20
6.	Vedlegg	21

1. INNLEDNING

1.1 Om evakueringsplanen

Leksvik helsetun er et sykehjem bestående av fire fløyer med beboerrom, samt tilknyttede virksomheter som bla. legekontor, hjemmehjelpstjeneste og fysioterapi. Sykehjemmet har tre plan med varig personopphold (plan U1, 1 og 2), samt et tilfluktsrom i kjeller (plan U2) i den ene fløyen. Etasjeantall varierer med fløyene, men samtlige beboerrom er plassert i plan 1. Kantine og behandlingsrom i plan U1 benyttes også av beboerne, mens de øvrige planene er forbeholdt personalet. Sykehjemmet er forbeholdt både korttids- og langtidsbeboere, og har kapasitet opptil 40 beboere. Per i dag er alle beboerrom i bruk, og det er lang venteliste, derav skal evakueringsstid som spesifisert i pkt. 4.3 kunne overholdes når samtlige beboerrom er i bruk. Beboerne har varierende grad av kognitiv svikt, og er i de aller fleste anledninger ikke i stand til å bringe seg selv til sikkerhet. Det må legges til rette for at samtlige beboere har behov for assistert evakuering.

På dagtid er det en rekke ansatte fra de ulike virksomhetene tilgjengelig på helsetunet. Bygget er for øvrig heldøgnsbemannet alle dager i året, og det skal alltid være minst to ansatte på jobb. Dvs. at det alltid er ansatte til stede i bygget som kan bistå med evakuering og slokkeinnsats. Bygget har intern brannseksjonering, og er inndelt i fire ulike brannseksjoner. Horisontal rømning og evakuering gjennom et seksjoneringsskille defineres som rømning til sikkert sted (på lik linje med ut til det fri). Dvs. at ved brannalarm kan beboerne (i brannseksjonen med utløst alarm) evakueres over til en annen brannseksjon. Horisontal evakueringsmulighet til annen brannseksjon er med på å ivareta sikkerheten til sengeliggende beboere (og andre med funksjonsnedsettelse), slik at beboerne raskere kan evakueres til et «midlertidig sikkert sted». Her kan beboerne oppholde seg inntil to timer (med seksjoneringsskille REI 120-M). Med påregnelig slokkeinnsats, skal en brann kunne begrenses til den brannseksjonen der brannen oppsto.

I evakueringsplanen skilles det mellom «møteplass» og «midlertidig sikkert sted».

Parkeringsplassen mot sør-øst er byggets definerte møteplass. Denne møteplassen skal fungere som felles oppmøtested for besøkende, samt for ansatte som ikke aktivt bistår med slokkeinnsats, evakuering eller vakthold. Midlertidig sikkert sted (trygg sone internt i bygget) fastsettes av evakueringsleder for hvert enkelt brannscenario, avhengig av hvor i bygget brannen oppstår.

For å ivareta sikkerheten til beboere og ansatte er det sentralt at alle ansatte får opplæring i ansvarsfordeling ved utløst brannalarm, og at de gjør seg kjent med branntekniske forhold og tekniske installasjoner i bygget. Denne evakueringsplanen inneholder blant annet instruks og en øvelsesplan som skal sikre at alle blir kjent med sine oppgaver ved utløst brannalarm, slik at evakuering kan skje på en trygg måte. Det er viktig at evakueringsplanen revideres ved endringer i bygningen eller organisasjonen, samt at øvelser jevnlig blir gjennomført for å sikre nødvendig kunnskap.

Evakueringsplanen vil være gjeldende fra det blir oppdaget branntilløp / brannalarm utløses, til samtlige beboere er registrert på «midlertidig sikkert sted», eller gjort rede for i en annen brannseksjon enn der brannen oppsto. Det må vurderes behov for evakuering til annet bygg iht. kommunens beredskapsplan, i påvente av at det blir trygt for beboerne å returnere til egen boenhet.

1.2 Hjemmel

Iht. TEK § 11-12 skal det i byggverk i risikoklasse 6 foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk. Leksvik helsetun plasseres i risikoklasse 6.

Iht. §12 i *Forskrift om brannforebygging* skal virksomheten iverksette rutiner som sikrer kunnskap og kompetanse om brann hos eier og bruker av byggverket, og som legger til rette for brannsikker atferd hos de som oppholder seg i byggverket (beboere, besøkende og ansatte). Rutinene må minst avklare og sikre kunnskap om ansvarsforholdene før og under brann, og dessuten fastsette og formidle instruks for varsling, evakuering / redning og slokking (branninstruks). Det skal gjennomføres brannøvelser og opplæring av alle ansatte. Omfang, innhold og antall brannøvelser vil variere og må tilpasses i forhold til kompleksitet.

1.3 **Formål**

En evakueringsplan er en plan som skal sikre at alle personer i byggverket kommer seg til sikkert sted før kritiske forhold oppstår. Evakueringsplanen skal være tilpasset det enkelte byggverk, bruk, virksomhet og enkeltpersoner som har behov for assistanse.

Med sikkert menes det for dette byggverket utgang til det fri, eller over til annen brannseksjon. Alle ansatte som jobber i bygget, uansett stillingens størrelse, skal være kjent med evakueringsplanens innhold. De som kan få en nøkkelrolle ved brann / brannalarm (første ansatte på stedet etter alarm) skal være kjent med sine oppgaver. Dette innebærer bla. alle som jobber natt.

1.4 **Evakueringssituasjoner**

Følgende situasjoner krever at evakueringsplan iverksettes:

- Ved utløst brannalarm i bygget
- Når brann i bygget har oppstått
- Når røyk eller varmestråling fra brann utenfor truer bygget
- På ordre fra politi eller brannvesen
- Når andre farer truer bygget

Slokking og evakuering skal gjennomføres i samsvar med de etablerte planer for evakuering.

De personer som er mest truet av situasjonen skal evakueres først i den grad dette er mulig. Evakueringsleder skal alltid varsle brannvesenet på tlf. 110. Det må etableres tiltak slik at samtlige beboere i brannutsatt brannseksjon kan evakueres over til en annen brannseksjon innen evakueringstiden på 25 minutter.

2. OPPLYSNINGER OM BYGGET

2.1 Generell informasjon

Bygningsnavn:

Leksvik helsetun

Adresse:

Framnesveien 13, 7120 Leksvik

Gårds- og bruksnummer:

275/74

Særskilt brannobjekt:

Ja

Brannvernkoordinator:


Rune Berg

Driftsleder (virksomhetens leder):

Rune Berg

2.2 Brannspesifikk informasjon

Bygget er delt inn i fire brannseksjoner, hhv. brannseksjon A, B, C og D, samt en rekke brannceller for å redusere konsekvensen av en eventuell brann. En konstruksjon som er laget som ett seksjonerings-skille skal hindre en brann i å spre seg til øvrige deler av bygget innenfor en gitt tid (120 minutter). En konstruksjon som er laget som et brannskille skal hindre en brann i å spre seg til øvrige deler av bygget innenfor en gitt tid (30 minutter).

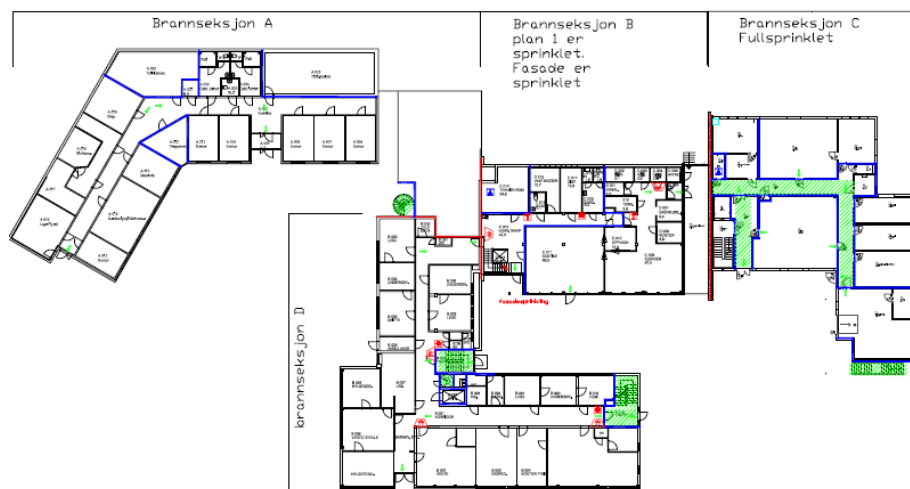

Figur 1: Oversikt over brannseksjoner

Byggets alarmorganisering er laget slik at ved utløst brannalarm, skal samtlige beboere (i brannseksjonen der brannen startet) evakueres, såfremt det ikke er falsk alarm, eller brannen er i startfasen og enkelt kan slokkes manuelt. Det er derav sentralt at området med branntilløp lokaliseres så tidlig som mulig. Dette gir både mulighet for slokking og rett prioritering ved evakuering.

Brannvarslingsanlegg:

Heldekkende brannalarmanlegg med direktevarsling til brannvesenet.

Automatisk slokkeanlegg:

Brannseksjon A og D (eldste byggetrinn): Ingen sprinkleranlegg.

Brannseksjon B (år 2003): Delvis sprinklet. Plan 1 (inkl. fasade) er sprinklet.

Brannseksjon C (år 2012): Heldekkende sprinkleranlegg.

Behov for assistert evakuering:

Ja. De fleste beboerne har bevegelseshemninger eller kognitiv svikt og er avhengige av assistert evakuering.

Brannmotstand:

EI 30 [B30]

Heis:

Heis skal ikke benyttes ved evakuering

2.3 Faremomenter ved brann

Røykspredning, varmestraling og flammeeksponering:

- Dører med selvlukking blir permanent holdt åpen med kiler.
- Dører til beboerrom blir glemt i åpen stilling under evakuering.

Fare for beboere:

- Sykehjemmet har beboere med ulik grad av kognitiv svikt. Disse har behov for tilsyn på «midlertidig sikkert sted» slik at de ikke forviller seg vekk, eller utsetter seg selv for fare, ved f.eks. å bevege seg mellom brannseksjonene under evakueringen.
- Beboere fra øvrige brannseksjoner utsetter seg for fare, ved f.eks. å bevege seg mellom brannseksjonene under evakueringen, dersom det ikke er tilstrekkelig med vakthold.

Engstelse og stress:

- Beboere kan oppleve stor engstelse ved utløst brannalarm. Møteplassansvarlig må berolige de evakuerte, og holde de informert om situasjonen. Situasjonen kan utløse behov for psykisk førstehjelp.

2.4 Personbelastning

Det er 40 beboerrom i bygget (samtlige plassert i plan 1), inndelt i følgende brannseksjoner:

- 17 beboerrom i brannseksjon A
- 7 beboerrom i brannseksjon B
- 8 beboerrom i brannseksjon C
- 8 beboerrom i brannseksjon D

Det vil vanligvis ikke bo mer enn én person i hver boenhet. Kantine i plan U1 som benyttes av både beboere og personalet har utgang direkte til det fri. Fri bredde på utganger til det fri, samt i rømningsvei (inkl. dør i rømningsvei og rømningstrapper), er tilstrekkelig mht. personbelastningen som ventes i bygget.

2.5 **Romplassering rullestolbrukere / sengeliggende beboere**

Enkelte flukt- og rømningsveier er via inn-/utvendig trapp, men det er tilrettelagt med trinnfri adkomst mellom de ulike fløyene, der evakueringen fortrinnsvis skal foregå.

Fra brannseksjon A og B er det trinnfri adkomst fra samtlige flukt- og rømningsveier ut til det fri / eller over til annen brannseksjon. Fra brannseksjon C og D, er alt. rømning via trapp, derav kan det være behov for evakueringsstol til evakuering av beboerne. Det er en fordel om sengeliggende beboere / rullestolbrukere plasseres i brannseksjon B. Der det er færrest beboere som må evakueres, samtidig som seksjonen er sprinklet og har trinnfri adkomst i begge retninger. Rullestolbrukere / sengeliggende beboere kan også plasseres i andre brannseksjoner, men da kan det bli større behov for tunge løft ifm. evakuering.

3. NØDVENDIG MATERIELL

3.1 Vester

De som har nøkkelroller ved brann / brannalarm skal ha på seg vest under evakuering for å gjøre seg selv synlige og gjenkjennelige, samt gi trygghet i en utrygg situasjon.

- Evakueringsleder skal bruke oransje vest merket «EVAKUERINGSLEDER».
- Seksjonsansvarlig skal bruke gul vest merket «SEKSJONSANSVARLIG».
- Møteplassansvarlig skal bruke gul vest merket «MØTEPLASSANSVARLIG».

Vester oppbevares sammen med instruks i holder på vegg ved inngangsparti i nærheten av brannalarmsentral i plan 1 (som vist på figur 1).


3.2 Instrukser

Generell branninstruks, samt instruks for evakueringsleder, seksjonsansvarlig, møteplassansvarlig og ansatte må oppbevares samme sted som vester (som vist på figur 1). Samtidig bør det finnes instruks for beboere og besøkende i mappen. Det anbefales at instruks laminerer i plast.

Instrukser for ansatte må henges synlig på vegger i personalarealene. Dette omfatter bla. samtlige brannseksjoner i plan U1, og brannseksjon D i plan 1.

Instrukser for beboere og besøkende henges synlig på vegg i hvert beboerrom. I den grad det er mulig, skal beboerne gjøres kjent med sine instruks ved brann.

Ved en evakuering, skal parkeringsplassen sør-øst for bygget anvendes som møteplass for besøkende, samt for ansatte som ikke aktivt bistår med evakuering, slukkeinnsats eller vakthold. Her er det trygg avstand fra både trafikk og utrykningskjøretøy, samt fra bygget det rømmes fra. Hvis det ikke blir trygt å returnere til helsetunet med det første, kan Lundeng eldresenter fungere som midlertidig oppholdssted i påvente av videre evakuering evt. signal om at det er trygt å returnere. Midlertidig sikkert sted (trygg sone internt i bygget) fastsettes av evakueringsleder for hvert enkelt tilfelle, avhengig av hvor i bygget brannen oppstår.

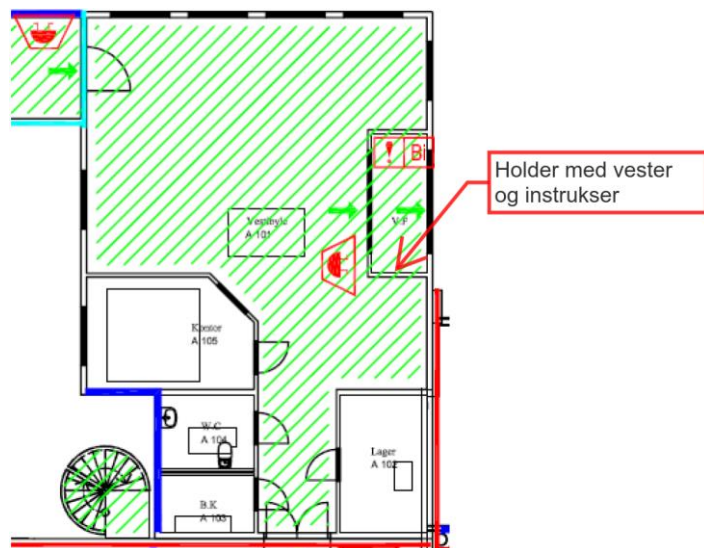

Figur 1: Holder med vester og instruks

3.3 Rømningsplaner


Nye rømningsplaner skal monteres på vegger i fellesarealer. Totalt fire rømningsplaner må monteres, hhv. i venterom (brannseksjon C – plan U1), i korridor (brannseksjon A – plan 1), og i korridorer (brannseksjon D – både plan 1 og 2). Rømningsplanene skal ha størrelse A3, og informasjon på planene skal være orientert ift. vegg planene henger på.

4. KOMMANDOLINJER

4.1 Intern brannvernorganisasjon

Intern brannvernorganisasjon

Bygningsnavn: Leksvik helsetun

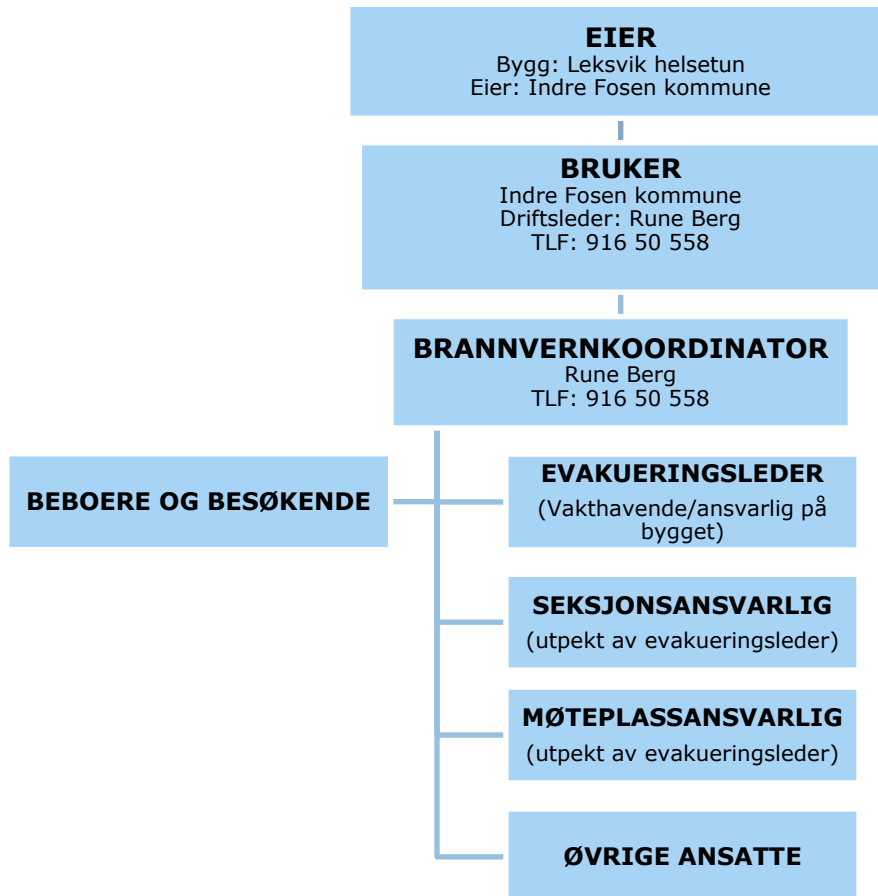

Eier er ansvarlig for at brannsikkerheten i bygget er ivaretatt.

Brannvernkoordinator skal sørge for at brannsikkerheten i bygget blir ivaretatt og at forhold av betydning for brannsikkerheten blir rapportert til ledelse og eier. Brannvernkoordinator skal sørge for at rømningsveier holdes ryddige og åpne. Brannvernkoordinator skal også sørge for at alle ansatte (inkludert vikarer og ekstrahjelpere) får brannvernopplæring før de settes i arbeid.

Alle ansatte skal være kjent med det brannforebyggende arbeidet, og sin instruks ved brann. Ansatte skal innrette sin virksomhet slik at sikker bruk av bygget er ivaretatt, og de skal melde fra til brannvernkoordinator om alle forhold som kan true brannsikkerheten.

4.2 Oppgavebeskrivelse nøkkelpersonell ved evakueringssituasjon

De ansatte skal utføre følgende oppgaver ved brann / brannalarm:

Nøkkelpersonell	Oppgaver ved brann / brannalarm	Kommentar
Evakueringsleder Ansvarlig på bygget (vakthavende)	- Møt ved brannsentral, og lokaliser alarmsted - Varsle brannvesenet på tlf. 1-1-0 - Utpek seksjonsansvarlig og møteplassansvarlig - Velg egnet «midlertidig sikkert sted» (i brannseksjon som ikke er brannekspontert) - Henvend øvrige ansatte til seksjonsansvarlig, der slokking og evakuering må prioriteres - Ta imot tilbakemelding fra ansatte som bistår - Vurder behovet for vakthold i de øvrige brannseksjonene - Led innsatsen inntil redningspersonell overtar - Møt brannvesenet ved ankomst og informer utrykningsleder om: - situasjonen - personer i brannekspontert seksjon (og bygget for øvrig) - eventuelle farer - Hold brannseksjonen avstengt inntil brannvesenet har gitt klarsignal - Vær tilgjengelig for utrykningsleder - Informer brannvernkoordinator om situasjonen - Vær bindeledd mellom de evakuerte og brannvesen / politi / pårørende - På ordre fra brannvesen; evakuer hele bygget	Evakueringsleder kan samtidig måtte fungere som møteplassansvarlig inntil flere ansatte ankommer, dersom brannalarm utløses når det er få ansatte i bygget.
Seksjonsansvarlig (utpekt av evakueringsleder)	- Møt ved brannsentral, og innta rolle som seksjonsansvarlig - Gjør deg kjent med; - alarmsted - rømningsveiene fra brannseksjonen - slokkeutstyrets plassering i området - Straks begi deg til brannseksjonen der brannalarm er utløst - Kontroller området og vurder situasjonen - Hvis mulig, iverksett brannslukking - Hvis brannen ikke lar seg slokke; iverksett og led evakuering av samtlige beboere i brannseksjonen - Evakuer først de som er mest truet av brann og røyk til nærmeste sikre område (annen branncelle) - Deretter evakuer resten av beboerne i brannseksjonen over til «midlertidig sikkert sted» i annen brannseksjon - Informer evakueringsleder om situasjonen - Kontroller alle beboerrom i brannseksjonen	Seksjonsansvarlig må fortløpende vurdere situasjonen, og ikke utsette seg selv eller de som bistår ved evakuering for urimelig fare. Evakuering skal ikke foregå gjennom brannrøyk – bruk rømningsvei som er fri for røyk.

Nøkkelpersonell	Oppgaver ved brann / brannalarm	Kommentar
Møteplassansvarlig (utpekt av evakueringsleder)	- Møt ved brannsentral, og innta rolle som møteplassansvarlig - Informere seksjonsansvarlig om valgt sted - Innhent informasjon om byggets beboere og klargjør området - Ta imot de evakuerte, samt evt. beboere fra de øvrige brannseksjonene - Se til at ingen ikke forlater «midlertidig sikkert sted» inntil det er trygt - Berolige de evakuerte, og hold dem oppdatert om situasjonen - Meld til evakueringsleder om beboere som ankommer «midlertidig sikkert sted» - Utfør førstehjelp om nødvendig, og evt. tilkall ambulanse på tlf. 1-1-3 - Vurder videre evakuering til Lundeng eldresenter	
Øvrige ansatte	- Møt ved brannsentral, og oppsøk evakueringsleder - Bli henvendt til seksjonen der evakuering, vakthold og evt. slokking må prioriteres - Oppsøk seksjonsansvarlig, og motta oppgave - Ved behov, iverksett brannslukking - Bistå med evakuering av beboerne til «midlertidig sikkert sted» - Vakthold - Informere møteplassansvarlig om situasjonen - Møt på «møteplass» utendørs, hvis det ikke er behov for ytterligere bistand til slokking, vakthold eller evakuering	Ansatte må fortløpende vurdere situasjonen og ikke utsette seg selv for urimelig fare ved evakuering eller slokking
Beboere	- Hvis du er i umiddelbar fare; forsøk å varsle personalet - Hvis ikke; bli på rommet og avvent videre instruks	
Besøkende	- Forlat bygget, hvis rømningsveien er trygg og røykfri - Still deg på oppmøteplass, evt. i sikker avstand fra bygget, og vent på videre instruks - Hvis rømningsveien er røykfyllt eller du behøver assistanse for å forlate byggverket, bli og vent på assistanse - Meld fra til personalet om observasjoner som er av interesse for redningsarbeidet	

4.3 **Nødvendig bemanning**

Bruker må vurdere behovet for bemanning slik at evakuering kan utføres innen angitt tid.

- Ved branntilløp i én av brannseksjonene skal alle personer innenfor den aktuelle brannseksjonen være evakuert til sikkert sted (annen brannseksjon eller ut til det fri) senest innen 25 minutter. Evakueringstid begrenses av at dørene til rømningskorridor (fra beboerrom) har 30 minutters brannmotstand.
- Det må være tilstrekkelig vakthold, slik at ikke beboere (fra ikke-eksponerte brannseksjoner) utsetter seg selv for fare.

Bemanning og vaktordning for hjemmesykepleiere må tilpasses slik at det alltid er tilstrekkelig beredskap i tilfelle behov for evakuering. Det må tas hensyn til antall beboere med behov for assistert evakuering.

4.4 **Instrukser for nøkkelpersonellet**

Det er utarbeidet funksjonsrettede instruksjoner for alle som har spesielle oppgaver ved brann eller brannalarm. På neste side følger en oppstilling av instruksene. Merk at instruksjoner for andre som har oppgaver i forhold til brannvernarbeidet må fylles inn.

GENERELL BRANNINSTRUKS

1. Redde

2. Varsle

3. Slokke

Riktig rekkefølge kan variere fra situasjon til situasjon, og fra person til person.

Meld fra om observasjoner ved evakueringen som er av interesse for redningsarbeidet

BRANNINSTRUKS for EVAKUERINGSLEDER ved brann eller brannalarm

- **Ansvarlig på bygget (vakthavende) blir evakueringsleder**
- **Møt ved brannsentral, og lokaliser alarmsted**
- **Varsle brannvesenet på tlf. 1-1-0**
- **Utpek seksjonsansvarlig og møteplassansvarlig**
- **Velg egnet «midlertidig sikkert sted» (i brannseksjon som ikke er brannekspontert)**
- **Henvend øvrige ansatte til seksjonsansvarlig, der slokking og evakuering må prioriteres**
- **Ta imot tilbakemelding fra ansatte som bistår**
- **Vurder behovet for vakthold i de øvrige brannseksjonene**
- **Led innsatsen inntil redningspersonell overtar**
- **Møt brannvesenet ved ankomst og informer utrykningsleder om:**
 - **situasjonen**
 - **personer i brannekspontert seksjon (og bygget for øvrig)**
 - **eventuelle farer**
- **Hold brannseksjonen avstengt inntil brannvesenet har gitt klarsignal**
- **Vær tilgjengelig for utrykningsleder**
- **Informer brannvernkoordinator om situasjonen**
- **Være bindeledd mellom de evakuerte og brannvesen / politi / pårørende**

BRANNINSTRUKS for SEKSJONSANSVARLIG ved brann eller brannalarm

- **Møt ved brannsentral, og innta rolle som seksjonsansvarlig**
- **Gjør deg kjent med;**
 - **alarmsted**
 - **rømningsveiene fra brannseksjonen**
 - **slokkeutstyrets plassering i området**
- **Straks begi deg til brannseksjonen der brannalarm er utløst**
- **Kontroller området og vurder situasjonen**
- **Hvis mulig, iverksett brannslukking**
- **Hvis brannen ikke lar seg slokke; iverksett og led evakuering av samtlige beboere i brannseksjonen**
- **Evakuer først de som er mest truet av brann og røyk til nærmeste sikre område (annen branncelle)**
- **Deretter evakuer resten av beboerne i brannseksjonen over til «midlertidig sikkert sted» i annen brannseksjon**
- **Informere evakueringsleder om situasjonen**
- **Kontroller alle beboerrom i brannseksjonen**

Generelle forholdsregler:

Evakuering skal ikke foregå gjennom brannrøyk – bruk rømningsvei som er fri for røyk.

HUSK DIN EGEN SIKKERHET!

BRANNINSTRUKS for MØTEPLASSANSVARLIG ved brann eller brannalarm

- **Møt ved brannsentral, og innta rolle som møteplassansvarlig**
- **Informér seksjonsansvarlig om valgt sted**
- **Innhent informasjon om byggets beboere, og klargjør området**
- **Ta imot de evakuerte, samt evt. beboere fra de øvrige brannseksjonene**
- **Se til at ingen forlater «midlertidig sikkert sted» inntil det er trygt**
- **Berolige de evakuerte, og hold dem oppdatert om situasjonen**
- **Meld til evakueringsleder om beboere som ankommer «midlertidig sikkert sted»**
- **Utfør førstehjelp om nødvendig, og evt. tilkall ambulanse på tlf. 1-1-3**
- **Vurder videre evakuering til Lundeng eldresenter**

BRANNINSTRUKS for ØVRIGE ANSATTE ved brann eller brannalarm

- **Møt ved brannsentral, og oppsøk evakueringsleder**
- **Bli henvendt til seksjonen der evakuering, vakthold og evt. slokking må prioriteres**
- **Oppsøk seksjonsansvarlig, og motta oppgave**
- **Ved behov, iverksett brannslokking**
- **Bistå med evakuering av beboerne til «midlertidig sikkert sted»**
- **Vakthold**
- **Informert møteplassansvarlig om situasjonen**
- **Møt på «møteplass» utendørs, hvis det ikke er behov for ytterligere bistand til slokking, vakthold eller evakuering.**

BRANNINSTRUKS for BEBOERE ved brann eller brannalarm

- **Hvis du er i umiddelbar fare; forsøk å varsle personalet**
- **Hvis ikke; bli på rommet og avvent videre instruks**

BRANNINSTRUKS for BESØKENDE ved brann eller brannalarm

- **Forlat bygget, hvis rømningsveien er trygg og røykfri**
- **Still deg i sikker avstand fra bygget, og vent på videre instruks**
- **Hvis rømningsveien er røykfyllt eller du behøver assistanse for å forlate bygget, bli og vent på assistanse**
- **Meld fra til personalet om observasjoner som er av interesse for redningsarbeidet**

5. BRANNØVELSER

5.1 Plan for brannøvelser

Iht. Veiledning til forskrift om brannforebygging skal alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Alle som har et ansettelsesforhold med virksomheten, uansett stillingens størrelse, skal delta på brannøvelse. Det er vanskelig å forutsi hvor lang tid en evakuering vil ta, derav er det viktig at de praktiske evakueringsøvelsene gjennomføres så realistisk som mulig. Dette kan f.eks. gjøres ved fysisk å involvere beboerne, eller ved å benytte markører. Hensikten er det skal dannes et reelt bilde av evakueringstid. Omfang, innhold og antall brannøvelser vil variere og må tilpasses i forhold til kompleksitet, oversiktighet osv. Alle virksomheter plikter å utarbeide en slik risikoanalyse i forbindelse med sitt HMS-arbeid.

Det er ikke tilstrekkelig at rutinene blir utarbeidet og formidlet i virksomheten. Det er en uttrykkelig plikt til å sørge for at rutinene faktisk blir iverksatt.

Forslag til øvelsesplan:

Frekvens	Type øvelse	Deltakere	Mål/hensikt
2 ganger årlig	Praktisk evakueringsøvelse basert på relevant brannscenario i bygget.	Alle ansatte som er til stede på alarmtidspunktet. Det må benyttes markører, dersom beboere ikke involveres.	Øvelsen skal evaluere følgende: - Om instruksjoner har rett innhold og om personellet utfører sine oppgaver. - Kontrollere alle branntekniske installasjoner i bygget som har betydning for rømningssituasjonen.
2 ganger årlig	Gjennomgang av intern brannorganisering og arbeidsoppgaver.	Alle ansatte i virksomhetene (bl.a. vikarer, ekstrahjelp, m.fl.). Her er det ikke nødvendig å involvere beboere.	Alle skal være kjent med oppgaver i forbindelse med brann / brannalarm.
2 ganger årlig	Teoretisk evakueringsøvelse.	Alle ansatte i virksomhetene (bl.a. vikarer, ekstrahjelp, m.fl.). Her er det ikke nødvendig å involvere beboere.	Etter øvelsen skal alle ansatte være opplyst om byggets brannseksjonering, samt strategi for evakuering ved branntilløp i en av seksjonene.
1 gang årlig	Praktisk slukkeøvelse med gjennomgang av intern brannorganisering og oppgaver ved brann / brannalarm.	Alle ansatte i virksomhetene (bl.a. vikarer, ekstrahjelp, m.fl.). Her er det ikke nødvendig å involvere beboere.	Etter øvelsen skal alle ansatte være i stand til å slukke branntilløp med håndapparater og brannslange. Alle skal være kjent med sine oppgaver i forbindelse med brann / brannalarm iht. funksjonsrettede instruksjoner.

5.2 **Brannvernopplæring av nyansatte, vikarer, ekstrahjelpere etc.**

Alle nyansatte skal gis brannvernopplæring før de settes i arbeid. Opplæringen skal omfatte følgende forhold:

- 1. Brannvarslingsanlegget:**
Det skal gis en generell orientering om brannvarslingsanleggets virkemåte og alarmsignal, plassering av brannsentral samt bruken av manuelle brannmeldere.
- 2. Slokkeutstyr:**
Bruk og plassering av håndslukkeapparater og brannslanger skal gjennomgås.
- 3. Brannseksjonering:**
Det skal informeres om funksjonen til et seksjoneringsskille, og muligheten for horisontal evakuering av beboere. Det skal orienteres om byggets fire brannseksjoner, og seksjoneringsvegger skal påvises ved fysisk gjennomgang i bygget. Det skal orienteres om at «midlertidig sikkert sted», ved horisontalforflytning til annen brannseksjon vil måtte bestemmes for hvert enkelt brannscenario.
- 4. Rømningsveier:**
Rømningsveier og utganger skal påvises ved fysisk gjennomgang i bygget. Det skal legges vekt på at alle har ansvar for å holde rømningsveier ryddige og tilgjengelig. Det skal orienteres om hvor «møteplass» er (utendørs oppmøtested for besøkende og ansatte som ikke aktivt bidrar i evakueringen).
- 5. Branninstruks:**
Plassering av, og innhold i branninstruks skal gjennomgås og den enkeltes oppgaver ved brannalarm skal presiseres.
- 6. Forebyggende tiltak:**
Ordensregler og daglige brannforebyggende rutiner skal gjennomgås.

5.3 **Brannvernopplæring av beboere**

Alle nye beboere skal gis brannvernopplæring før de flytter inn. Opplæringen skal omfatte følgende forhold:

- 1. Branninstruks:**
Både plassering og innhold i branninstruks skal gjennomgås. Beboers oppgaver ved brannalarm skal presiseres.
- 2. Forebyggende tiltak:**
Ordensregler og daglige brannforebyggende rutiner skal gjennomgås.

5.4 Kvitteringsskjema – Grunnleggende brannvernopplæring

Opplæring gjelder i Leksvik helsetun for:

Navn ansatt / nyansatt / vikar:	Opplæring gjennomført av:
Avdeling Firma:	

Følgende er gjennomgått:

- 1. Brannvarslingsanlegget:**
Det er gitt en generell orientering om brannvarslingsanleggets virkemåte og alarmsignal, plassering av brannsentral samt bruken av manuelle brannmeldere.
- 2. Slokkeutstyr:**
Bruk og plassering av håndslukkeapparater og brannslanger er gjennomgått.
- 3. Brannseksjonering:**
Det er informert om funksjonen til et seksjoneringsskille, og muligheten for horisontal evakuering av beboere. Det er orientert om byggets fire brannseksjoner, og seksjoneringsvegger er påvist ved fysisk gjennomgang i bygget. Det er orientert om at «midlertidig sikkert sted», ved horisontalforflytning til annen brannseksjon vil måtte bestemmes for hvert enkelt brannscenario.
- 4. Rømningsveier:**
Rømningsveier og utganger er påvist ved fysisk gjennomgang i bygget. Det er lagt vekt på at alle har ansvar for å holde rømningsveier ryddige og tilgjengelig. Det er orientert om hvor «møteplass» er (utendørs oppmøtested for besøkende og ansatte som ikke aktivt bidrar i evakueringen).
- 5. Branninstruks:**
Plassering av, og innhold i branninstruks er gjennomgått og den enkeltes oppgaver ved brannalarm er presisert.
- 6. Forebyggende tiltak:**
Ordensregler og daglige brannforebyggende rutiner er gjennomført.

Kvittering

Undertegnede kvitterer på at brannvernopplæring er gjennomført ved ovennevnte punkter er gjennomgått.

Dato:

Kvittering ansatt

Opplæring gjennomført av

Merk:

Kopi av utfylt skjema skal alltid lagres i branndokumentasjonen.

6. VEDLEGG

Til dette dokumentet er det ett tilleggskdokument.

1. Rømningsplaner

RØMNINGSPLAN

BRANNINSTRUKS

VARSLER

TRYKK INN MANUELL BRANNMELDER
RING BRANNVESENET: 110

REDDE

FORSØK Å FÅ ALLE UT
ASSISTER BEVEGELSESHEMMEDE

SLOKKE

FORSØK Å SLOKKE BRANNEN
BENYTT ANVIST SLOKKEUTSTYR


RØMME

BENYTT NÆRMESTE FLUKTRUTE
FINN NÆRMESTE UTGANG
GÅ TIL ANVIST MØTEPlass


EVAKUERINGSTID

DET MÅ EVAKUERES INNEN 30 MIN

LOKASJONSFIGUR

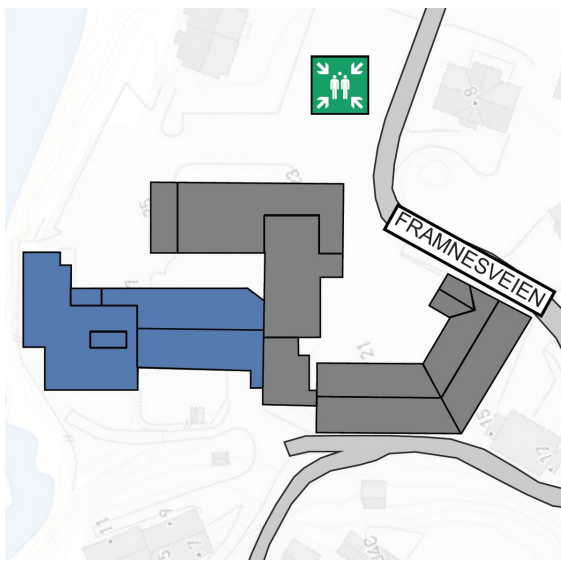

Plan 0

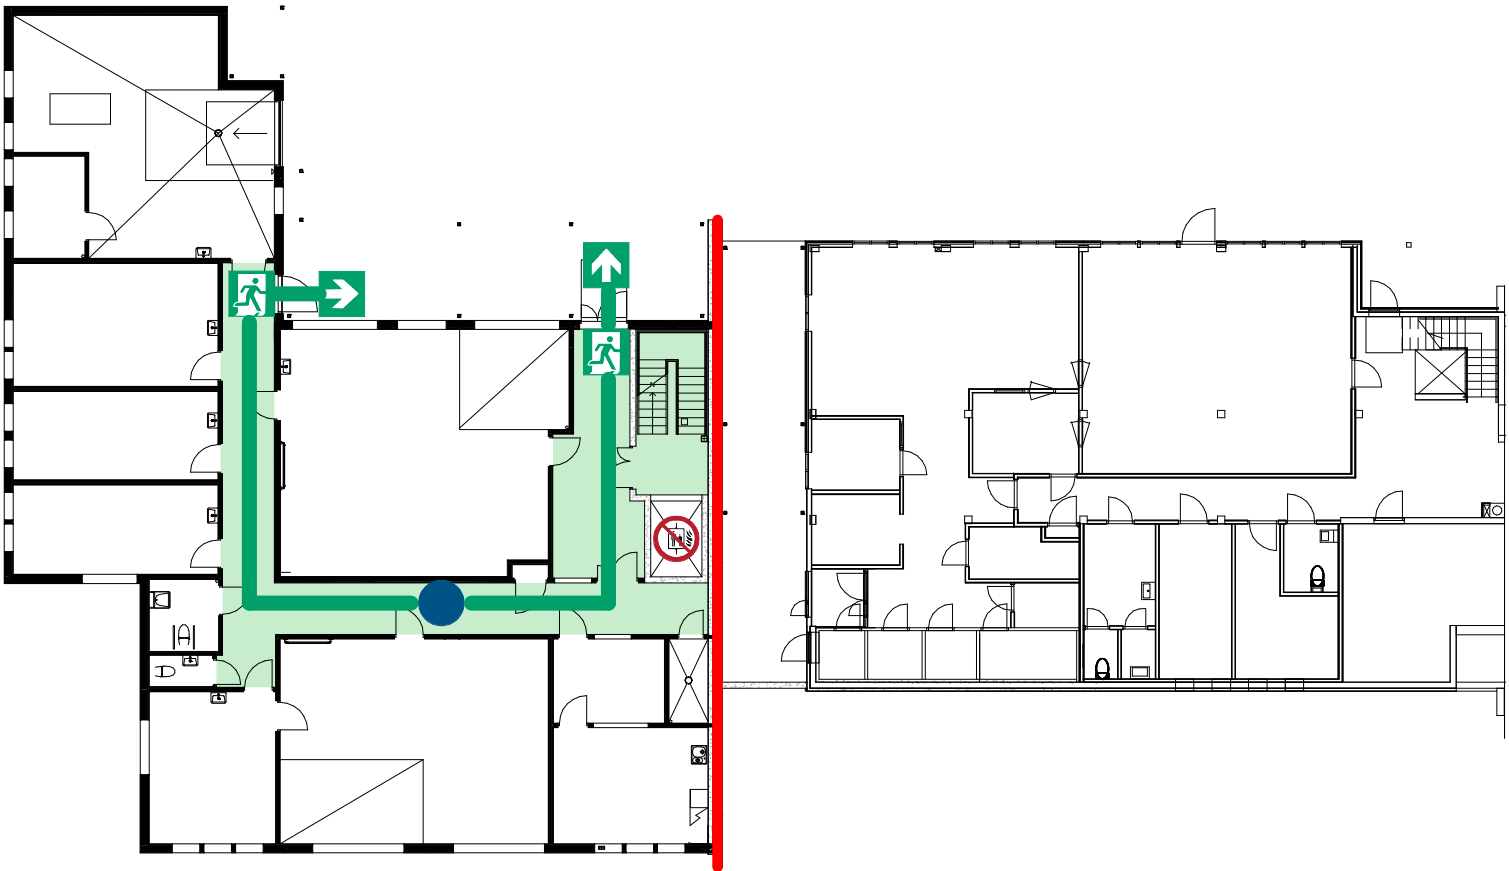

SYMBOLFORKLARING

- DU STÅR HER
- RØMNINGSVEI
- UTGANG
- FLUKTRUTE
- NØDUTGANG
- MØTEPlass
- MANUELL BRANNMELDER
- BRANNSLANGE
- HÅNDSLUKKER
- VED BRANN, IKKE BENYTT HEISEN
- SEKSJONERINGS-VEGG

Leksvik helsetun

Framnesvegen 13,
7120 Leksvik

Tegnet av
ALVI

RAMBOLL

RØMNINGSPLAN

BRANNINSTRUKS

VARSELE

TRYKK INN MANUELL BRANNMELDER
RING BRANNVESENET: 110

REDDE

FORSØK Å FÅ ALLE UT
ASSISTER BEVEGELSESHEMMEDE

SLOKKE

FORSØK Å SLOKKE BRANNEN
BENYTT ANVIST SLOKKEUTSTYR


RØMME

BENYTT NÆRMESTE FLUKTRUTE
FINN NÆRMESTE UTGANG
GÅ TIL ANVIST MØTEPlass


EVAKUERINGSTID

DET MÅ EVAKUERES INNEN 30 MIN

LOKASJONSFIGUR

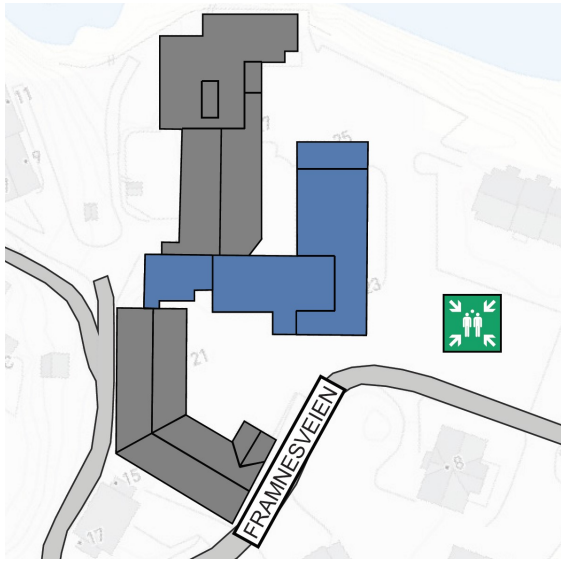

Plan 1

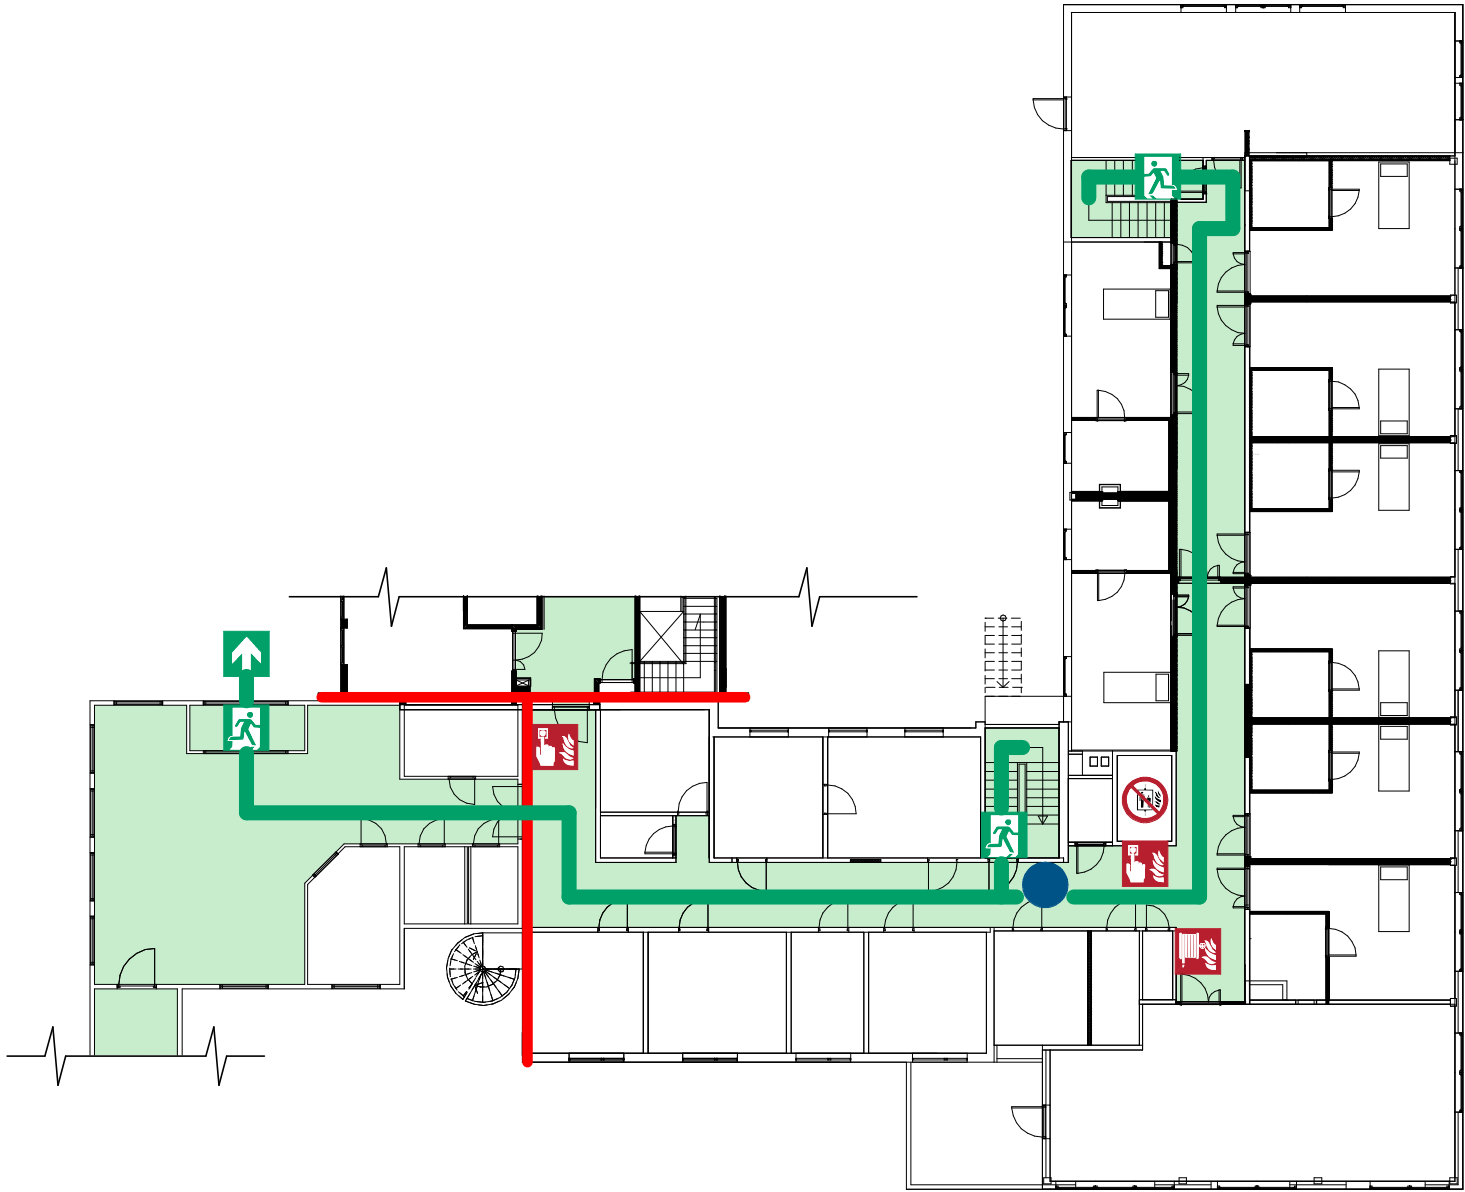

SYMBOLFORKLARING

- DU STÅR HER
- RØMNINGSVEI
- UTGANG
- FLUKTRUTE
- NØDUTGANG
- MØTEPlass
- MANUELL BRANNMELDER
- BRANNSLANGE
- HÅNDSLUKKER
- VED BRANN, IKKE BENYTT HEISEN
- SEKSJONERINGS-VEGG

Leksvik helsetun

Framnesvegen 13,
7120 Leksvik

Tegnet av
ALVI

RAMBOLL

RØMNINGSPLAN

BRANNINSTRUKS

VARSLER

TRYKK INN MANUELL BRANNMELDER
RING BRANNVESENET: 110

REDDE

FORSØK Å FÅ ALLE UT
ASSISTER BEVEGELSESHEMMEDE

SLOKKE

FORSØK Å SLOKKE BRANNEN
BENYTT ANVIST SLOKKEUTSTYR


RØMME

BENYTT NÆRMESTE FLUKTRUTE
FINN NÆRMESTE UTGANG
GÅ TIL ANVIST MØTEPlass


EVAKUERINGSTID

DET MÅ EVAKUERES INNEN 30 MIN

LOKASJONSFIGUR

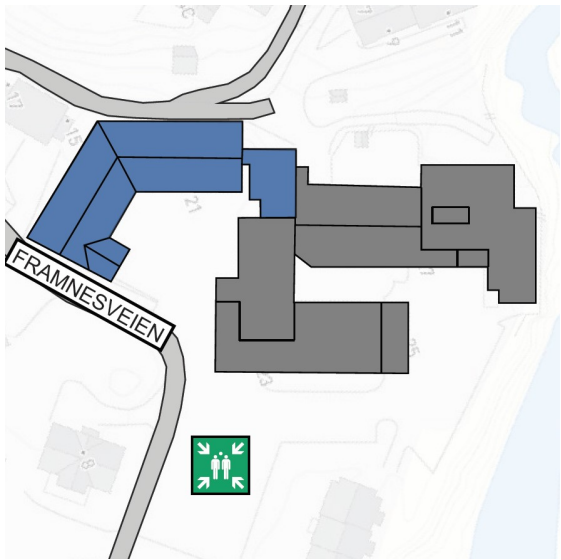

Plan 1

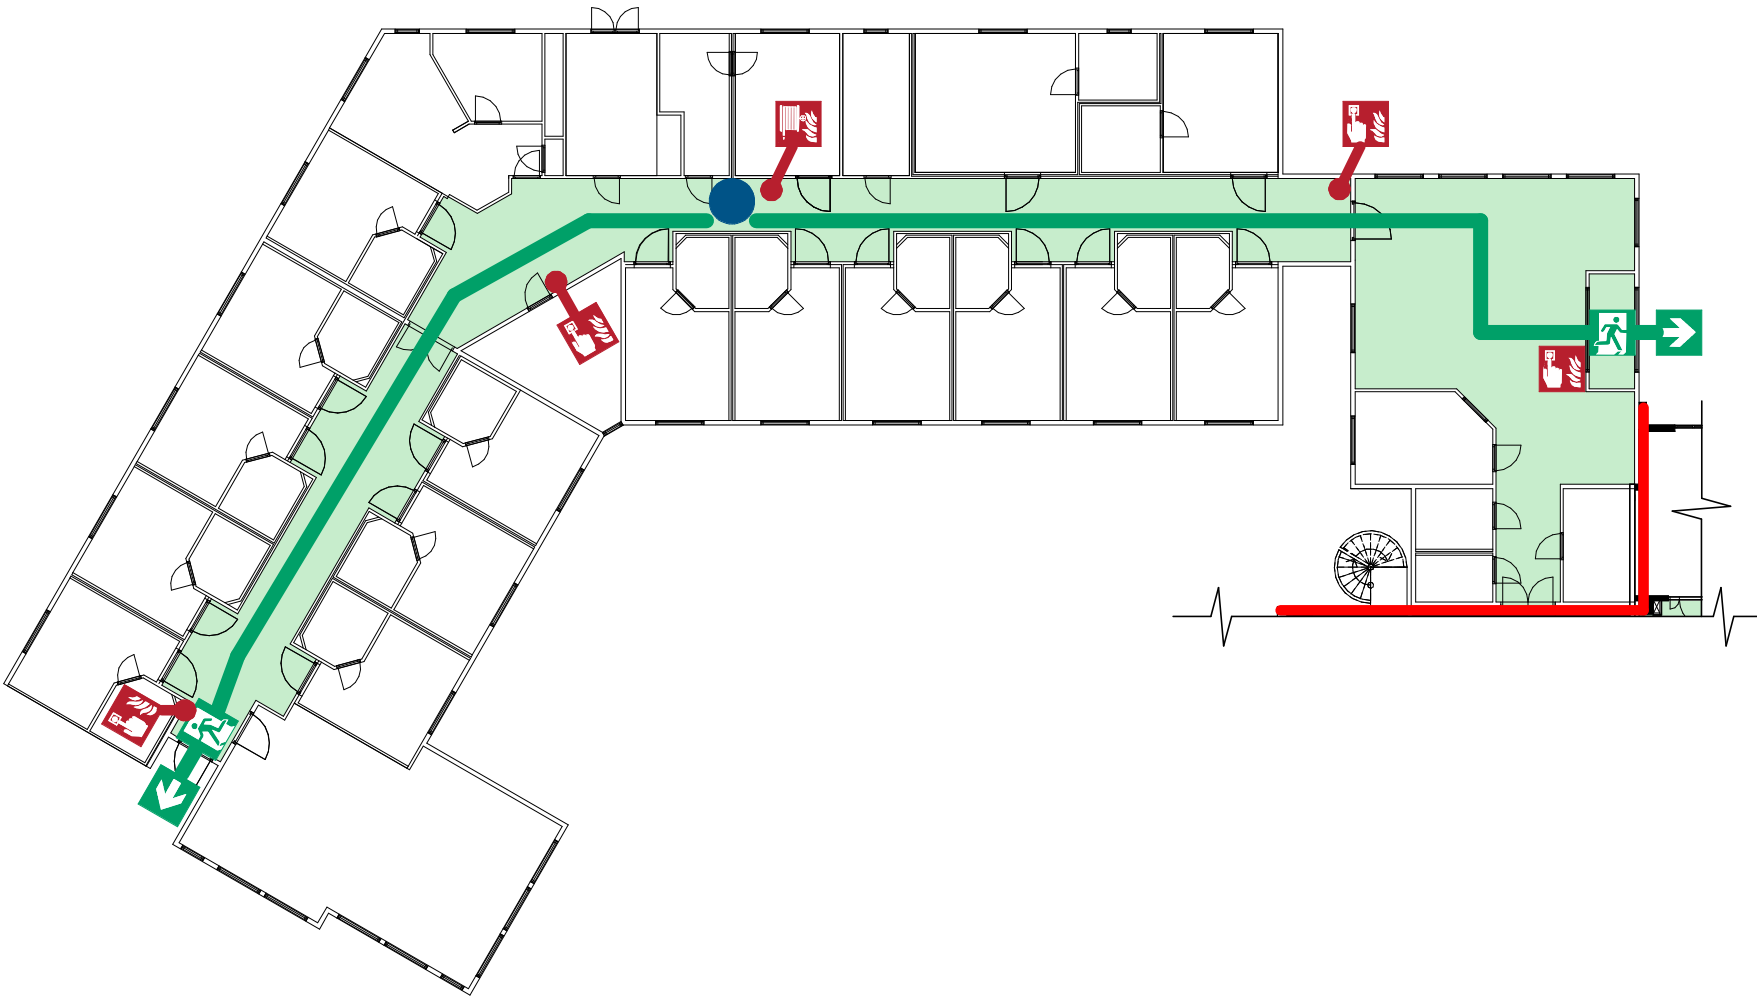

SYMBOLFORKLARING

- DU STÅR HER
- RØMNINGSVEI
- UTGANG
- FLUKTRUTE
- NØDUTGANG
- MØTEPlass
- MANUELL BRANNMELDER
- BRANNSLANGE
- HÅNDSLUKKER
- VED BRANN, IKKE BENYTT HEISEN
- SEKSJONERINGS-VEGG

Leksvik helsetun

Framnesvegen 13,
7120 Leksvik

Tegnet av
ALVI

RAMBOLL

RØMNINGSPLAN

BRANNINSTRUKS

VARSLER

TRYKK INN MANUELL BRANNMELDER
RING BRANNVESENET: 110

REDDE

FORSØK Å FÅ ALLE UT
ASSISTER BEVEGELSESHEMMEDE

SLOKKE

FORSØK Å SLOKKE BRANNEN
BENYTT ANVIST SLOKKEUTSTYR


RØMME

BENYTT NÆRMESTE FLUKTRUTE
FINN NÆRMESTE UTGANG
GÅ TIL ANVIST MØTEPlass


EVAKUERINGSTID

DET MÅ EVAKUERES INNEN 30 MIN

LOKASJONSFIGUR

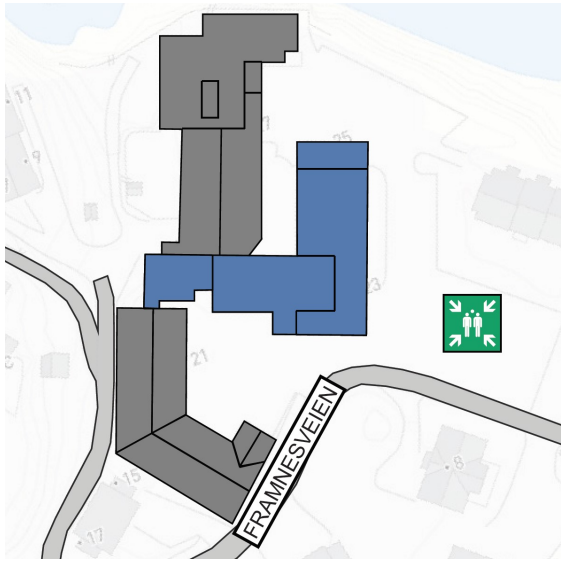

Plan 2

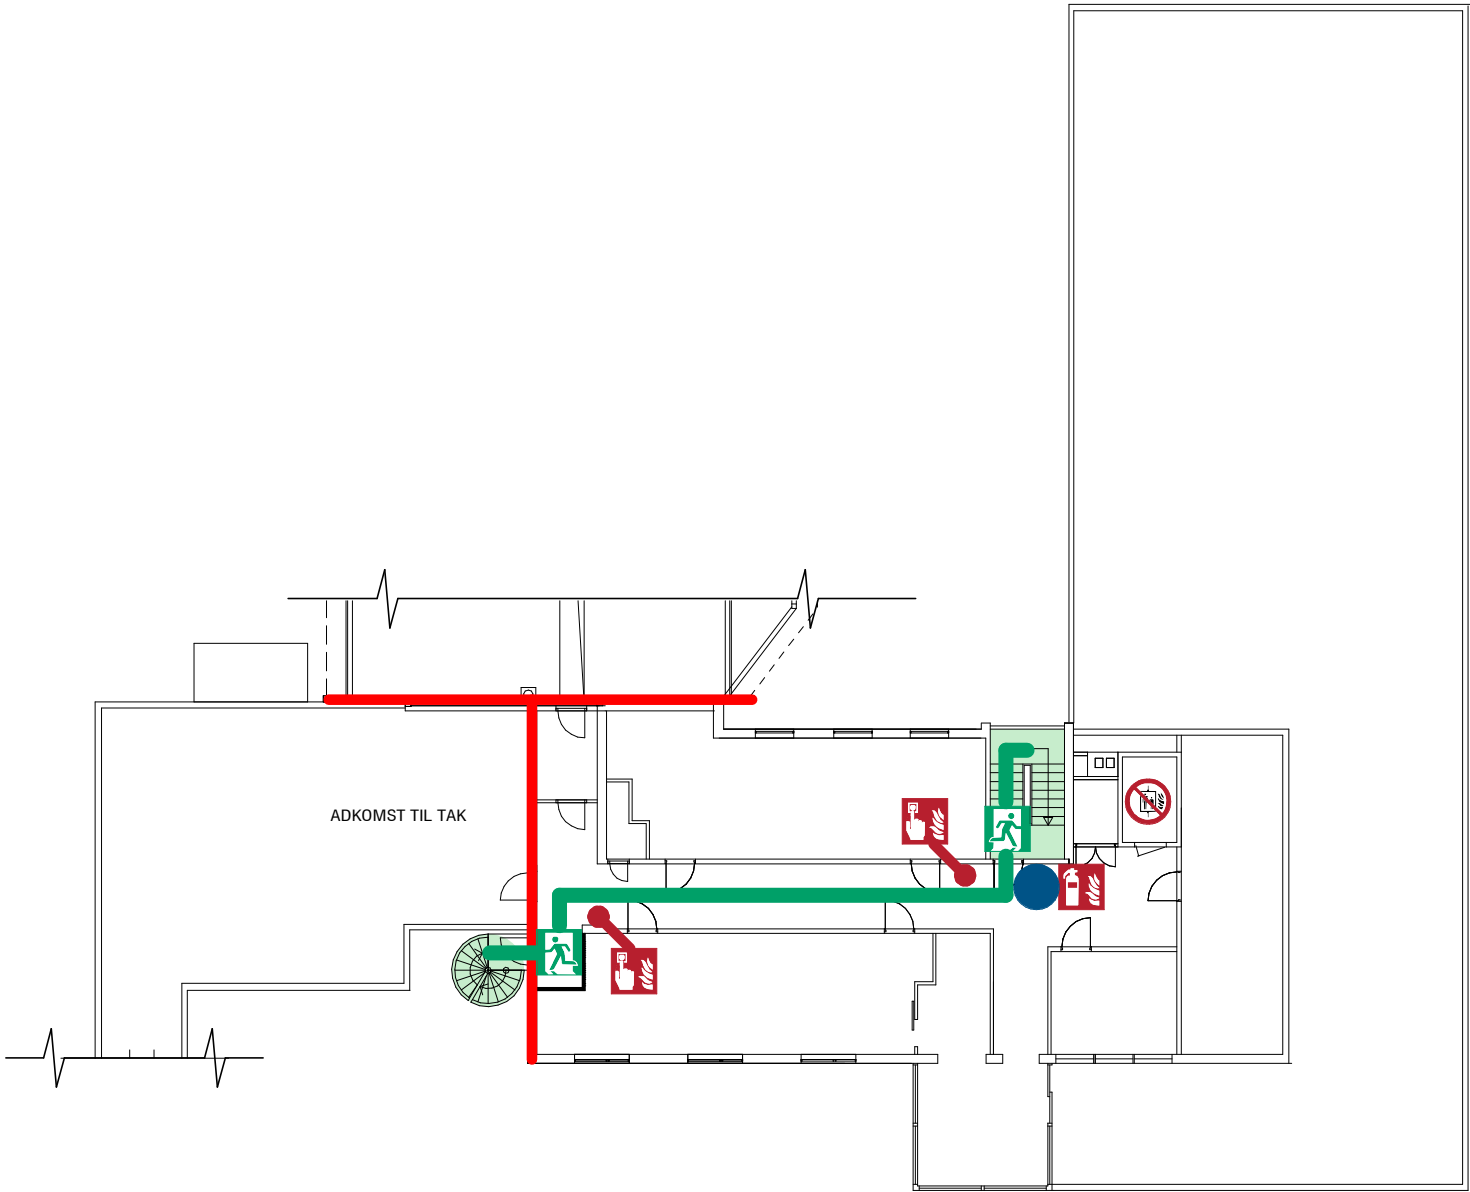

SYMBOLFORKLARING

- DU STÅR HER
- RØMNINGSVEI
- UTGANG
- FLUKTRUTE
- NØDUTGANG
- MØTEPlass
- MANUELL BRANNMELDER
- BRANNSLANGE
- HÅNDSLUKKER
- VED BRANN, IKKE BENYTT HEISEN
- SEKSJONERINGS-VEGG

Leksvik helsetun

Framnesvegen 13,
7120 Leksvik

Tegnet av
ALVI

RAMBOLL