

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Deres ref.


Vår ref.
2819/2021//MAGSIL

Dato
01.03.2021

Informasjon om føringer og krav på avløpsområdet – skjerping av rensekrav og varsel om mulig oppdatering av tillatelse


Vedlagt følger informasjon over tettbebyggelsen i Åfjord kommune.

Tettbebyggelsen dekker området Årnes – Monstad.

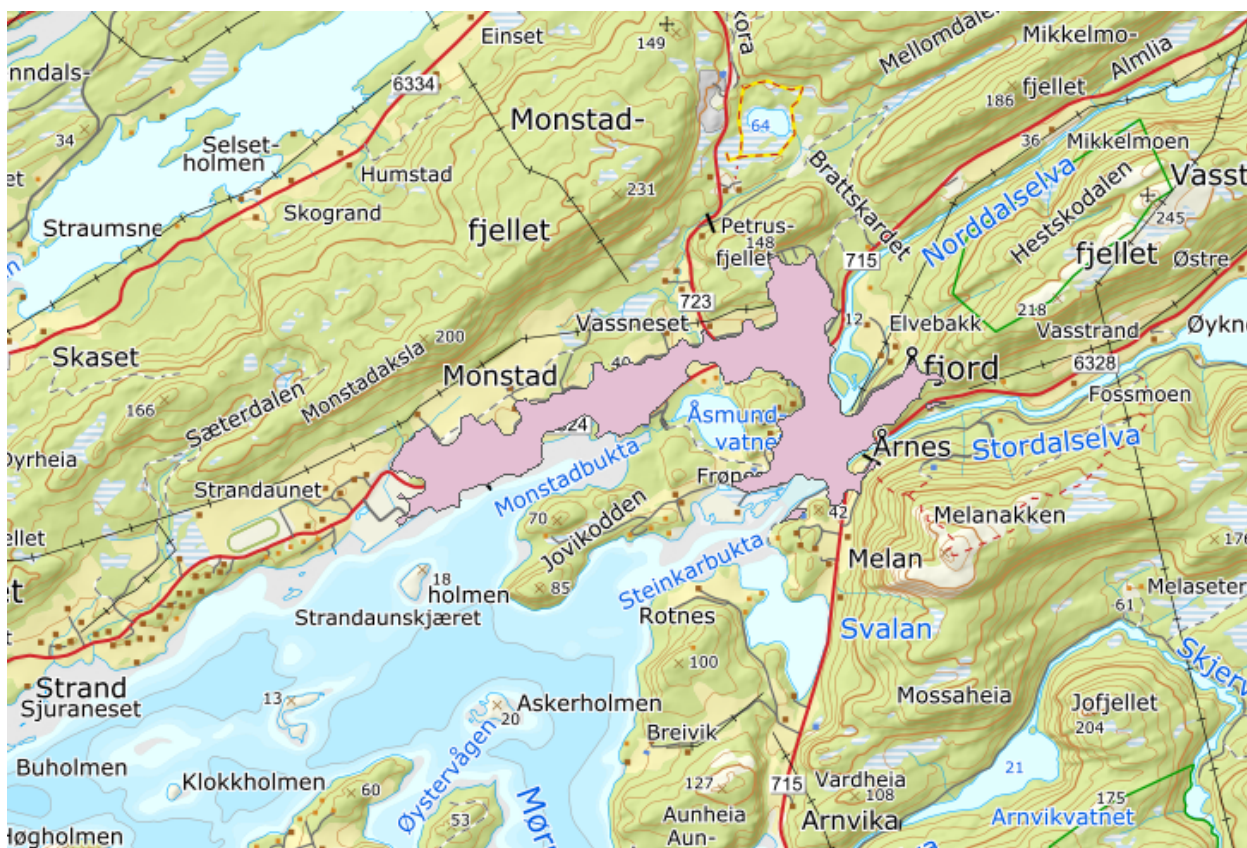

Tettbebyggelsen har gjeldende utslippstillatelse fra april 1980. Utslippstillatelsen gjelder for 1700 persomekvivalenter og avløpsvannet passerer 3. kamret slamavskiller med våtvolum på 220 m³. Avløpsvann pumpes ut til en dybde på omlag -30.

Utslipp er vist på nedenstående kart. Utslippspunkt mellom Monstadholmen og Frøneshammaren

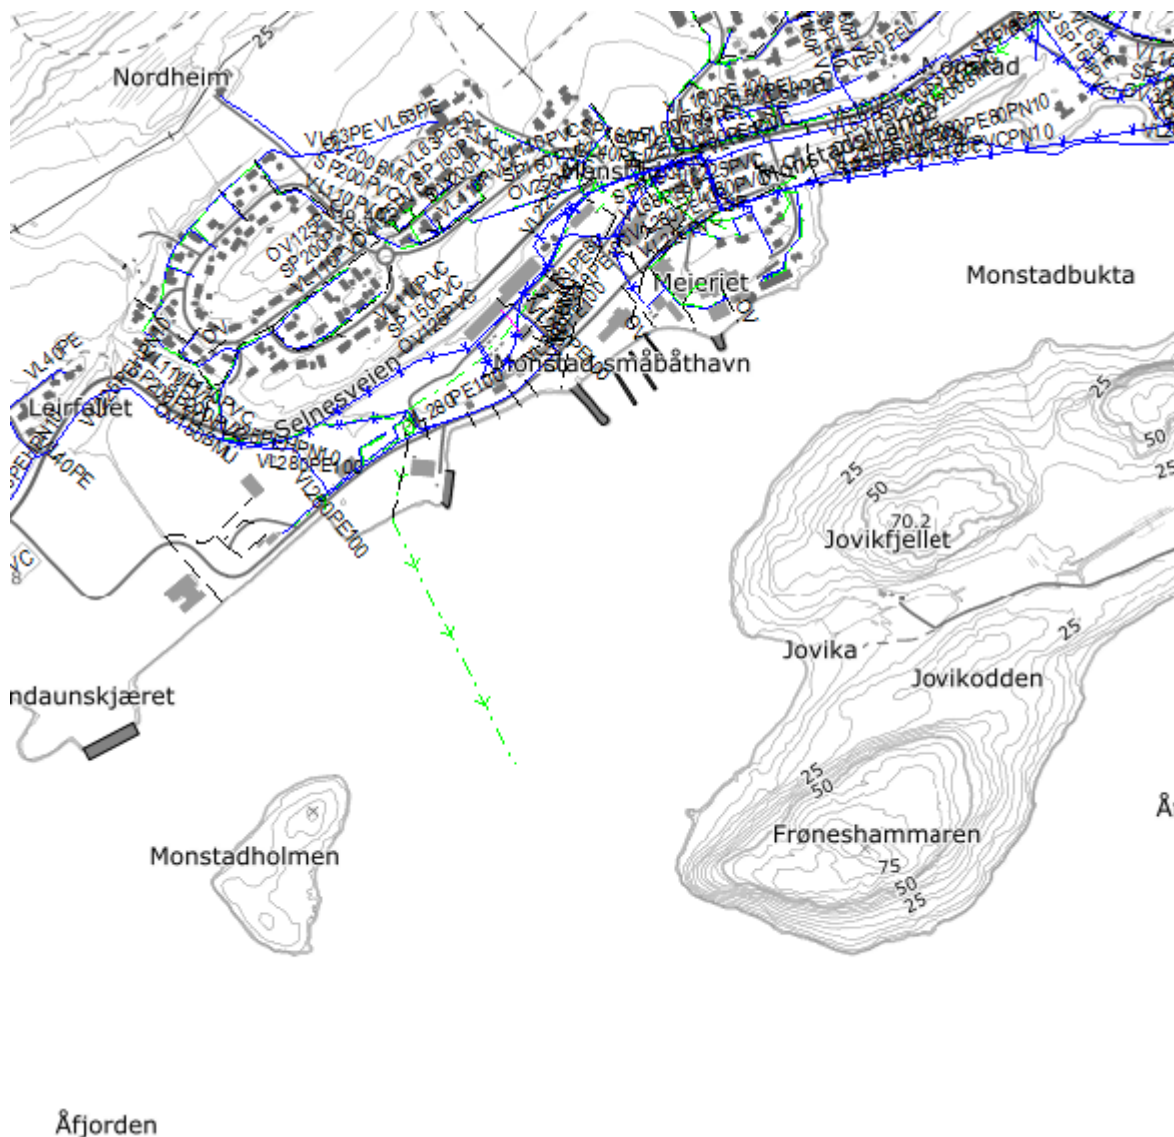

Tettbebyggelsen har ca. 1300 registrerte beboere. Industri, service og institusjoner i tettbebyggelsen tilsvarer anslagsvis 200 – 300 pe.

Estimat over befolkningsutvikling i kommunen antyder små endringer. For området Årnes – Monstad kan en anta en økning i folketall på inntil 100 pe som følge av tilflytning til kommunesenteret.

Lars Helge Kolmannskog
Sektorsjef landbruk og teknisk

Magne Silseth
Fagleder VVA