


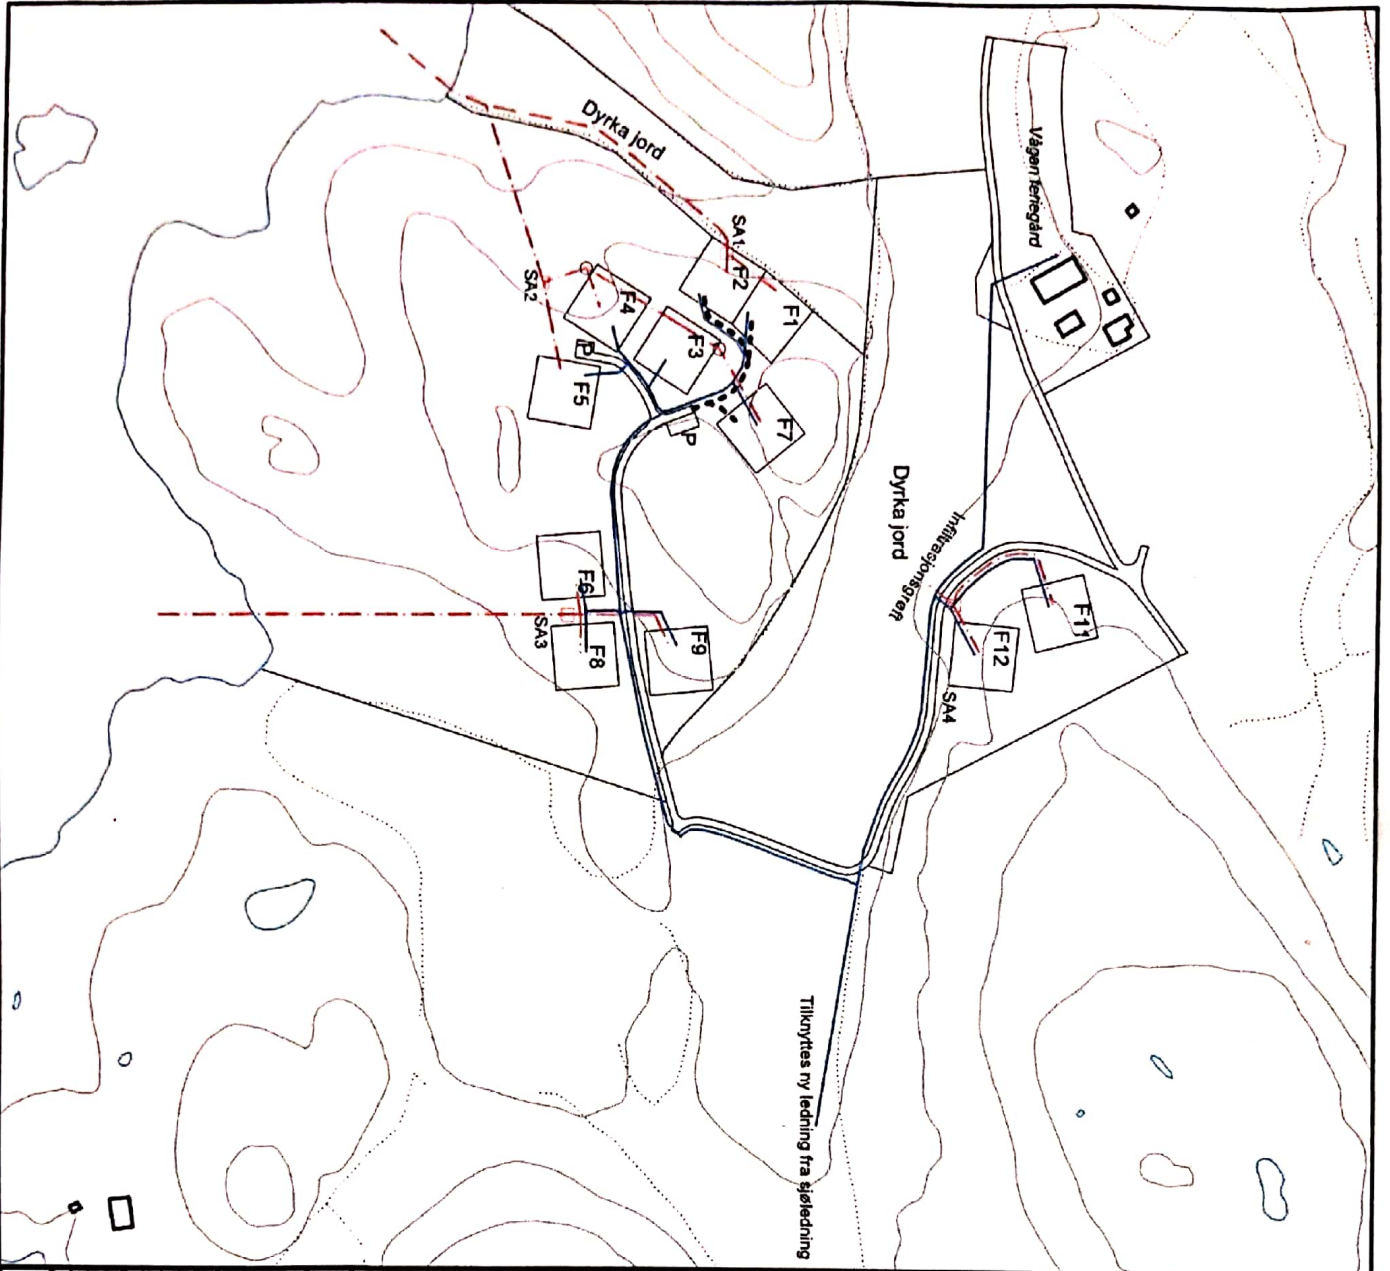

VANN- OG AVLØPSPLAN

Planen omfatter arbeid fra 12 fritekster til felles slamskille med utløp til sjøen. 2m under bunns i vann. Vann- og avløpsledning skal legges frostfritt. Ledninger uten tilsvarende dybde skal isoleres.

UTFØRELSE
Slakenummer for avløp monteres slik at de blir tilpasset ledningsnett og grenselinjer. Det kan benyttes f.eks. Upontat PEM slake- og spylør.

Vann sløpkan monteres på slakeløpninger til bunn.
Overløp/ drenering føres til løsningsnett.

På slakeløpninger til bunn brukes 25mm vannledning. 70 avløp med selvfall ryles kun en dimensjon - 110 mm.

DIMENSJONERING AV SLAKESKILLER:

SA1: 3,5 m³
SA2: 6,0 m³
SA3: 7,7 m³
SA4: 3,5 m³

Det må benyttes rør av følgende kvalitet:

Avløpsrør: 110mm PVC M/T

Vannrør: 25mm PE 50 PN 10
32mm PE 50 PN 10
40mm PE 50 PN 10

STREKSYMBOLER KLM

Planens begynnelse
Formålsgrense

STREK- PUNKTSYMBOL VA

Avløpsledning
Vannledning
Slakelum
Slamskille

MALESTOKK 1:2000
EKVIDISTANSE 5m

VÅGHEIM

DELER AV EIENDOMMEN GNR/BNR 106/14 I AF JORD

UTARBEIDELSE, SAKSBEHANDLING OG REVISJONER

UTARBEIDET

Endret iht. revisert reguleringsplan

1. GANGS BEHANDLING I DET FASTE UTVALG FOR PLANAKER SAK
UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN I PERIODEN
2. GANGS BEHANDLING I DET FASTE UTVALG FOR PLANAKER SAK
VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK

UTARBEIDET

FOSENPLAN

Alfred



DATE: 10.12.06
DATE: 24.11.09

DATE: 24.11.09

DATE: 24.11.09

DATE: 24.11.09

DATE: 24.11.09

DATE: 24.11.09