

Hans Ola Hovde

Fra: Kenneth Dingen <Kenneth@grontvedt-nutri.no>
Sendt: onsdag 30. september 2020 17:31
Til: Hans Ola Hovde
Emne: Fwd: Ang. tank og brannmur Grøntvedt 174/331

Her kommer epost sendt til Arne Nordgard

Videresendt melding:

Fra: Kenneth Dingen <Kenneth@grontvedt-nutri.no>
Emne: **Re: Ang. tank og brannmur Grøntvedt 174/331**
Dato: 11. februar 2020 kl. 16:35:46 CET
Til: arne.nordgard@orland.kommune.no



Hei Arne


Viser til telefonsamtale og tidligere e-post til Ina Kristin Mittet.

Grøntvedt Nutri setter opp tank for lagring av propan på område utenfor fabrikk som nå er under oppføring på Uthaug.

Tank er konstruert for lagring av 84 m3 propan. I den forbindelse må det oppføres mur mot eksisterende bygg for brannsikring.

Vedlagt følger informasjon om plassering av tank, konstruksjon av fundament med tilhørende mur for brannsikring.

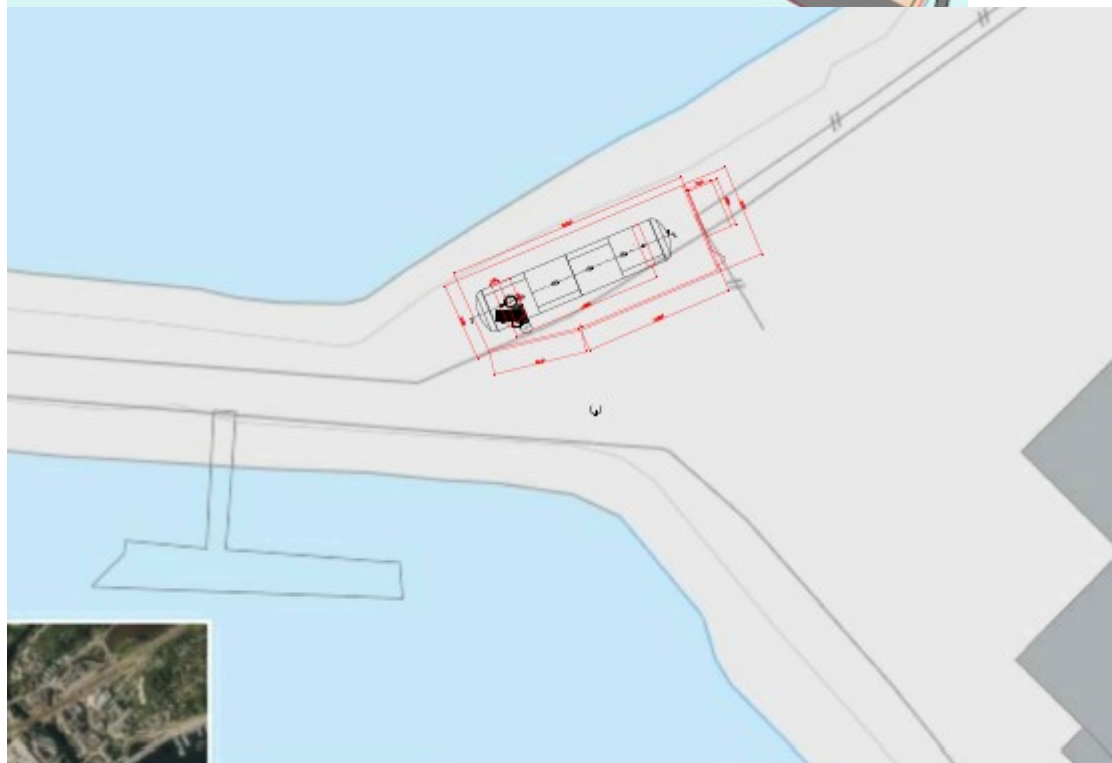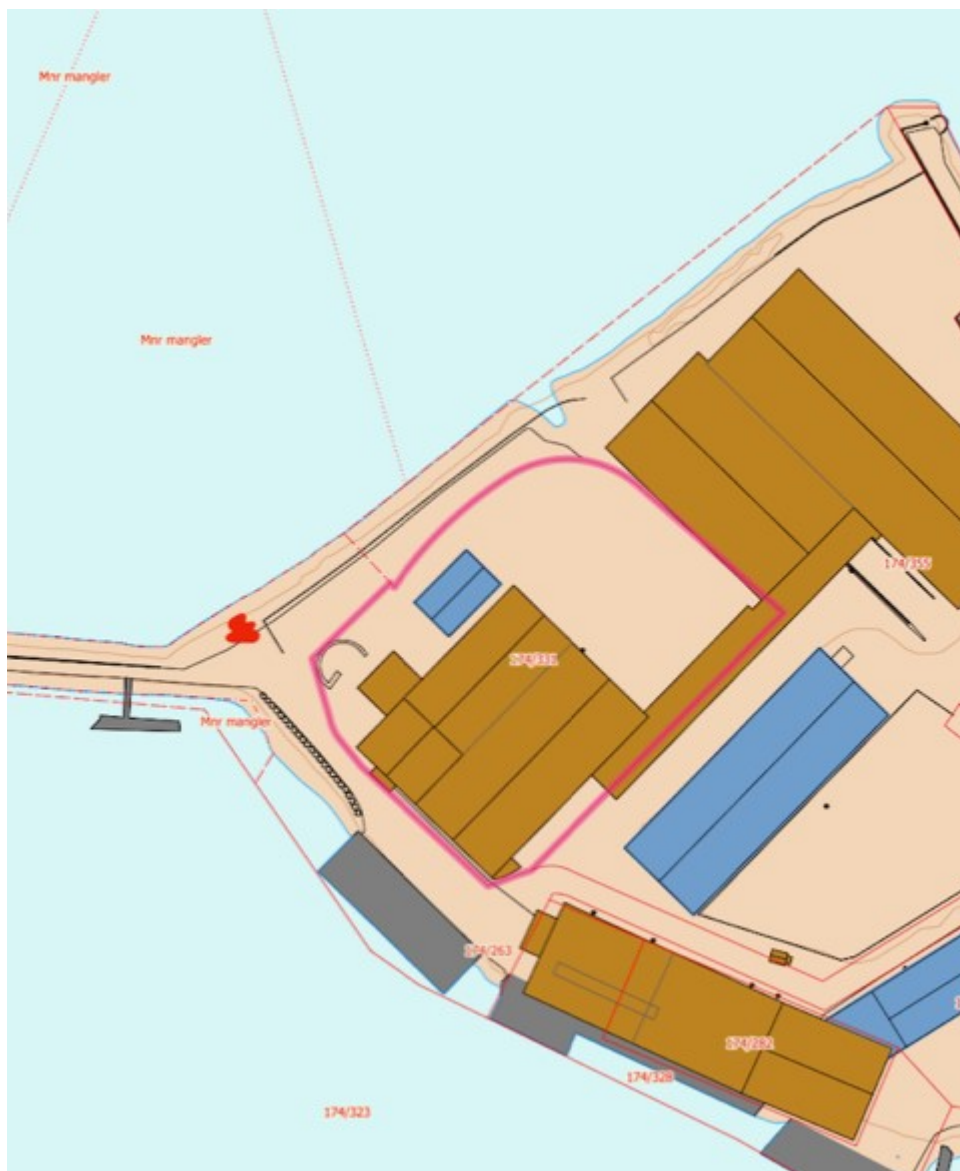

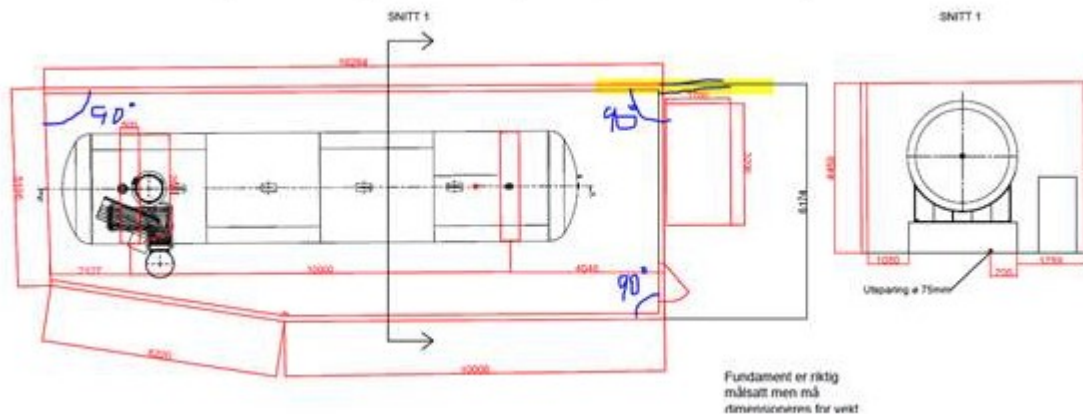

Vennlig hilsen / Best regard

Kenneth Dingen
COO / Factory manager



I ☎ Telephone -47 97 18 74 17 | ☎ Office – 47 72 52 30 90 | ✉ Kenneth@grontvedt-nutri.no | 🌐 www.grontvedt.no

11. feb. 2020 kl. 15:19 skrev Mittet Ina Kristin <Ina.Mittet@orland.kommune.no>:

Hei

Viser til telefonsamtale i sted angående brannmur ved tank på gnr. 174 bnr. 331 ved Grøntvedt fabrikker på Uthaug.

Kan du gi en nærmere beskrivelse av hva slags tank det er, størrelse på tanken og hva den inneholder, samt merke av på vedlagte kartutsnitt hvor tanken og muren er?

Send dette til min kollega Arne Nordgård på e-post arne.nordgard@orland.kommune.no

Vennlig hilsen

Ina Kristin Mittet

Plan- og byggesaksbehandler

<image003.png>

Mob: 415 11 668

www.orland.kommune.no

E-post til og fra Ørland kommune er offentlig. Henvendelser som fører til saksbehandling arkiveres og blir dermed synlig på [postlista](#).

<kartutsnitt Grøntvedt 174-331 .png>

