
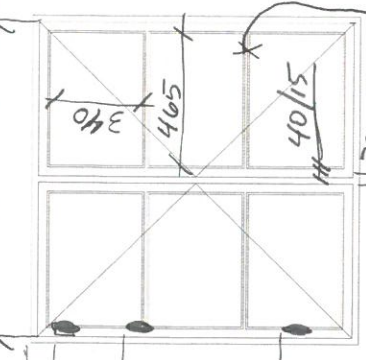
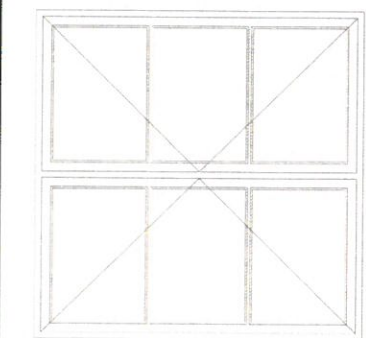


10

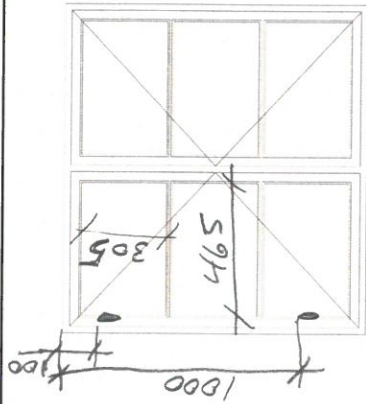

Vindu type V3

Dimension: Bredde ca. 13 m, høyde ca. 12 m
 Type vindu: 2-fags 2-rams vindu trekarm
 Behandling: Malt tre
 Hengsling: Utdøende sidehengslet
 Sprosser: Duplex sprosser
 Andre krav: $R_w + (r) \geq 38 \text{ dB}$

V3/V4 Hand take fra topp

55
22
29



/indu type V2

Dimensjon: Bredde ca 1,3 m, høyde ca 1,3 m
Type vindu: 2-fags 2-rams vindu trekrarm
Behandling: Malt tre
Festingsleng: Ufastestående sidehengslet
Sprosser: Duplex sprosser
Andre krav: $R_{w+} + (tr) \geq 34 \text{ dB}$

$$V7/V2 \quad 1,3 \times 1,3 \quad 1511$$

Hand take for top of []

225mm
1005mm

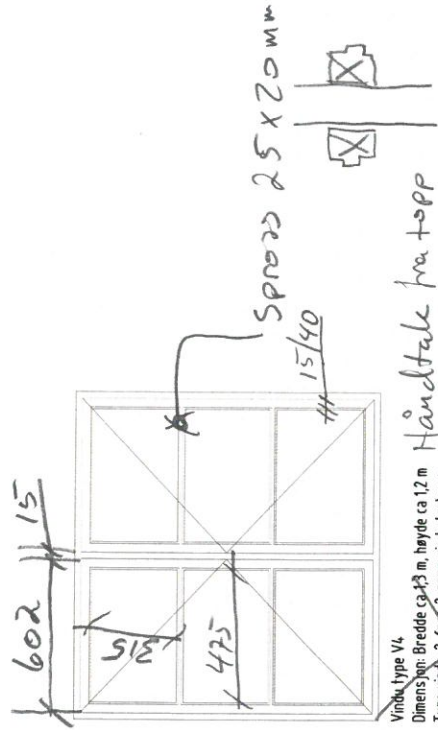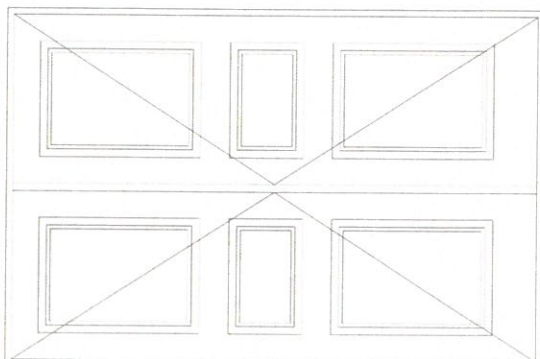

Vinda type V4

Dimensjoner: Bredde ca 13 m, høyde ca 12 m
Type vindu: 2-fags 2-rams vindu trekar-
m behandling, malt tre
Isolasjon: Utadstøende sidehengslet
Dører: Duplex sprøsser
Andre krav: $R_{W} + C_{tr} \geq 39$ dB

5002093 1,3x1,2

Our type 01

Dimension: Bredde ca 1,4 m, højde ca 2,1 m
 Type dør: 2-laget yttedør
 Behandling: Malt træ
 Hængsling: Udadslående, mot højre og venstre
 Glassfelt: Ingen
 Sprækker: Ingen
 Andre krav: $R_{w, Ctr1} \geq 35$ dB

Andre krav: $(R_w + C_{tr}) \geq 35 \text{ dB}$

Generelle bestemmelse

Alle mål er omtrentlige, og må kontrolleres på stedet av entreprenøren. Antall må også kontrolleres. Nye vinduer/dører skal være tilsvarende eksisterende vinduer og dører.

Mål viser modul-mål

Alle vindusoppriss er sett fra utsiden

U-verdi 1,2 W/m²K, eller lavere.

Utvendige beslag (vannbrettbeslag etc.)
er beskrevet i kapittel for
blikkenslagerarbeider.

[illegible]