

4.8.2 Ledesystem og merking

Branntekniske installasjoner som har betydning for rømnings- og redningsinnsats skal være tydelig merket, med mindre de bare er beregnet for personer i én bruksenhet og personene må forventes å være godt kjent med plasseringen.

I VTEK er det krav om merking av utganger og rømningsveier i Rkl 2 med etterlysende skilt og ledesystem i Rkl 5 (forsamlingslokaler). Ledesystem må prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3926 *Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk*. Ledesystem og nødbelysning i brannklasse 1 må fungere i minst 30 minutter etter utløst brannalarm eller bortfall av kunstig belysning (strømbrudd).

Etter BF-85 var det krav om markeringslys over rømningsdører fra forsamlingslokaler og ledelys i lokaler for over 300 personer.



Noen rømningsveier er merket med markeringslys, andre er ikke merket (f.eks. rømningskorridor i sokkel).


Tilstand

Noen rømningsveier er merket med markeringslys, andre er ikke merket (f.eks. rømningskorridor i sokkel). Det er ikke nødbelysning i gymsal i 1. etasje og rømningsveier (trapperom og rømningskorridor). Dagens bruk av bygget (se tilstandsbeskrivelse) tilsier at det må være nødbelysning i 1. etasje og tilhørende rømningsveier.


Registrerte avvik og anmerkninger	Beskrivelse av tiltak	Tilstandsgrad
Rømningsveiene er delvis merket med markeringslys. Det er ikke nødbelysning i gymsal i 1. etasje og rømningsveier (trapperom og rømningskorridor)	Merke rømningsveiene med markeringslys, der det mangler i dag. For garderøber i sokkel og mesanin etasje kan det brukes etterlysende markeringsskilt (RKL 2). Etablere nødbelysning (ledelys) i gymsal i 1. etasje og rømningsveier (trapperom og rømningskorridor). Nødbelysningen skal bidra til sikker rømning fra lokalet ved strømbrudd.	2
Sum kapittel 4.8.2		

Etablere heldekkende brannalarmanlegg,
merke rømningsveier og nødlysning

Brantelling av gjennomføringer og
brannisolering av ventilasjonskanaler

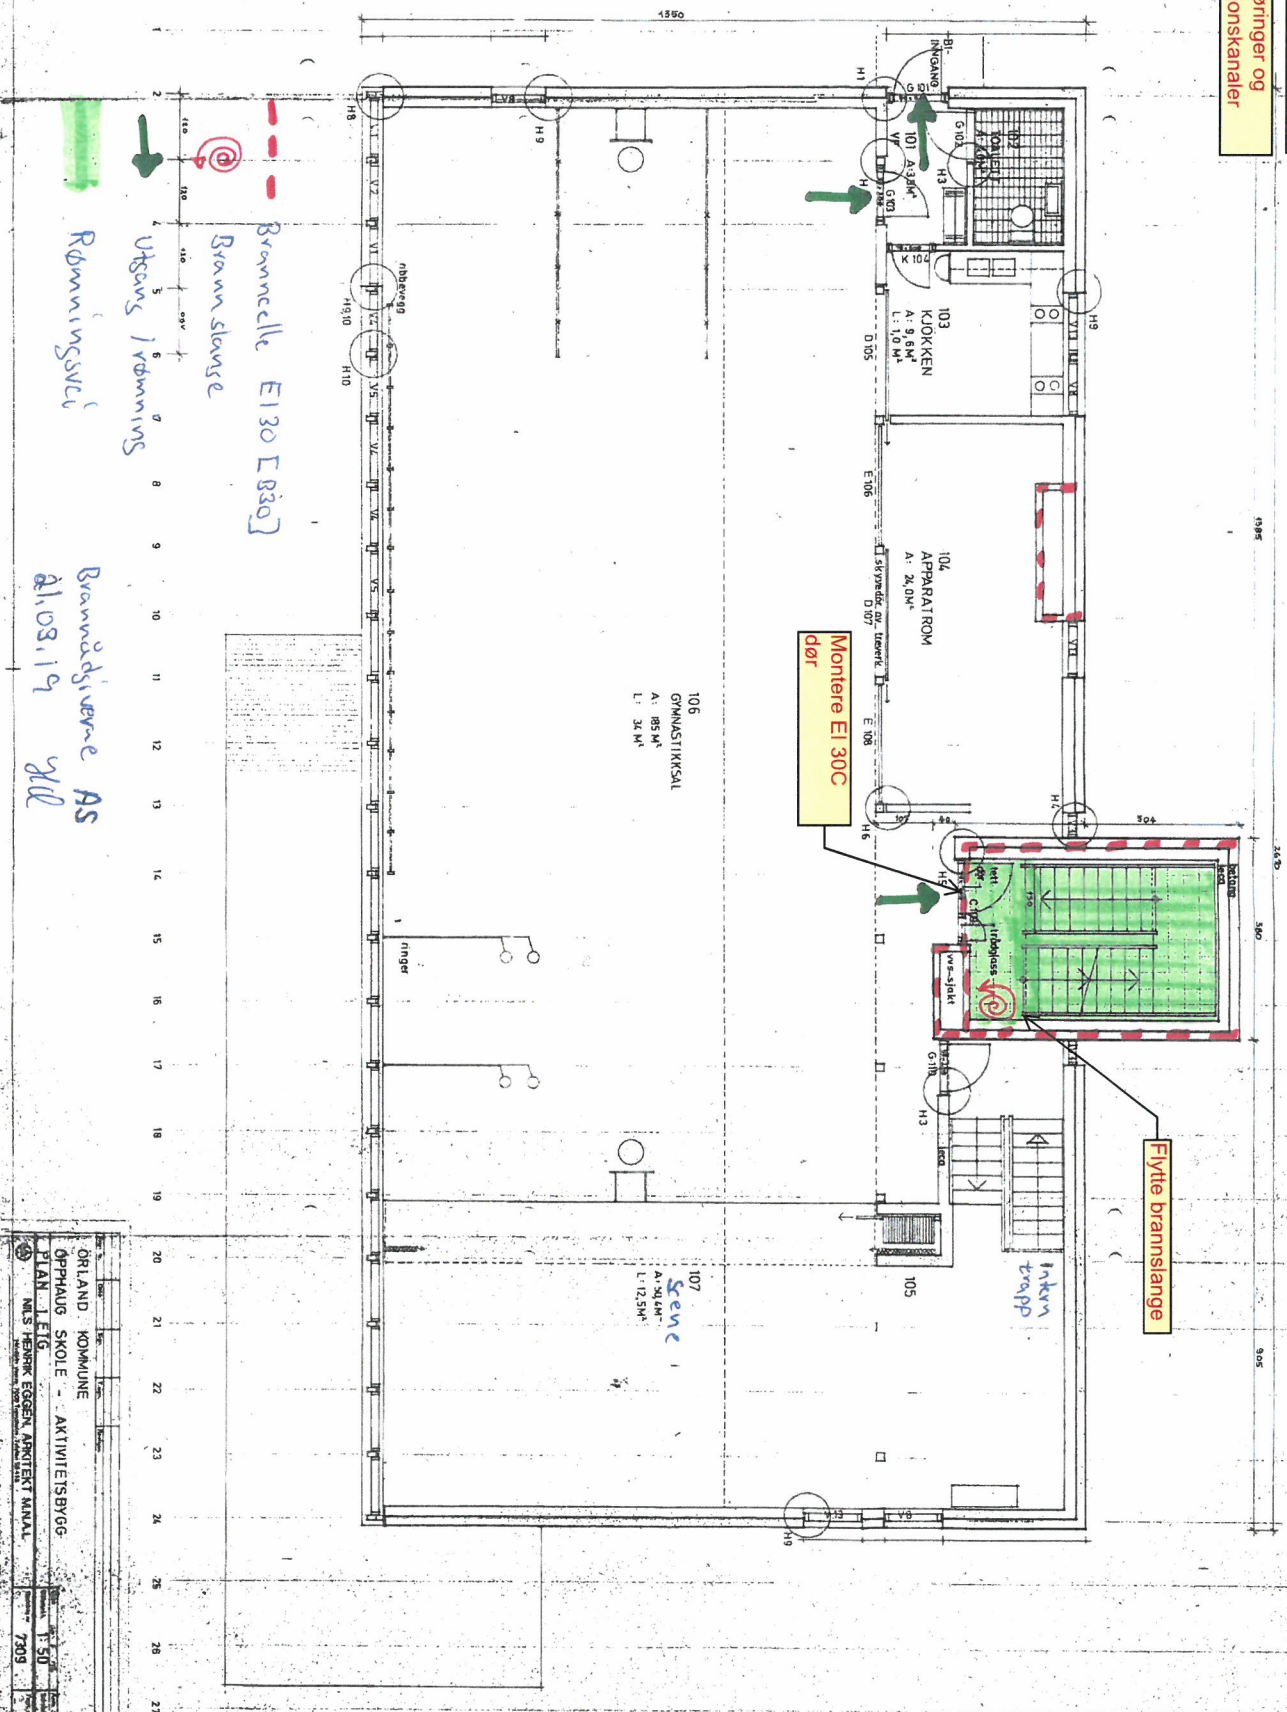

Etablere heldekkende brannalarmanlegg, merke rømningsveier og nødbelysning

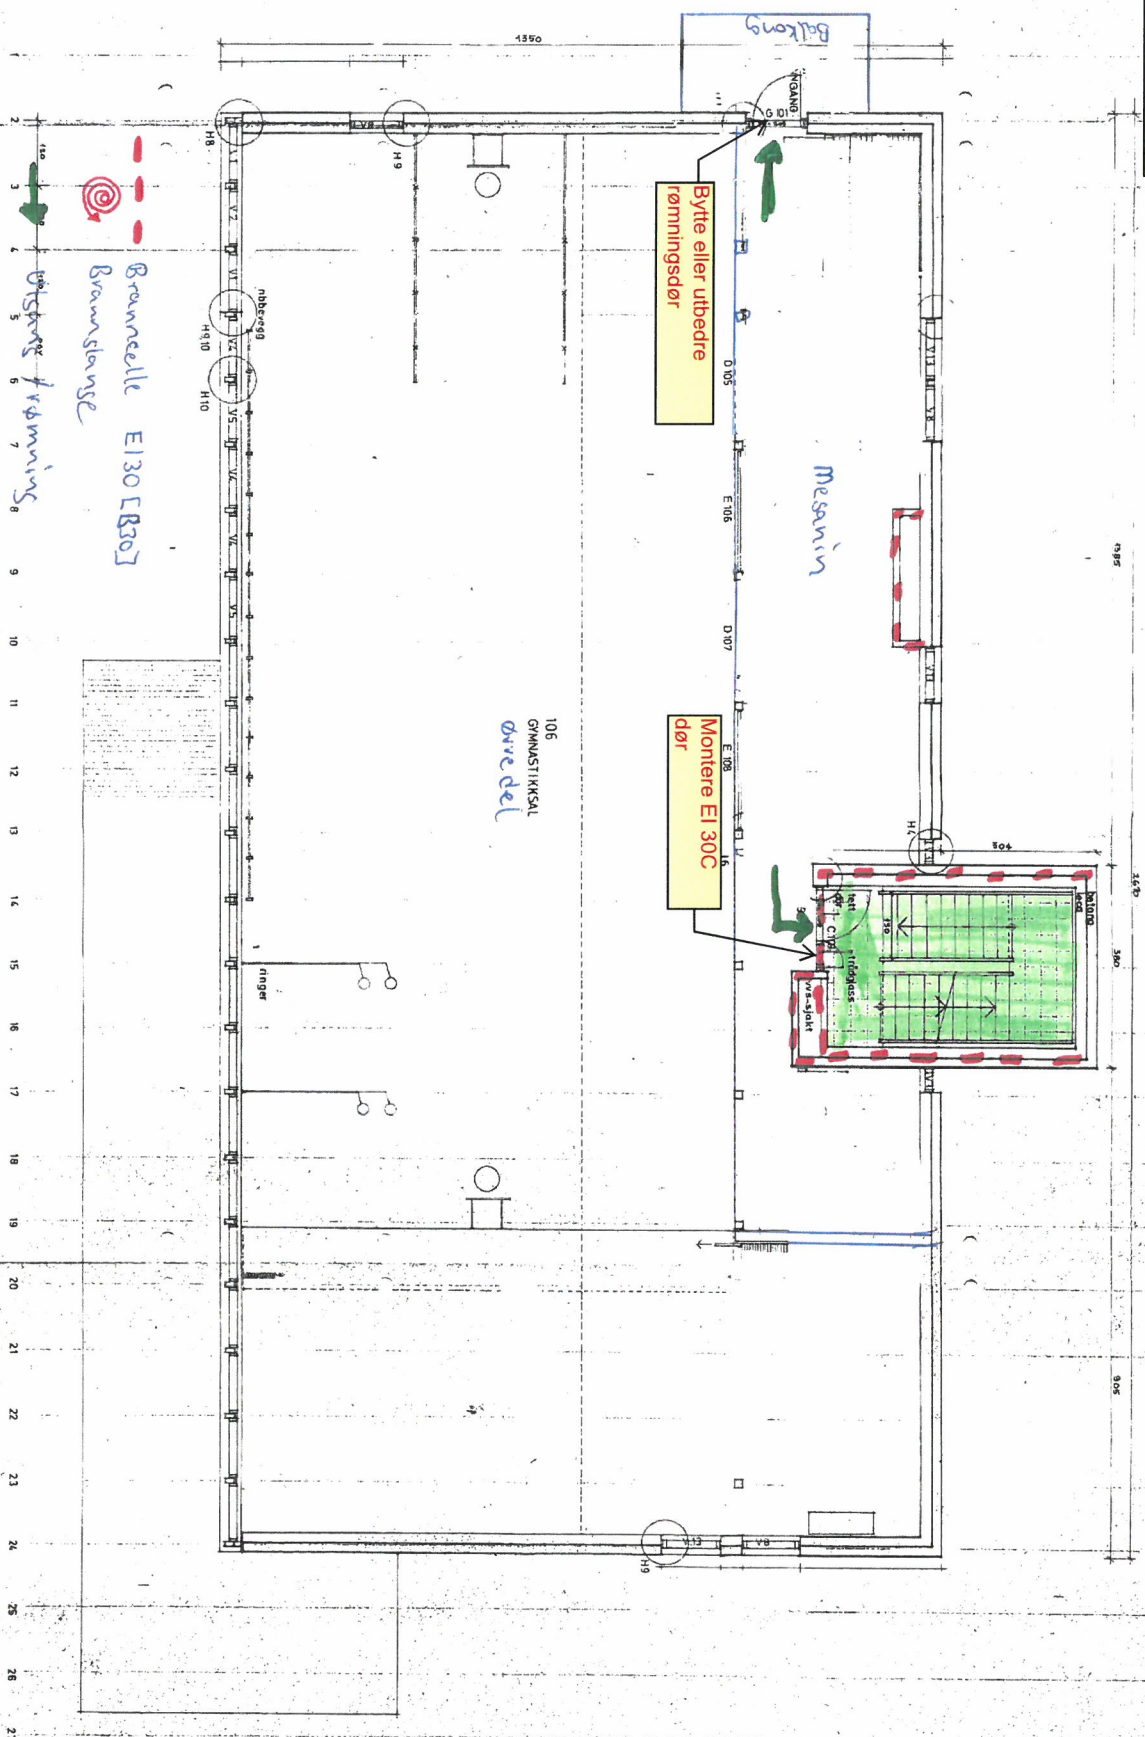

Brainrådgivene AS
21.03.19 yld

Remainder

Brannelle E130 [B30]
Braunglange

106
GYMNASTIKKSAL
divided

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
										ORLAND KOMMUNE																																																																																									
										OPPLAND SKOLE - AKTIVITETSBYGG																																																																																									
PLAN										mål																																																																																									
NLS HENRI EGGEN ARKITEKT MILJØ																																																																																																			
1:50										7505																																																																																									