


Osen sykeheim

Tilbygg og ombygging 2015 - 16

K4.1 Elektroteknisk arbeider

Referat ferdigbefaring

2016-02-01 Oppdragsnr.: 5144444

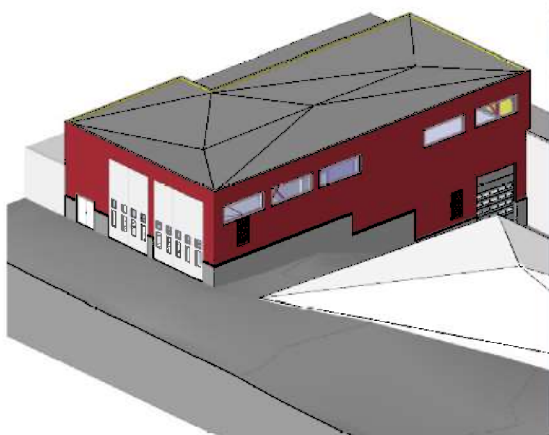

J01	2016-02-01	Referat ferdigbefaring	Svkri/Sign		Svkri/Sign
Rev.	Dato:	Beskrivelse:	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Byggherre : Osen kommune

Oppdragsgiver : Osen kommune

Prosjekt : Osen sykeheim. Tilbygg og ombygging 2015 -16

Entreprise : K4.1 Elektroteknisk anlegg

Avholdt dato: 13.04.2016

Kortbetegn.	Firma	Navn	Tilstede	Sendes	Epost
BH	Osen kommune	Ronald Bratberg			x
AP	Arcon Prosjekt AS	Åge Nilsen			x
NTE	NTE Elektro AS	Bjørn Brøndbo	x		x
RIE	Norconsult AS.	Svein Kristiansen	x		Referent

Foranledning.

Avholde ferdigbefaring for Elektroteknisk anlegg.

Følgende ble notert:

Nr	Tekst	Ansvar	Ferdig dato	Sign
1.1	<u>Gang ved storkjøkken.</u> Markeringslys er ikke montert.	NTE	22.04.16	
1.2	<u>Medisinrom.</u> Veggarmatur/speilarmatur er ikke montert.	NTE	22.04.16	
1.3	<u>Vaktrom.</u> Lysbrytere merkes.	NTE	22.04.16	
1.4	<u>Korridor 2.etg. (v/trapp til loft)</u> Markeringslysarmatur påmonteres 2-sidig merking.	NTE	22.04.16	
1.5	<u>Teknisk rom på loft. (Største rommet)</u> Markering- og ledelys monteres ved trapp. Tillegg.	NTE	22.04.16	
1.6	<u>Sikringsfordelinger.</u> UPS'er merkes med hva de forsyner.	NTE	22.04.16	
1.7	<u>Utvendig.</u> Lysmast remonteres og jordkabel føres frem til ny plassering	NTE	22.04.16	
1.8	<u>Branntetting nye hull.</u> Branntetting av nye hulltakinger skal utføres av NTE	NTE	22.04.16	

Nr	Tekst	Ansvar	Ferdig dato	Sign
1.9	<u>Orienteringsplaner brannalarmanlegg.</u> Orienteringsplaner er ikke revidert.	NTE	22.04.16	
1.10	<u>Opplæring</u> Opplæring av EI-anlegget avtales med BH.	NTE	22.04.16	
1.11	<u>FDV-dokumentasjon.</u> FDV-dokumentasjon er ikke levert. Rapporter for uttesting og i driftsettelse vedlegges. Underlag for as-built av elektrotegninger og skjema leveres Norconsult AS snarest.	NTE	22.04.16	

2. TIDSFRIST FOR UTBEDRINGER.

- 2.1 Mangler (reklamasjoner) skal være ferdigstilt innen dato: 22.04.2016.
- 2.2 Så snart anmerkede punkter er utført skal entreprenørene sende kvittert rapport om dette til:
Byggeleder med kopi til RIE.

Sted: Steinkjer

Dato: 15.04.2016

Svein Arve Kristiansen

Svein Kristiansen