



Fra: Engum Martin[martin.engum@vegvesen.no]
Dato: 16.11.2017 16:05:19
Til: Postmottak Osen kommune
Kopi: Bratberg Ronald; Per A Osen
Tittel: SV: Kryssing av FV 715 ved Godset i osen kommune.


Hei. Her kommer ny veg på fylling. Drensledning vil ligge på dagens terrengnivå eller høyere. Dette vil derfor ikke komme i konflikt med deres kryssing. Se bildet under.



På nord side av ny veg, i profilnummer 10528, vil det komme en kum som stikker ca 1,3 meter under dagens terrengnivå. Se bildet under. I tillegg vil det på sør side av veg, i profilnummer 10515 og ca 30–40 meter fra ny veg, komme en kum som stikker ca 3 meter under dagens terrengnivå. Det ser ut som om deres trasé og kum muligens vil komme i nærheten av disse. (Se skisser under).



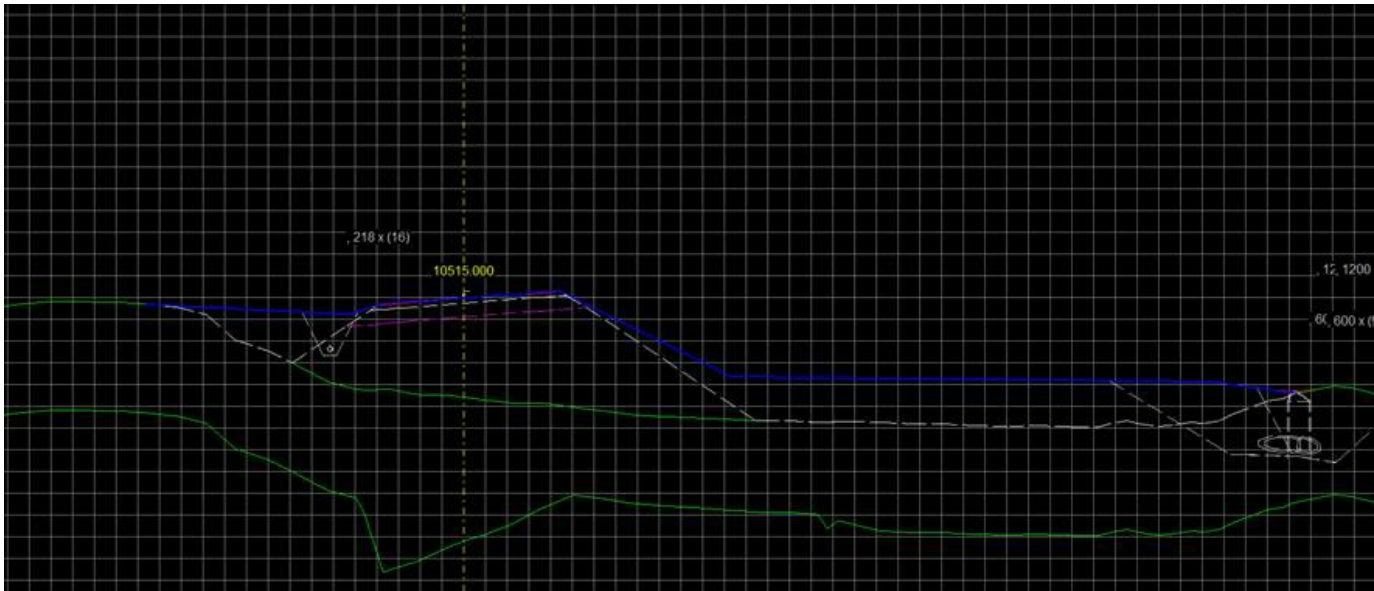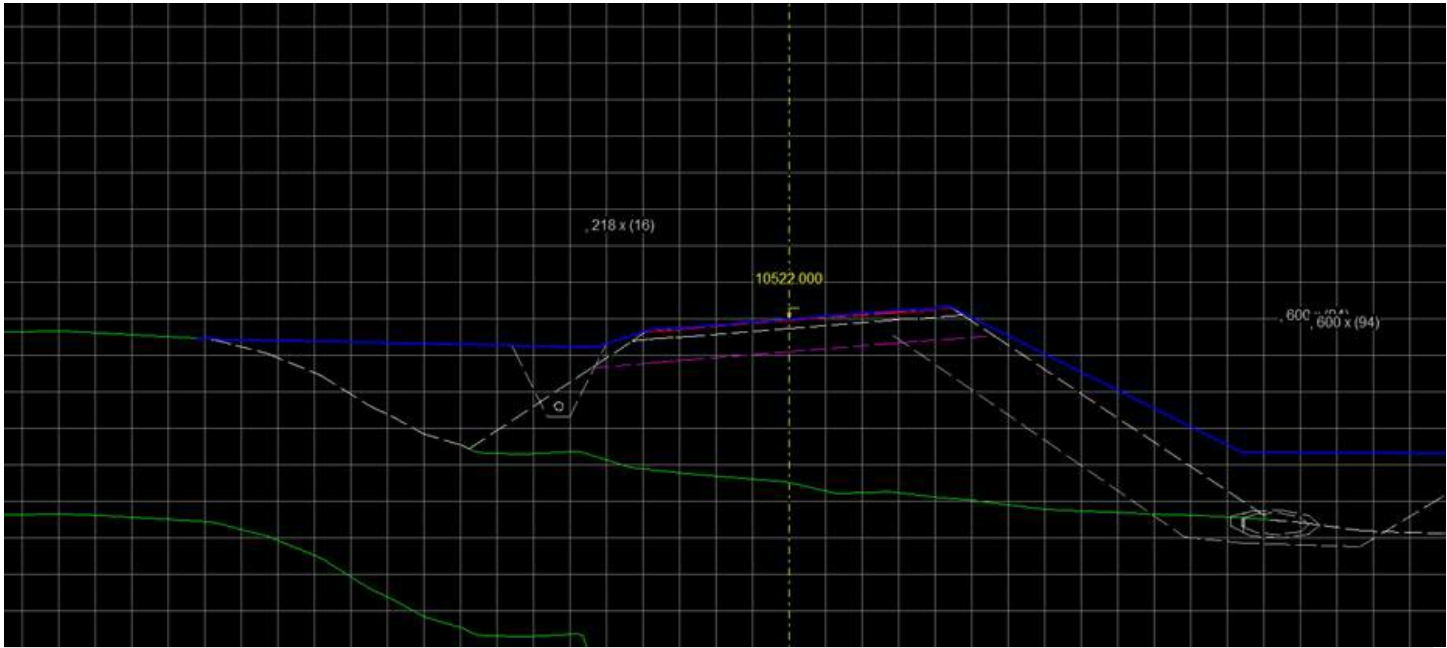

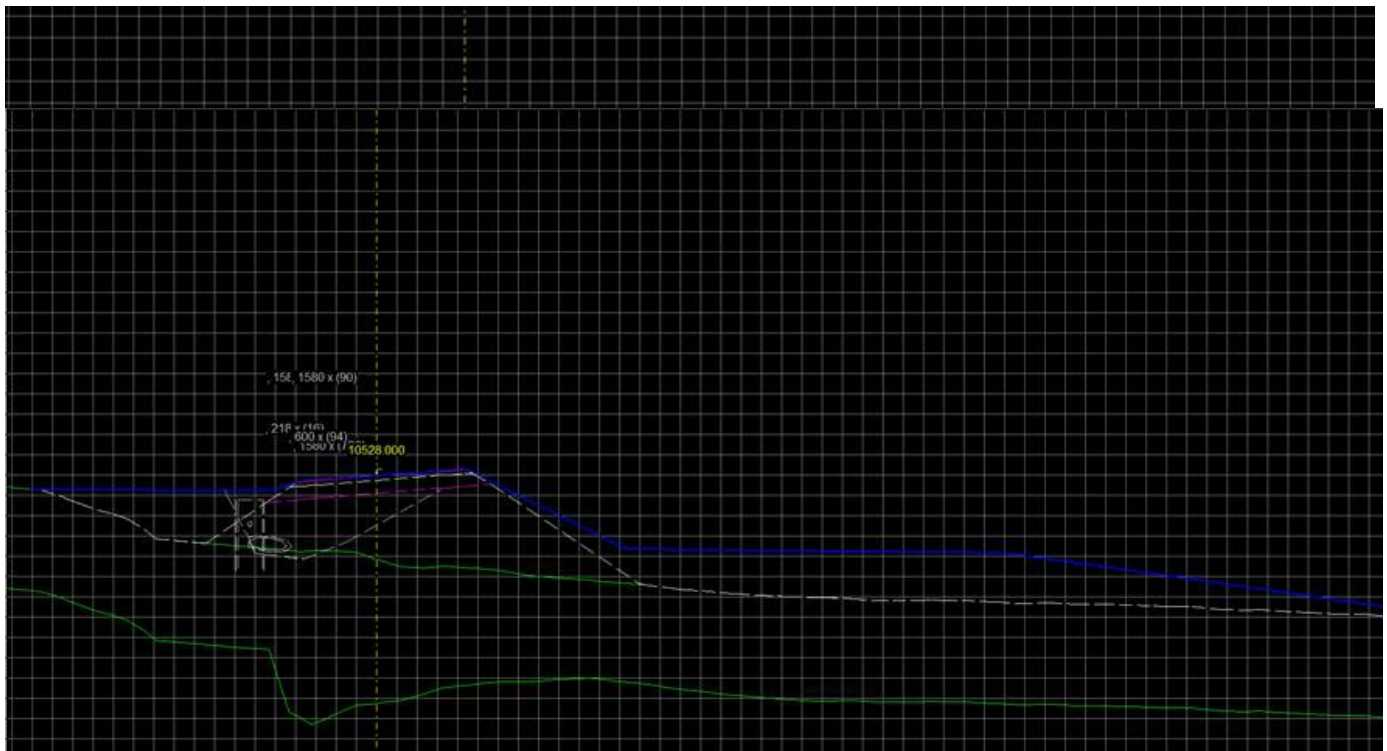

Har dere mulighet til å unngå områdene hvor vi har planlagt kum?

Bare å ta kontakt hvis du trenger mer informasjon. Vi kan også fremskaffe stikningsdata på planlagt drens og VA

Mvh Martin Engum

95165474

Fra: postmottak.osen@fosen.net [mailto:postmottak.osen@fosen.net]

Sendt: 16. november 2017 14:53

Til: Engum Martin <martin.engum@vegvesen.no>

Emne: Kryssing av FV 715 ved Godset i osen kommune.

Hei.

Osen kommune har fått tillatelse fra Statens vegvesen til å krysse FV 715 ved eiendommen Godset, gnr. 31/6 i Steinsdalen.

Kommunen skal legge ny vannledning samt strømkabel og vil da krysse vegen ved dette området. Vannledningen er en 75 mm PE ledning mens strømkabel vil bli lagt i en 110 mm PE ledning.

Her skal vegvesenet foreta ombygging av fylkesveien, og vi ønsker da tilbakemelding på hvor langt nedenfor eksisterende fylkesvei vi må legge trekrør for strømkabel og evt. hvor dypt ledningene må ligge for å ikke komme i konflikt med planlagte vegutbygging.

Ronald Bratberg

Avdelingsingeniør

Utvikling og miljø

Tlf.: 909 35 087

ronald.bratberg@osen.kommune.no