

65 Garasjer over 50 m²

651 *Frittliggende garasje.* Dersom vegger og tak for garasjen ligger mindre enn 8,0 m fra en annen bygning, skal disse bygningsdelene og/eller bygningsdelene til den andre bygningen ha en samlet brannmotstand på minst EI 60. Kravet gjelder uavhengig av om den andre bygningen står på egen eiendom eller på naboeiendommen.

Dersom det er garasjeport, dør eller vindu uten tilstrekkelig brannmotstand som er nærmere nabobygning enn 8,0 m, må de delene av den andre bygningen som ligger innenfor stråle- og flammesonen, ha brannmotstand på minst EI 60. Se [fig. 651](#).

Dersom garasjebygningen inneholder rom for varig opphold som boligrom, kontor, atelier, hobbyrom, arbeidsrom eller treningsrom, må disse skilles fra garasjedelen med gasstette konstruksjoner.

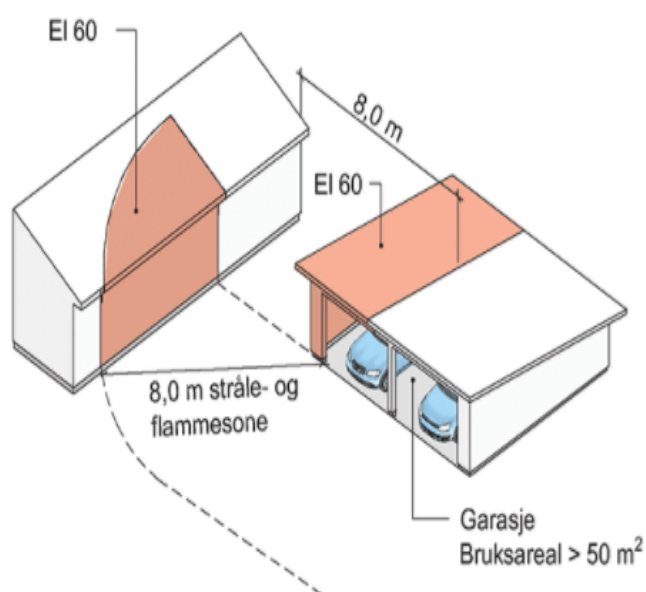


Fig. 651

Større, frittliggende garasje

Figuren viser nødvendig brannmotstand for de delene av garasjen som ligger nærmere enn 8,0 m fra en annen bygning uten brannmotstand.

Figuren viser også stråle- og flammesoner ut fra åpninger og områder på den andre bygningen med krav til brannmotstand på minst EI 60.