

BRANNORDNING FOR INN-TRØNDELAG BRANNVESEN IKS

Dokumentasjon over brannvernarbeidet i kommunene Steinkjer, Snåsa, Inderøy, Namdalseid, Verran, Osen, Røyrvik og Lierne.

A. FORMÅL (§ 1-1)

Denne dokumentasjonen beskriver brannvesenet i kommunene Steinkjer, Snåsa, Inderøy, Namdalseid, Verran, Osen, Røyrvik og Lierne, herunder feiertjenesten og dennes organisering og dimensjonering. Denne dokumentasjonen skal sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko som foreligger i brannvernregionen.

B. GRUNNLAG FOR BRANNVERNET

1. Oppgaver

Brannvesenets primæroppgaver fremgår av brann- og eksplosjonsvernlovgivningens § 11. Utover disse oppgaver er brannvesenet tillagt:

Oppgaver	Lokalisering
Vertsbrannvesen for beredskap mot akutt forurensning i Inn-Trøndelag (IIUA)	Steinkjer brannstasjon
Hjertestarterberedskap i kommunene Lierne, Røyrvik, Snåsa, Inderøy, Osen og Namdalseid	Brannstasjoner i kommuner med hjertestarterberedskap

2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene

Kommune	Innbyggere	Areal km ²	Piper
Steinkjer	21555	1563	7571
Inderøy	6720	365	2789
Namdalseid	1676	770	700
Verran	2562	601	1323
Snåsa	2156	2350	1100
Osen	997	372	400
Røyrvik	499	1585	240
Lierne	1385	2972	600
Regionen	37550	10578	14723

Antall særskilte brannobjekter etter brannvernlovens § 13.
Kommuneoversikt:

Kommune	A-objekt	B-objekt	C-objekt
Steinkjer	99	14	1
Inderøy	37	6	2
Namdalseid	12	1	0
Verran	13	6	0
Snåsa	15	2	0
Osen	12	1	0
Røyrvik	5		1
Lierne	14	2	2

Antall særskilte brannobjekter etter brannvernlovens § 13.
Totalt for regionen:

Regionen	A-objekt	B-objekt	C-objekt
Inn-Trøndelag Brannvesen	207	32	6
Inn-Trøndelag Brannvesen	Samlet antall objekter: 245		

Avstander til særskilte brannobjekter som ligger utenfor anbefalt innsatstid:

Fra brannstasjon	Antall km	Innsatstid i min
Steinkjer til Kvam eldresenter	23	24
Steinkjer til Beitstad eldresenter	17	18
Steinkjer til Betania sykeheim	17	18
Malm til Follafoss omsorgsboliger	13	21
Malm til Søndra Cell Follafoss	13	21
Inderøy til Mosvik sykeheim	18	26
Inderøy Mosvik sentrum	18	26
Inderøy til Kastvollen Opptreningssenter	12	20
Steinkjer til Kastvollen Opptreningssenter	13	15
Namdalseid til Nord-Statland omsorgsboliger	41	49
Depot Nord-Statland til Nord- Statland omsorgsboliger	< 1	< 10
Lierne sykeheim	< 1	< 10
Sørli til Lierne bakeri	< 3	< 10

3. Vurdering av risikoforholdene


Objekter beskrevet ovenfor overstiger kravet til innsatstid på maks. 10 minutter.

Lierne sykeheim og Lierne bakeri, befinner seg på denne listen, selv om det er mindre enn 10 min fra én av de 2 stasjonene i kommunen. Dette pga at begge stasjoner må sees i sammenheng ved full utrykning.

Det forutsettes at det gjennomføres ytterligere forebyggende tiltak utover minimum i disse objektene for å kunne oppnå tilfredsstillende sikkerhet..

C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE (§ 2-5)

1. Organisasjonskart

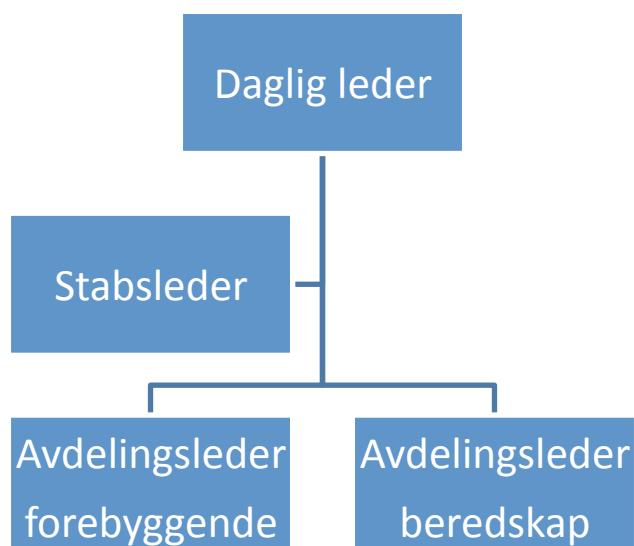

2. Administrasjon

- Daglig leder (brannsjef) med 100 % årsverk
- Avdelingsleder forebyggende (varabranssjef) med 100 % årsverk
- Avdelingsleder beredskap med 100 % årsverk
- Stabsleder med stillingsandel 100 % årsverk

3. Myndighetsoverføring

Kommunestyret i Steinkjer, Inderøy, Verran, Snåsa, Osen, Namdalseid, Røyrvik og Lierne har delegert oppgaver etter *brann- og eksplosjonsvernlovgivningen §§ 10, 11 med tilhørende forskrifter til Inn-Trøndelag Brannvesen IKS jf. brann- og eksplosjonsvernlovgivningen § 9 og kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107.*

Delegasjonsvedtak er vedlagt dokumentasjon av brannvesenet i egen HMS.

Kommunestyret	Vedtaksdato
Steinkjer	13.12.06 – sak 06/200
Inderøy/Mosvik	13.12.06 – sak 60/06 / 09.11.06. sak 60/06
Namdalseid	26.01.12 – sak02/12
Verran	30.11.06 – sak 62/06
Snåsa	14.12.06 - sak 84/06
Osen	02.09.09 - sak 36/09
Røyrvik	29.08.13 - sak 55/13
Lierne	19.06.13 - sak 40/13

4. Overordnet vakt

Følgende stillinger er tillagt overordnet vakt:

- Daglig leder (brannsjef)
- Avdelingsleder forebyggende (varabrannsjef)
- Avdelingsleder beredskap
- Assisterende avdelingsleder beredskap 100% årsverk
- Annet personell kan bli vurdert å få tillagt overordnet vakt til sin stilling, om omstendighetene krever dette.

Krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt særaldersgrense dokumenteres i egen HMS.

5. Planer/rapportering

Daglig leder (brannsjef) utarbeider innen utgangen av hvert år en plan over aktuelle brannverntiltak for påfølgende år. Planen skal legges fram for styret innen 01.01. hvert år.

Ved årets utgang utarbeides en årsrapport over gjennomførte forebyggende tiltak.

6. HMS/ internkontroll

Det er etablert et HMS system i brannvesenet som sikrer at alle krav til helse, miljø og sikkerhet etterleves. HMS systemet for brannvesenet evalueres og revideres ved behov.

Arbeidsmiljøutvalget er brannvesenets HMS – utvalg. Arbeidsmiljøutvalget består av daglig leder (brannsjef), Avdelingsleder Forebyggende (varabrannsjef), tillitsvalgt og hovedverneombud. Stabsleder er sekretær for utvalget.

HMS systemet for brannvesenet innebærer systematiske tiltak som skal medføre at:

- *Alle sider ved brannmannskapenes sikkerhet ivaretas*
- *Alle ansatte undersøkes årlig av kvalifisert helsepersonell i henhold til røyk- og kjemikalievernveiledningen og arbeidstilsynets krav til fysisk og medisinsk skikkethet.*
- *Alle øvelser og innsatser dokumenteres i eget HMS arkiv.*

Brannvesenets HMS system skal være tilgjengelig og etterleves av alle ansatte i Inn-Trøndelag Brannvesen.

7. Instrukser

Instrukser for de forskjellige funksjoner i brannvesenet er en del av eget internkontrollsystem. Ansatte på alle nivå er underlagt stillingsbeskrivelser som sikrer at brannvesenets plikter etter brann- og eksplosjonsvernlovgivningen blir betryggende ivaretatt.

Alle instrukser og stillingsbeskrivelser skal oppbevares i brannvesenets eget HMS-system.

8. Opplæring og kompetanse

Overordnet plan for dokumentasjon av opplæring er en del av HMS-systemet.

Hver enkelt ansatt har ansvar for at egen dokumentasjon arkiveres i virksomhetens HMS-system.

Ledere og mannskaper skal gjennomføre den opplæringen som kreves etter dimensjoneringsforkriftens kapittel 7, samt den opplæring daglig leder (brannsjef) finner aktuelt ut over det som er nødvendig for å kunne gjennomføre særskilte oppgaver som tillegges brannvesenet.

Det skal utarbeides årlig utdannings- og kompetanseplaner som skal vedtas av virksomhetens Arbeidsmiljøutvalg og dokumenteres i eget HMS-system.

9. Øving av beredskapen

Planer og dokumentasjon er en del av HMS-systemet.

Mannskaper skal ha utarbeidet øvelsesplaner i forhold til den funksjonen de har, der hver øvelse skal være tilrettelagt med øvelsesmål, disposisjon for instruktør osv.

Øvelsesfrekvens for mannskap skal være i forhold til den funksjon hver enkelte innehar.

Frekvens på røyk- og kjemikalieøvelser skal være i henhold til Røyk- og kjemikalivernveiledningen, som er retningsgivende for røykdykkerinnsats og eget HMS-system.

Øvelsesfrekvens

Stasjon	Heltidsmannskaper /ant. øvelser	Deltidsmannskaper /ant. øvelser
Steinkjer	18	12

Stasjon	Alle mannskaper /ant. øvelser	Røykdykkere /ant. øvelser
Inderøy	6	6
Malm	6	6
Snåsa	6	6
Osen	6	6
Sætervik branndepot	6	
Namdalseid	6	6
Statland	6	
Røyrvik	6	6
Lierne	6	6

Antall øvelser for deltidsmannskap er et minimum i forhold til krav, og må derfor dokumenteres særskilt for hver enkelt mannskap.

10. Beredskap for høyderedskap/tankbil (§ 5-5)

Høyderedskap

I Steinkjer by, er det i henhold til bygningslovgivning, gitt tillatelse til bygging av boligblokker, der brannvesenets høydemateriell skal kompensere for manglende rømningsveier.

Så lenge som tilfredsstillende rømningsveier i denne bebyggelsen ikke er etablert, påhviler det brannvesenet en plikt til enhver tid å ha nødvendig og egnet høydemateriell (stigebil eller snorkel) for å kunne etablere sikker rømning fra slike bygninger ved en eventuell brann.

Ved bekreftet brann i Steinkjer by, skal høydemateriell kjøres ut samtidig med førsteutrykningen.

Tankbil

I kommunene Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verran, Osen Namdalseid, Røyrvik og Lierne erstatter tankbil manglende slokkevannforsyning utenfor tettbygde områder.


Dette forutsetter at tankbil kjører ut samtidig med førsteutrykningen ved brannutrykning til områder uten tilstrekkelig forsyning av slokkevann innenfor regionen.

11. Høynet beredskap

I spesielle utfartshelger, høytider, ved større arrangementer, i tider med økt brannfare, eller perioder med forventet dårlig frammøte ved alarm, har daglig leder (brannsjef) plikt og myndighet til å etablere høyere beredskap dersom dette er påkrevd for å sikre nødvendig innsats ved branner eller ulykker.

D. FOREBYGGENDE AVDELING (§ 3)

1. Organisasjonskart

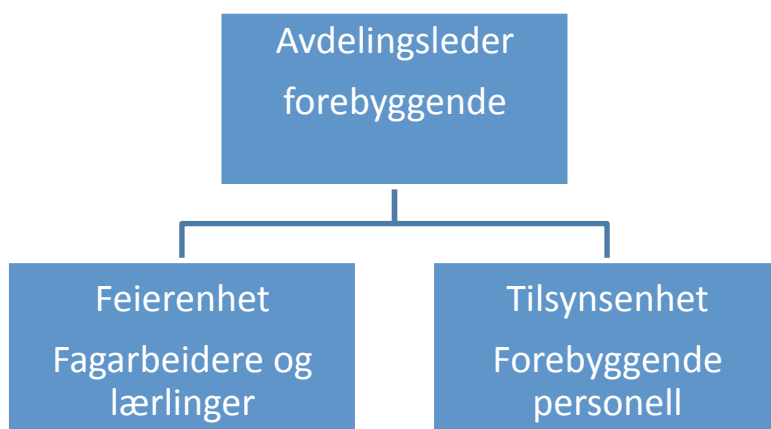

2. Forebyggende personell

Brannvesenets forebyggende avdeling skal være bemannet og ha kompetanse slik at de krav som stilles til brannvesenets gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver fylles.

I følge forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 3-2 skal det utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid pr. 10 000 innbygger i brannvernregionen.

Ved andre, nye eller krevende forebyggende oppgaver som brannvesenet blir pålagt eller påtar seg, kan brannsjefen etablere tilstrekkelig bemanning til å gjennomføre oppgavene med tilfredsstillende kvalitet.

Ansattes stillingsbeskrivelser arkiveres i egen HMS.

- Avdelingsleder forebyggende avd. med stillingsandel 100 %
- 3 stk. tilsynspersoner med stillingsandel 100 % hver
- 3 utrykningsledere er tillagt tilsyn med stillingsandel 25 % hver.

Totalt årsverk i forebyggende avdeling eks. leder

- 375 % fordelt på 6 stillinger.

3. Feierpersonell

Feietjenesten skal være bemannet slik at registrerte skorsteiner blir feiet, samt at tilsyn med skorsteiner og fyringsanlegg blir gjennomført i forskriftsmessig omfang.

Minstekravet er at det skal feies og føres tilsyn med fyringsanlegg minimum hvert fjerde år.


Feieavgift til dekning av lovbestemt feiing, fastsettes av styret for brannvesenet i henhold til *forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn kapittel 7, Feiing og tilsyn med fyringsanlegg*.

Ansattes stillingsbeskrivelser arkiveres i egen HMS.

- 6 feiere med stillingsandel 100 % hver
- 1 stilling som 50 % feier
- I tillegg etterstreber virksomheten til enhver tid å ha minst én lærling ansatt

E. BEREDSKAPSAVDELING (§ 4)

1. Organisasjonskart

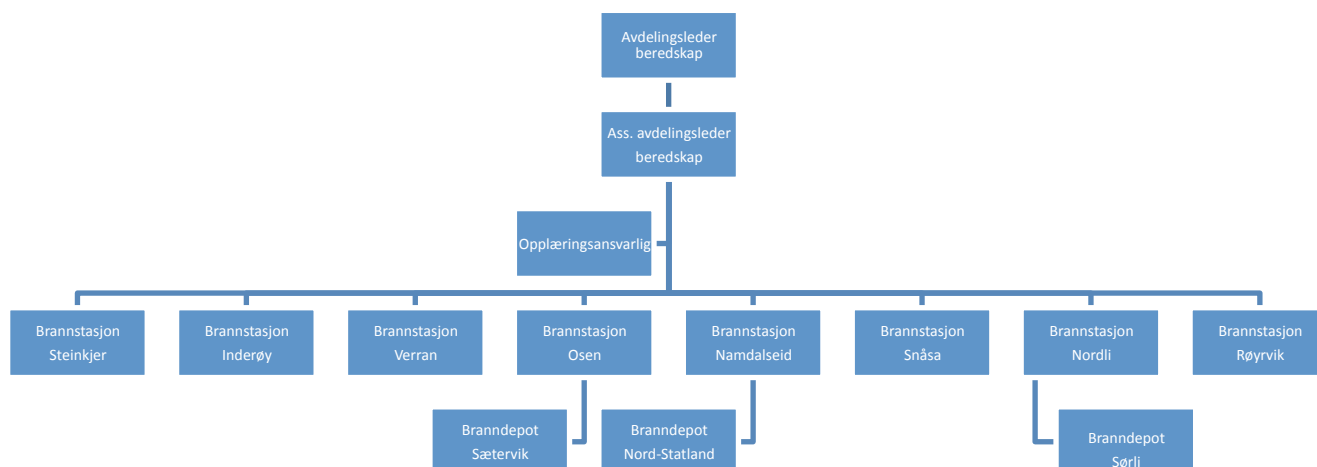

2. Utrykningsstyrke

Steinkjer		
Funksjon	Årsverk	Antall
Daglig leder (brannsjef)	Heltid 100 %	1 stk.
Avdelingsleder forebyggende (varabrannsjef)	Heltid 100 %	1 stk
Avdelingsleder beredskap	Heltid 100 %	1 stk
Ass. avdelingsleder beredskap	Heltid 100%	1 stk
Tilsynsperson	Heltid 100 %	1 stk
Tilsynsperson	Heltid 100 %	1 stk
Tilsynsperson	Heltid 100%	1 stk
Opplæringsansvarlig	Heltid 100%	1 stk
Utrykningsledere	Heltid 325 % (+ 3 x 25 %)	4 stk
Brannkonstabler	Heltid 100 %	8 stk.
Brannkonstabler	Deltid i 0,62% stilling	9 stk
	Totalt styrke	29 stk.

Snåsa		
Funksjon	Årsverk	Antall
Utrykningsledere	Deltid i 0,62 % stilling	4 stk
Brannkonstabler	Deltid i 0,62% stilling	12 stk.
Totalt styrke	.Total styrke	16 stk

Inderøy		
Funksjon	Årsverk	Antall
Utrykningsledere	Deltid i 0,62% stilling	4 stk
Brannkonstabler	Deltid i 0,62% stilling	12 stk.
	Totalt styrke	16 stk.

Verran		
Funksjon	Årsverk	Antall
Utrykningsledere	Deltid i 0,62% stilling	4 stk
Brannkonstabler	Deltid i 0,62% stilling	12 stk.
	Totalt styrke	16 stk.

Osen		
Funksjon	Årsverk	Antall
Utrykningsledere	Deltid i 0,62% stilling	4 stk
Brannkonstabler	Deltid i 0,62% stilling	12 stk.
	Totalt styrke	16 stk.

Sætervik branndepot		
Funksjon	Årsverk	Antall
Brannkonstabler	Deltid i 0,62% stilling	5 stk.
	Totalt styrke	5 stk.

Namdalseid		
Funksjon	Årsverk	Antall
Utrykningsledere	Deltid i 0,62% stilling	4 stk
Brannkonstabler	Deltid i 0,62% stilling	12 stk.
	Totalt styrke	16 stk.

Statland branndepot		
Funksjon	Årsverk	Antall
Brannkonstabler	Deltid i 0,62% stilling	4 stk.
	Totalt styrke	4 stk.

Røyrvik		
Funksjon	Årsverk	Antall
Utrykningsledere	Deltid 0,62 % stilling	4 stk
Brannkonstabler	Deltid i 0,62% stilling	12 stk
	Totalt styrke	16 stk.

Lierne (Nordli)		
Funksjon	Årsverk	Antall
Utrykningsledere	Deltid i 0,62 % stilling	4 stk
Brannkonstabler	Deltid i 0,62% stilling	6 stk.
Totalt styrke	Total styrke	10 stk

Lierne (Sørli)		
Funksjon	Årsverk	Antall
Brannkonstabler	Deltid i 0,62% stilling	6 stk.
Totalt styrke	Total styrke	6 stk
	Total styrke regionen	150

3. Røykdykkernivå

Inn-Trøndelag brannvesen skal ha røyk- og kjemikalieberedskap, *jf. veiledning for røyk- og kjemikaliedykking HR – 1045/DSB*, og arbeidstilsynets krav til helse.

Fysiske - og arbeidsrelaterte tjenestekrav skal dokumenteres i egen HMS, og revideres fortløpende. Vedtas av virksomhetens Arbeidsmiljøutvalg.

4. Dimensjonering

Inn-Trøndelag brannvesen har som følge av risiko- og sårbarhetskartlegging, inntil videre, en styrket vaktordning utover minimum standardkrav i dimensjoneringsforskriften.

5. Reservestyrke

Inn-Trøndelag Brannvesen har ikke etablert egen reservestyrke.

Brannvesenet har rekvireringsrett av andre personell- og materiellressurser med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven §§ 5 og 15.

Det er i regionen etablert et samarbeid med Fredsinnsatsgruppen i Sivilforsvaret der det foreligger avtale av 01.10.02.

6. Skogbrannreserve

Inn-Trøndelag brannvesen har ikke etablert egen skogbrannreserve.
Skogbrannberedskap blir dekket av regionens brannmannskaper.

Brannvesenet har rekvireringsrett av andre personell- og materiellressurser med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven §§ 5 og 15.

Det er i regionen etablert et samarbeid med Fredsinnsatsgruppen i Sivilforsvaret der det foreligger avtale av 01.10.02.

7. Akutt forurensning

Kommuner i Norge er gjennom forurensningsloven forpliktet til å etablere en beredskap mot akutt forurensning.

Inn Trøndelag brannvesen er vertskommune for IIUA
(Inntrøndelag Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning).
Brannvesenet er gjennom Osen kommune en del av Sør-Trøndelag IUA og gjennom Namdalseid kommune en del av Namdal IUA.

Brannvesenet skal til enhver tid ha mannskap, kompetanse og utstyr som tilfredsstiller krav til akuttberedskapen.

8. Brannstasjoner

(1.) Steinkjer (Hovedstasjon)

Steinkjer brannstasjon har totalt 29 mannskaper inkludert administrasjon.
4 vaktlag a 3 mannskaper som er i kontinuerlig beredskap og 1 mannskap med dreierende hjemmевaktsturnus med kveld-, natt- og helgevakt. 1 mannskap fra administrasjon dekker 4 person til vaktlaget på dagtid.
Bistand til/fra andre stasjoner ved behov.

(2.) Inderøy

Inderøy brannstasjon med totalt 16 mann, fordelt på 4 lag a 4 mannskaper som er ansatt i deltidsstillinger.

Dreierende døgnkontinuerlig hjemmevakt for utrykningsleder og sjåfør i ukedager, vaktlag a 4 mannskaper i dreierende hjemmevakt i helger, høytider og ferier..

Bistand til/fra andre stasjoner etter behov.

(3.) Verran

Malm brannstasjon med totalt 16 mann.

Døgnkontinuerlig hjemmevakt for utrykningsleder i helger, høytider og ferier.

Bistand til/fra andre stasjoner etter behov.

(4.) Snåsa

Snåsa brannstasjon med totalt 16 mann.

Døgnkontinuerlig hjemmevakt for utrykningsleder i helger, høytider og ferier.

Bistand til/fra andre stasjoner etter behov.

(5.) Osen.

Osen brannstasjon med totalt 16 mannskaper.

Døgnkontinuerlig hjemmevakt for utrykningsleder i helger, høytider og ferier.

Bistand fra andre stasjoner ved behov.

(6.) Sætervik branndepot.

Depot med totalt 5 mann uten vaktordning.

Bistand til/fra andre stasjoner etter behov

(7.) Namdalseid.

Namdalseid brannstasjon med totalt 16 mannskaper.

Døgnkontinuerlig hjemmevakt for utrykningsleder i helger, høytider og ferier.

Bistand fra andre stasjoner ved behov

(8.) Nord - Statland branndepot.

Depot med totalt 4 mann uten vaktordning.

Bistand til/fra andre stasjoner etter behov

(9.) Røyrvik

Røyrvik brannstasjon med totalt 16 mannskaper.

Døgnkontinuerlig hjemmevakt for utrykningsleder i helger, høytider og ferier.

Bistand fra andre stasjoner ved behov

(10.) Nordli

Nordli brannstasjon med totalt 10 mannskaper.

Døgmkontinuerlig hjemmevakt for utrykningsleder i helger, høytider og ferier.

Bistand fra andre stasjoner ved behov

(11.) Sørli

Depot med totalt 6 mannskaper.

Depot / bistasjon som sees i sammenheng med stasjon Nordli. Ingen vaktordning.

Bistand fra andre stasjoner ved behov

9. Regionens resurser benyttes samlet der alarmeringsplan- og/eller vakthavende finner dette hensiktsmessig.

Ved utrykninger til hendelser hvor det blir utkalt mannskaper fra flere enn én brannstasjon innenfor brannvernregionen, vil utrykningsleder på vakt med høyeste rang, alltid være den som er ansvarlig utrykningsleder.

Ansattes stillingsbeskrivelser arkiveres i egen HMS.

F. VARSLING OG ALARMERING (§§ 4-5/4-7)

Alarmsentral for nødnummer 110 er ansvarlig for at utalarmering av innsatspersonell, overordnet vakt, brannsjef og stedfortreder i henhold til avtale/instruks.

Ledere og innsatspersonell alarmeres via godkjent alarmeringssystem.

Alle mannskaper plikter å bære personsøker/radio hele døgnet. Dette gjelder også fritid.

G. UTRUSTNING AV BEREDSKAPEN (§6)

1. Alarmerings- og sambandsutstyr

Brannvesenet skal ha nødvendig utstyr for alarmering av personellet og for å opprettholde nødvendig radiosamband mellom alarmsentral for nødnummer 110, overordnet innsatsleder, utrykningsledere, kjøretøyer, øvrige nødetater osv.

Brannvesenets innsatspersonell og røykdykkere skal ha tilgang til nødvendig godkjent sambandsutstyr ved innsats.

2. Personlig vern

Alt personell som settes inn i innsats skal ha godkjent vernebekledning tilpasset de aktuelle innsatsoppgavene.

Bekledning og personlig verneutstyr registreres i egen HMS, der det også skal være registrering av godkjennelse og sliteterminer.

3. Materiell

Brannvesenet skal disponere nødvendig materiell til innsats ved brann, trafikkulykker, miljøskader, andre ulykker eller innsatser som brannsjefen til enhver tid finner hensiktsmessig.

Steinkjer brannstasjon (hovedstasjon)

- 1 mannskapsbil med minimum 2000 l. vann, røykdykkerutstyr og frigjøringsutstyr.
- 1 tankbil med minst 10 000 l. vann
- 1 stigebil/snorkel for høydeberedskap
- 1 befalsbil for vakthavende fagleder
- 1 stabsbil
- 1 redningsbåt til bruk ved brann- / redningsoppgaver, og situasjoner med akutt forurensning.

Pumper, slanger og annet sløkkeutstyr tilpasset risikoforholdene og i forhold til de oppgaver brannvesenet er tillagt.

Inderøy brannstasjon

- 1 mannskapsbil med minimum 2000 l. vann, røykdykkerutstyr og frigjøringsutstyr.
- 1 tankbil med minst 10 000 l. vann

Pumper, slanger og annet sløkkeutstyr tilpasset risikoforholdene og i forhold til de oppgaver brannvesenet er tillagt.

Snåsa brannstasjon

- 1 mannskapsbil med minimum 2000 l. vann, røykdykkerutstyr og frigjøringsutstyr.
- 1 tankbil med minst 10 000 l. vann

Pumper, slanger og annet sløkkeutstyr tilpasset risikoforholdene og i forhold til de oppgaver brannvesenet er tillagt.

Malm brannstasjon

- 1 mannskapsbil med minimum 2000 l. vann, røykdykkerutstyr og frigjøringsutstyr.
- 1 tankbil med minst 10 000 l. vann

Pumper, slanger og annet sløkkeutstyr tilpasset risikoforholdene og i forhold til de oppgaver brannvesenet er tillagt.

Osen brannstasjon

- 1 mannskapsbil med min 2000 l vann, røykdykker- og frigjøringsutstyr
- 1 tankbil med min 10 000 l vann

Pumper, slanger og annet sløkkeutstyr tilpasset risikoforholdene og i forhold til de oppgaver brannvesenet er tillagt.

Sætervik branndepot

- Brannpumpe med nødvendige slangeutstyr. Utstyret må kunne transporteres enkelt.

Pumper, slanger og annet sløkkeutstyr tilpasset risikoforholdene og i forhold til de oppgaver brannvesenet er tillagt.

Namdalseid brannstasjon

- 1 mannskapsbil med min 2000 l vann, røykdykker- og frigjøringsutstyr
- 1 tankbil med min 10 000 l vann

Pumper, slanger og annet slukkeutstyr tilpasset risikoforholdene og i forhold til de oppgaver brannvesenet er tillagt.

Nord - Statland branndepot

- Brannpumpe med nødvendige slangeutstyr. Utstyret må kunne transporteres enkelt.

Pumper, slanger og annet slukkeutstyr tilpasset risikoforholdene og i forhold til de oppgaver brannvesenet er tillagt.

Røyrvik brannstasjon

- 1 mannskapsbil med min 300 l vann, røykdykker- og frigjøringsutstyr
- 1 tankbil med min 10 000 l vann

Pumper, slanger og annet slukkeutstyr tilpasset risikoforholdene og i forhold til de oppgaver brannvesenet er tillagt.

Nordli brannstasjon

- 1 mannskapsbil med min 300 l vann, røykdykker- og frigjøringsutstyr
- 1 tankbil med min 10 000 l vann

Pumper, slanger og annet slukkeutstyr tilpasset risikoforholdene og i forhold til de oppgaver brannvesenet er tillagt.

Sørli brannstasjon

- 1 mannskapsbil med min 300 l vann, røykdykker- og frigjøringsutstyr
- 1 tankbil med min 10 000 l vann

Pumper, slanger og annet slukkeutstyr tilpasset risikoforholdene og i forhold til de oppgaver brannvesenet er tillagt.

4. Vannforsyning

For hele regionen er manglende slukkevannforsyning, utenom tettsteder, erstattet/supplert med tankbil for stasjonene i Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Malm, Namdalseid, Osen, Røyrvik og Lierne.

H. AVTALER

1. Samarbeidsavtaler

Brannvesenet har avtale som sikrer tilrettelagt bistand med:

Samarbeidspartner	Avtale
Vertskommune IIUA / Tilgrensende IUA,er	Vern mot akutt forurensning
Tilgrensende kommuner	Bistandsavtaler
FIG (fredsinnsats gruppe)	Mannskap, utstyr og forpleining
Jämtlands Rådningstjenstförbund	Bistandsavtale

I. VEDTAK

Dokumentasjon/brannordning for brannvesenet er vedtatt av Representantskapet

I møte den 28.April 2014

Sak nr 06/14